

Orgaan: KOELCOMPRESSOR  
 Carterinhoud: 80 L  
 Smeermiddel: YORK K ISO 32  
 Labocodenummer: 107967-ZQ.9  
 Staalnummer: 07.03.24 B005  
 Labelnummer: 201001102474  
 Staalnamedatum: 27.02.2024  
 Staalname: door klant

Klant: BV JOHNSON CONTROLS Systeme  
 Adres: AVELINGEN WEST 5  
 NL-4202 MS GORINCHEM  
 Uw klant: ASML PFXMK27865  
 Uw ref.: 2660060609

## Beoordeling



Olie



Vervuiling



Slijtage



Er zijn sporen water aanwezig in de olie Niveau van slijtagesporen als normaal beoordeeld voor het betrokken systeem De andere parameters hebben normale waarden

Aandacht

## Resultaten: Methode\* Eenheid Huidig staal 07.03.24 B005

Resultaten:	Methode*	Eenheid	Huidig staal	07.03.24 B005
Analyse datum			7/03/2024	14/02/2023 8/08/2022 8/03/2021
Datum ontvangst			7/03/2024	14/02/2023 8/08/2022 8/03/2021
Staalnamedatum			27/02/2024	9/02/2023 26/07/2022 23/02/2021
U/Km olie			? H	? H ? H ? H
U/Km totaal			31339 H	28634 H 26375 H 19939 H
Bijvulling			?	? ? ? ?

### Toestand van de olie:

Viscositeit bij 40°C	ASTM D7279	cSt	33.6	34.4	33.0	31.1
Viscositeit bij 100°C	ASTM D7279	cSt				
Viscositeitsindex	ASTM D2270					
Brandstofverdunding	ASTM D7593	%				
AN	ASTM D8045	mg KOH/g	0.02	0.05	0.02	0.02
BN	ASTM D2896B	mg KOH/g				
Oxidatie	ASTM E2412	Abs/0.1mm				
Nitratie	ASTM E2412	Abs/0.1mm				
PMCC	ASTM D93	°C				
COC	ASTM D92B	°C				
Kleur	ASTM D1500					

### Additieven:

Ba: Barium	ASTM D5185	ppm	1	< 1	< 1	< 1
Ca: Calcium	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	1
Mg: Magnesium	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
P: Fosfor	ASTM D5185	ppm	7	< 1	4	2
S: Zwavel	ASTM D5185	%	0.01	0.01	0.01	0.02
Zn: Zink	ASTM D5185	ppm	1	1	< 1	< 1

### Vervuiling:

Si: Silicium	ASTM D5185	ppm	5	2	3	8
B: Boor	ASTM D5185	ppm	1	< 1	1	< 1
Na: Natrium	ASTM D5185	ppm	1	1	1	2
Water	WI-0002	%				
Water (KF)	ASTM D6304C	ppm	487	128	712	378
Roetgehalte	ASTM E2412	%				
Antivries	ASTM D2982A					
DT ISO-score	ASTM D7647					
DT Reinheidsklasse	ASTM D7647					
Onoplosbare deeltjes	ASTM D4898	mg/l				









### Slijtage-elementen:

Al: Aluminium	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
Cr: Chroom	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
Cu: Koper	ASTM D5185	ppm	< 1	1	1	2
Fe: Ijzer	ASTM D5185	ppm	1	< 1	1	1
Mo: Molybdeen	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
Pb: Lood	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	1
Sn: Tin	ASTM D5185	ppm	< 1	< 1	< 1	< 1
PQ index	WI-0021					

Historiek smeermiddel:			07.03.24 B005
1	07.03.24 B005	YORK K ISO 32	
2	14.02.23 B018	YORK K	
3	08.08.22 B003	YORK K	
4	08.03.21 B006	YORK K	
5			
6			

Historiek

07.03.24 B005

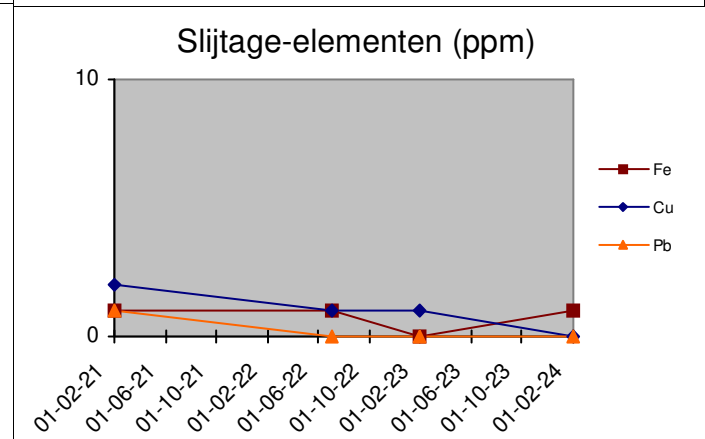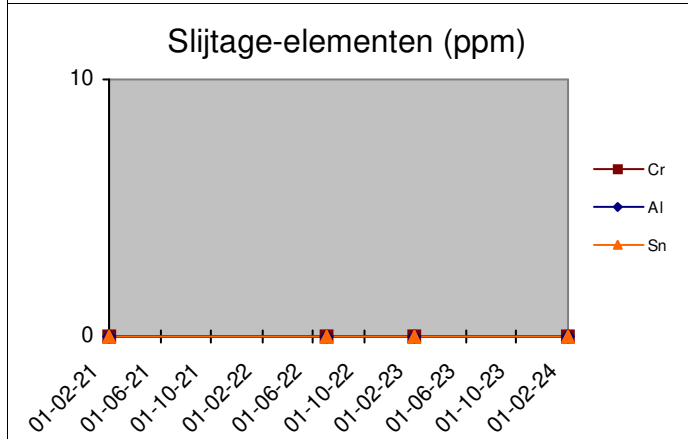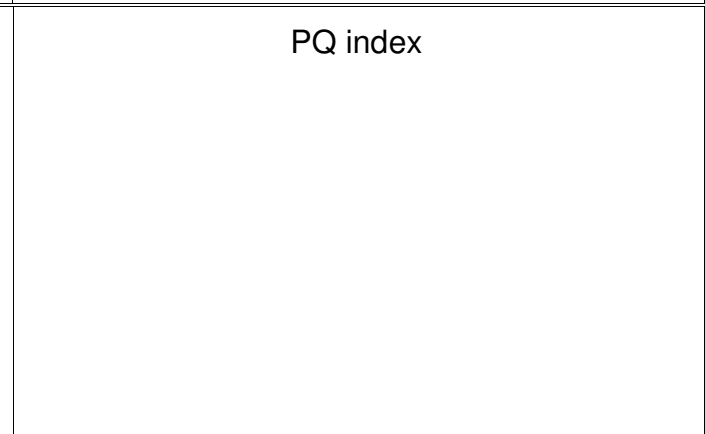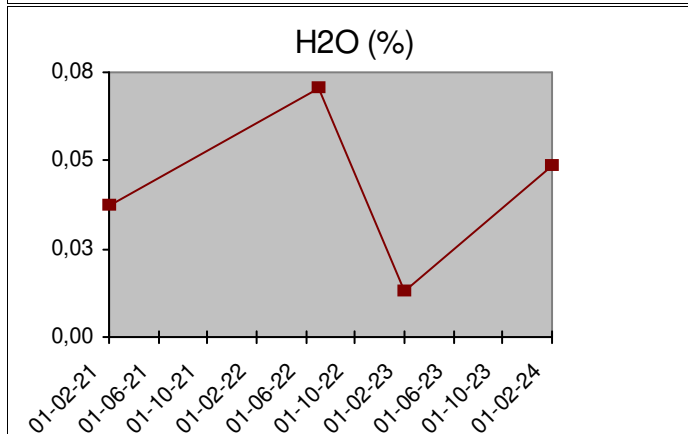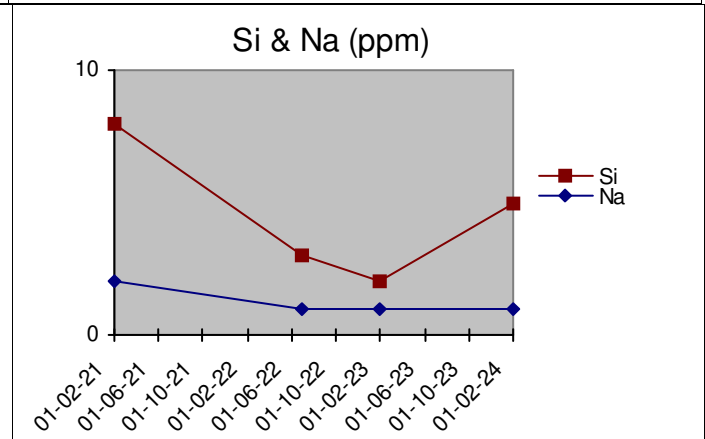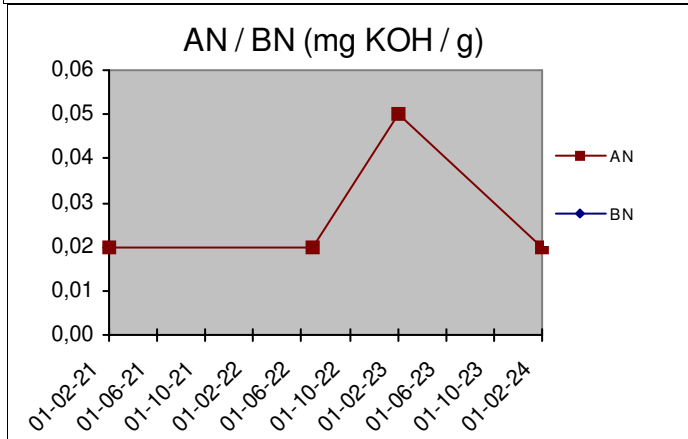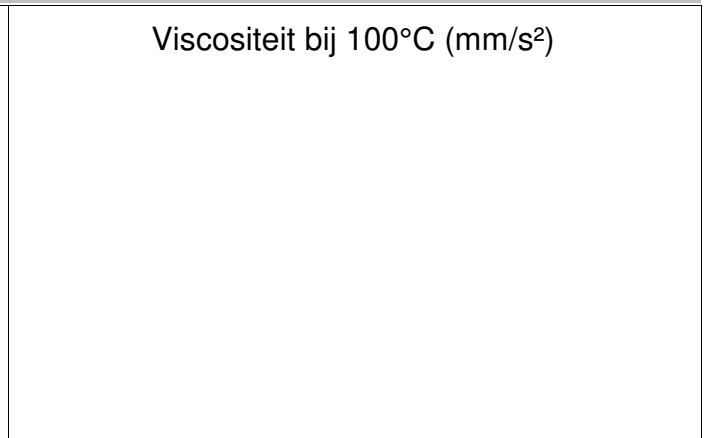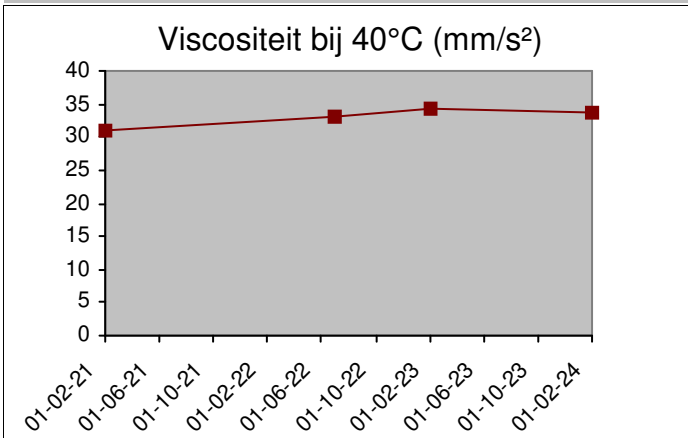

Deze conclusies zijn gebaseerd op de geteste aangeleverde stalen en informatie waarbij de representativiteit en geldigheid niet gegarandeerd kunnen worden. Opinies en interpretaties vallen niet onder de accreditatie scope. De meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag. Stalen worden vernietigd 2 maanden na ontvangst. Het rapport mag enkel in zijn geheel gereproduceerd worden. Distributie op verantwoordelijkheid van de klant. \*Methodes zijn afgeleid van opgegeven methode. (A)Accreditatie. (U)Uitgegeven.