



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	MARGINAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

DOUANE ST PAMPHILE [78696]

Identité de la machine

GD11781

Composant

Moteur diesel

Fluide

APRIL SUPERFLO GOLD K 15W40 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Aucune mesure corrective n'est recommandée pour l'instant.
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GD0005757	GD0005358	GD
Date d'échant.		Client Info		25 Oct 2022	28 Oct 2021	01 Nov 2020
Âge d la Machine	hrs	Client Info		501	453	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	43	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	43	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	N/A
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	N/A
Statut de l'échant.				MARGINAL	MARGINAL	ABNORMAL

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	2	2
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Légère dilution de carburant dans l'huile. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	11	14	▲ 28
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	1
Essence	%	ASTM D7593*	>5	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 2.5
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	5.5	6.7	7.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.0	18.4	17.0
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	34	6	41	50
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	70	59	74	78
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	640	853	439	234
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1410	1115	1599	1834
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1020	1071	1059	984
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1170	1141	1183	1163
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2930	2681	3021	3116
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.2	13.6	13.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.0	12.3	12.9	13.2

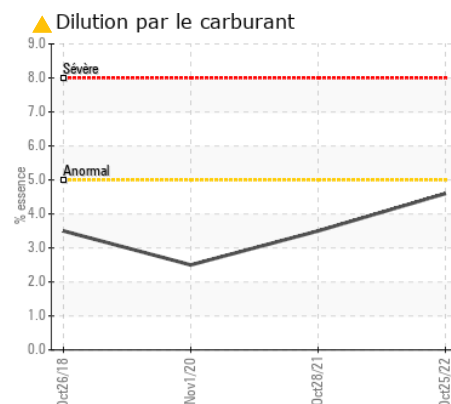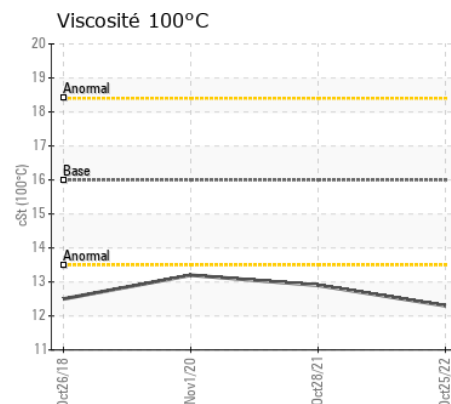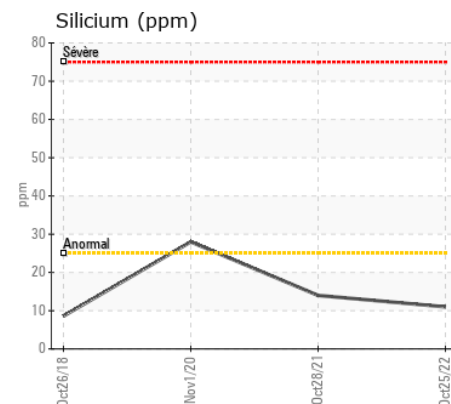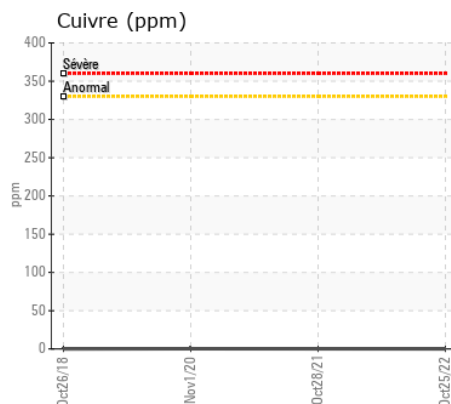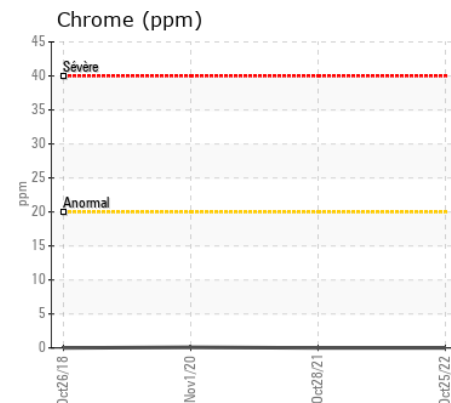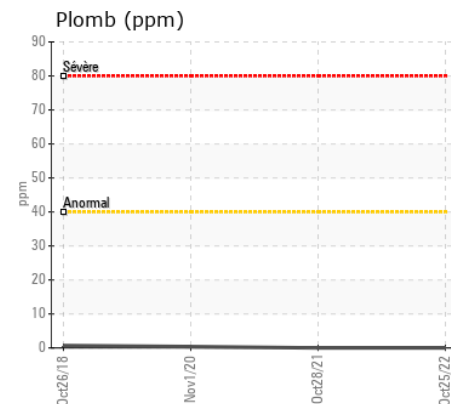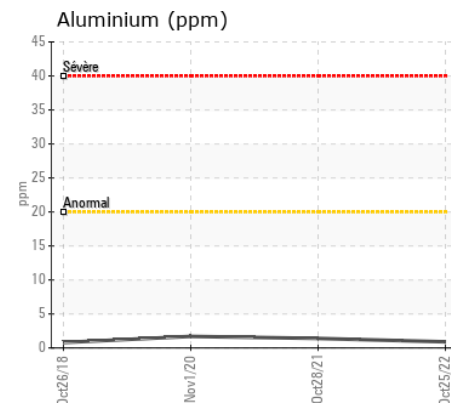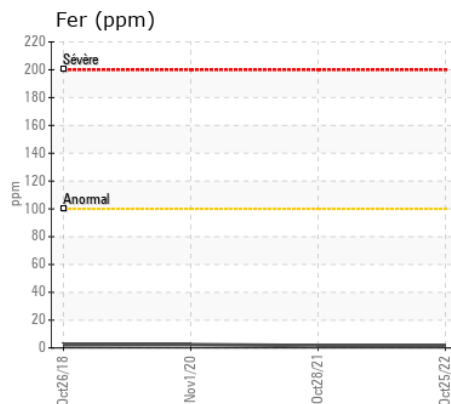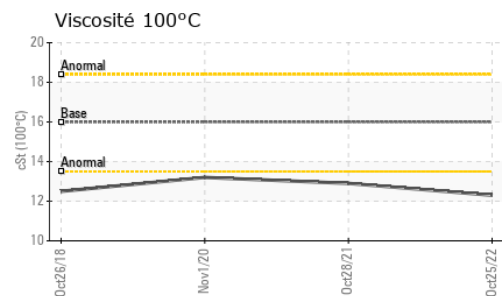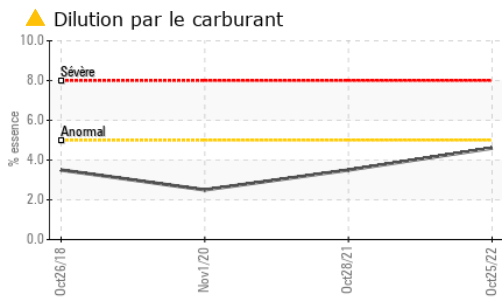

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : GD0005757
N° de laboratoire : 02521352
Numéro unique : 5486333
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FuelDilution, PercentFuel)

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0
 Contact: Valerie Poirier
 poiirivalerie@generatricedrummond.com
 T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.