



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |

Secteur
GARRISON DE MONTREAL [165341]
 Identité de la machine
L920494985
 Composant
Moteur diesel
 Fluid
DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | GD0005418 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 16 Jun 2023 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 1373 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|-----|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >90 | 2 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 0 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | <1 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | <1 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | 1 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|-----|-----|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 2 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 0 | --- | --- |
| Essence | | WC Method | >3.0 | <1.0 | --- | --- |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | --- | --- |
| Glycol | | WC Method | | NEG | --- | --- |
| % de suie | % | ASTM D7844* | >6 | 0 | --- | --- |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 4.7 | --- | --- |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 18.1 | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | --- | --- |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|------------|----------|---------------|------|--------------|-----|-----|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | >158 | <1 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | <1 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | 0 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 60 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 450 | 997 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3000 | 1045 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1150 | 1095 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1350 | 1191 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 4250 | 2696 | --- | --- |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 13.5 | --- | --- |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 14.4 | 13.6 | --- | --- |

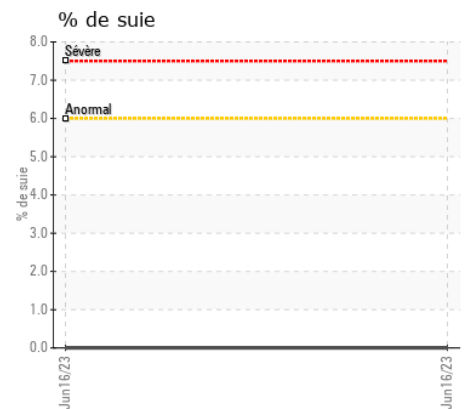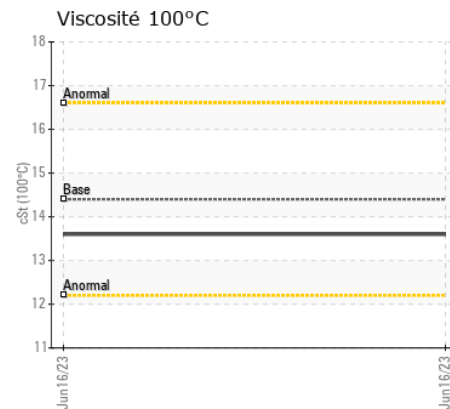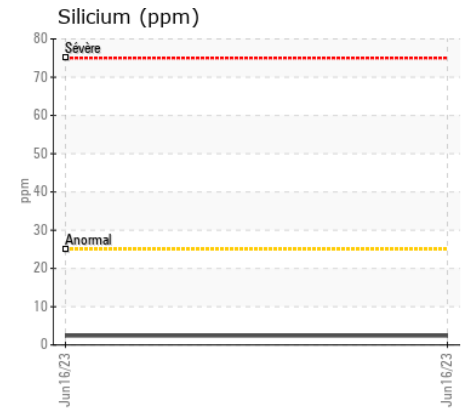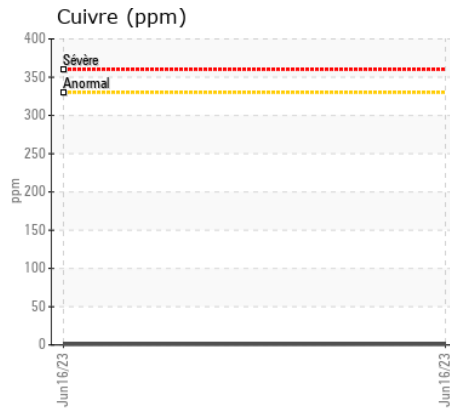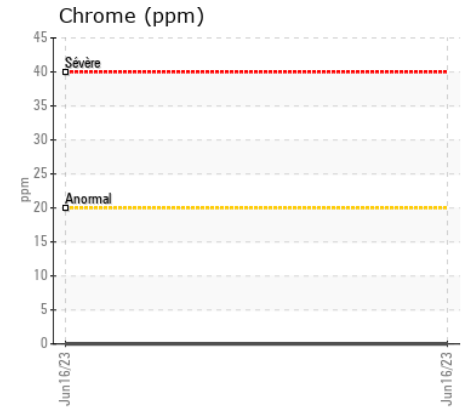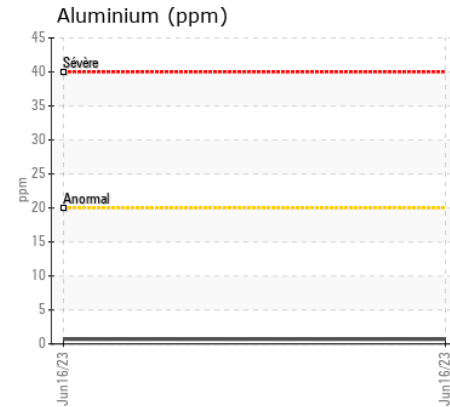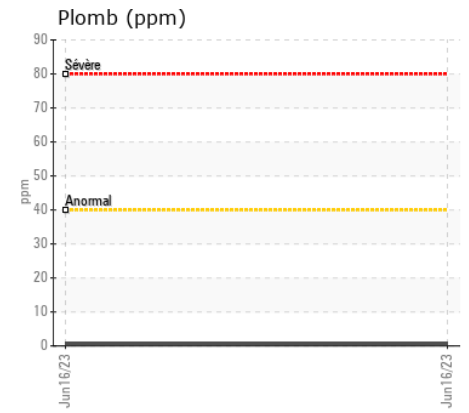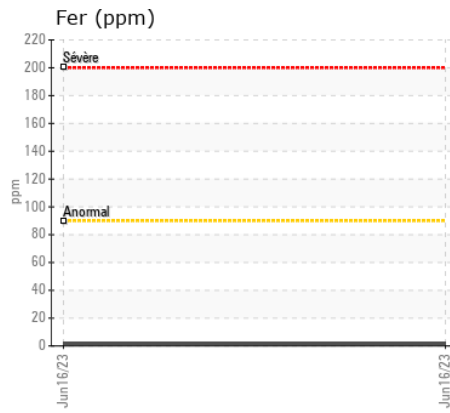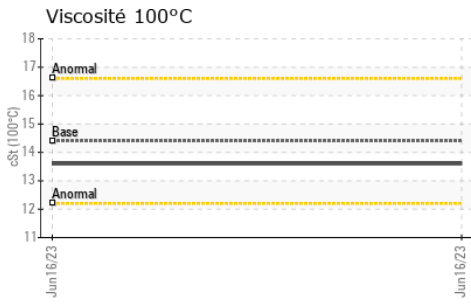

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : GD0005418
N° de laboratoire : 02567236
Numéro unique : 5604282
Analyse : MOB 1

Reçu : 29 Jun 2023
Tested : 29 Jun 2023
Diagnostiqué : 29 Jun 2023 - Wes Davis

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0

Contact: Ghislain Parenteau
 gparenteau@wajax.com

T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.