



| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |

Identité de la machine

8051

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0068331 | PC0026805 | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 10 Apr 2023 | 10 Jul 2020 | --- |
| Âge d la Machine | kms | Client Info | | 778936 | 536081 | --- |
| Âge de l'huile | kms | Client Info | | 0 | 0 | --- |
| Âge du filtre | kms | Client Info | | 0 | 0 | --- |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | N/A | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | N/A | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | --- |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|------|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >160 | 100 | 102 | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | <1 | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | 0 | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | <1 | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | 18 | 17 | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | 8 | 3 | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >225 | 11 | 19 | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 2 | 2 | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

| | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|-----|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 8 | 6 | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 1 | 1 | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | VLITE | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.1 | NEG | NEG | --- |

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|--|--------------|------|-----|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 10 | 27 | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 98 | 78 | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | <1 | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | <1 | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | | 124 | 46 | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 295 | 308 | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | | 4 | 4 | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | | 1726 | 767 | --- |
| Indice d'acidité | mg KOH/g | ASTM D974* | | 1.52 | 1.61 | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | | 32.8 | 89.6 | --- |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | | 6.5 | 7.1 | --- |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | | 156 | | --- |

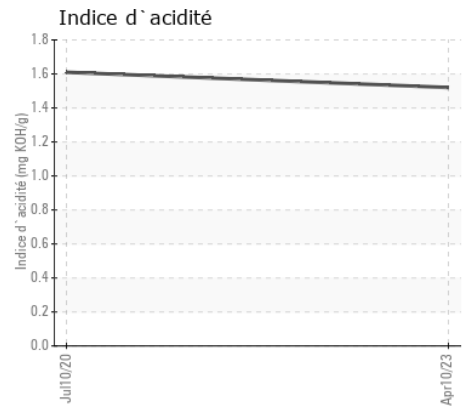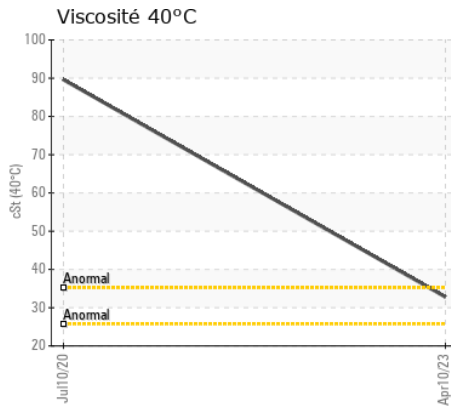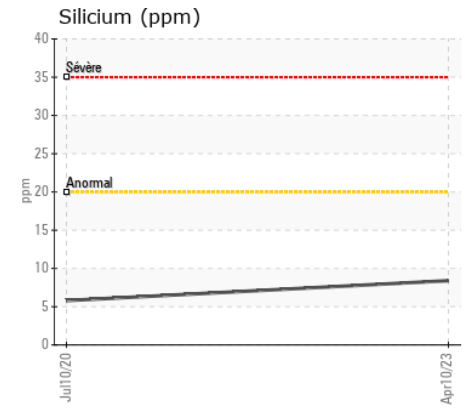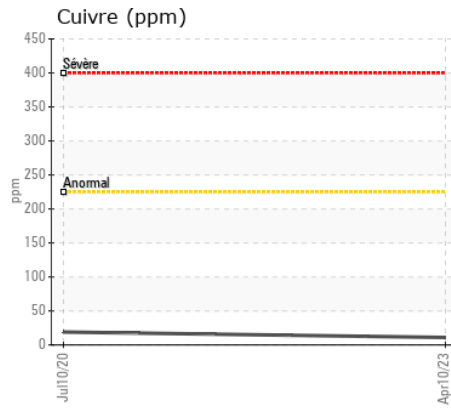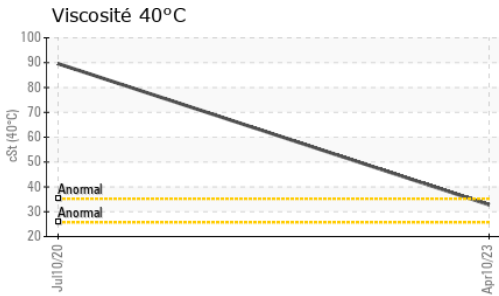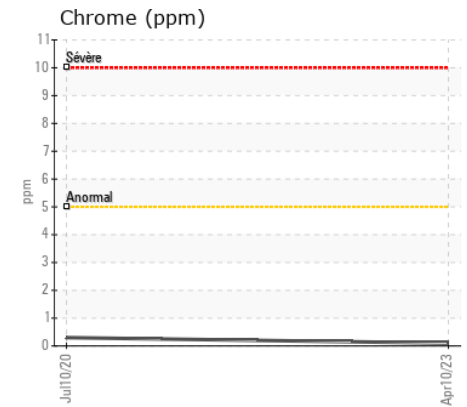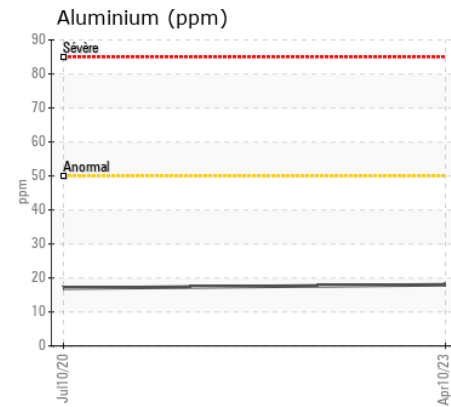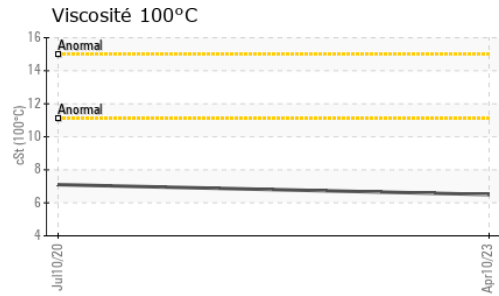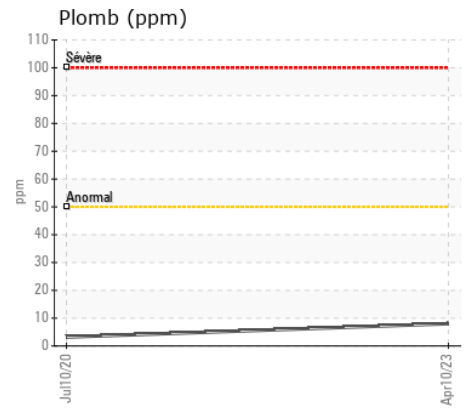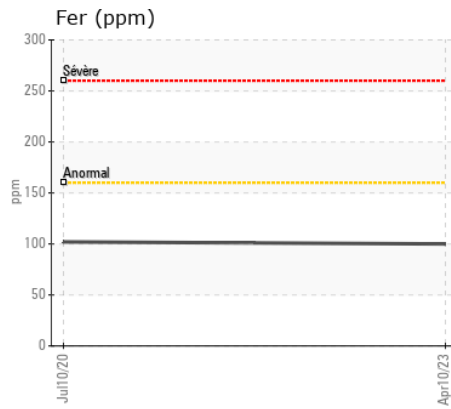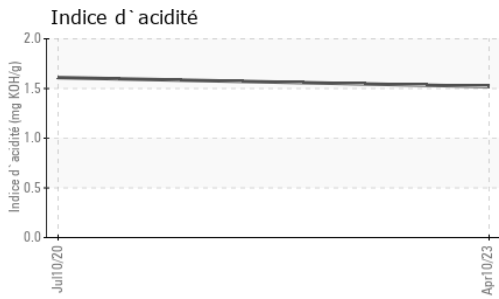

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0068331 **Reçu** : 20 Jul 2023
N° de laboratoire : 02571265 **Diagnostiqué** : 21 Jul 2023
Numéro unique : 5616316 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: