



Identité de la machine

812419

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

ATF (PAO) (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0068336	PC0033622	---
Date d'échant.		Client Info		31 Mar 2023	14 Dec 2020	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		363690	123072	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	22	▲ 191	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	16	▲ 56	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	6	37	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	20	26	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	8	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	9	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	5	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		76	17	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	45	73	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	3	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	3	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	119	36	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	210	251	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	5	8	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	1453	237	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		0.87	0.89	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	32.3	38.5	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	6.6	7.0	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	165	144	---

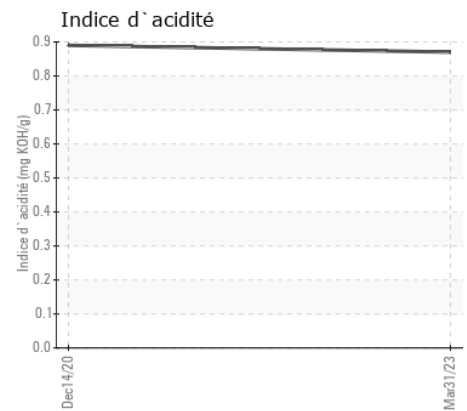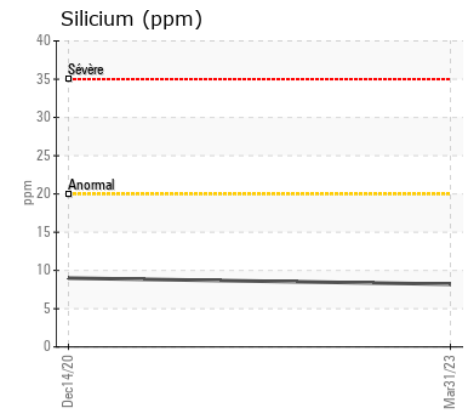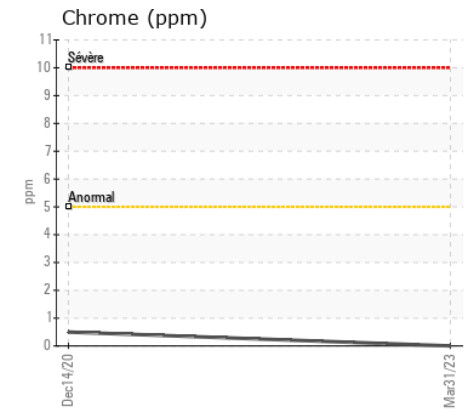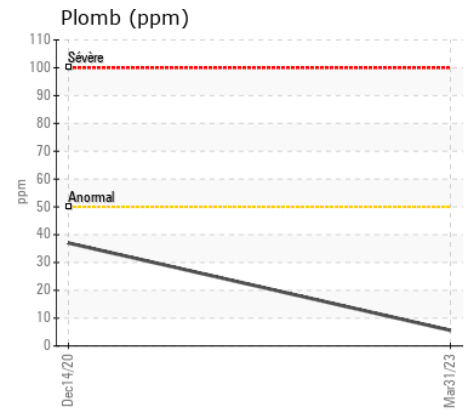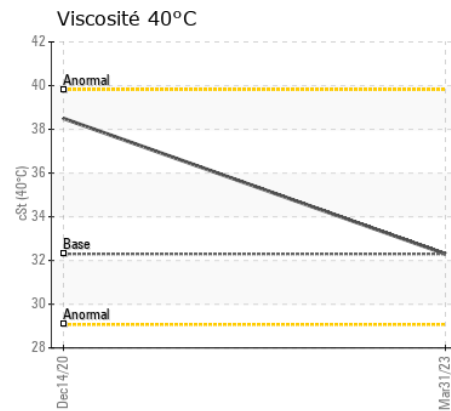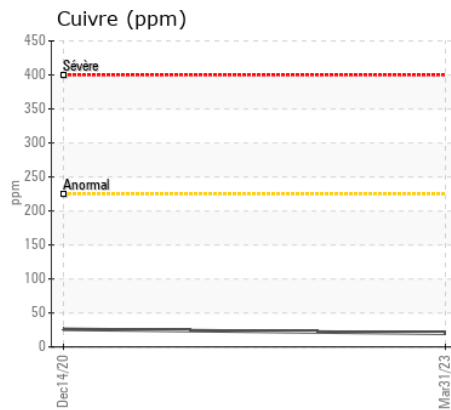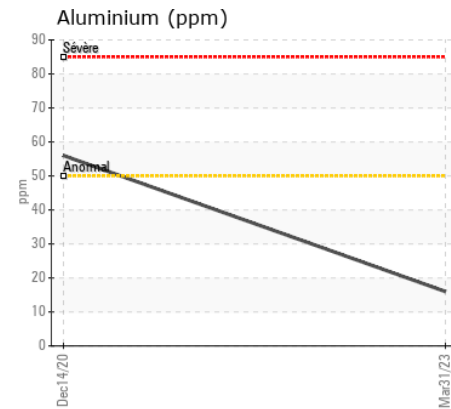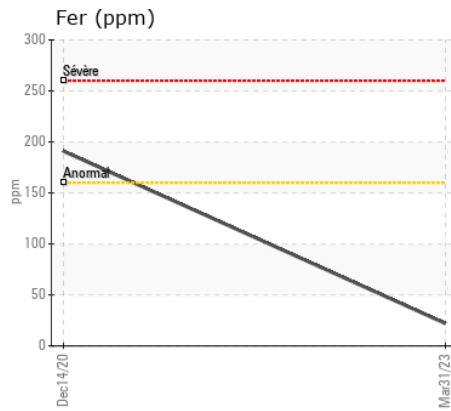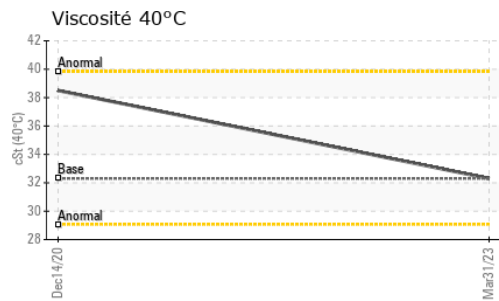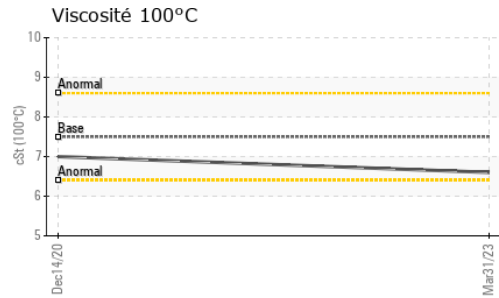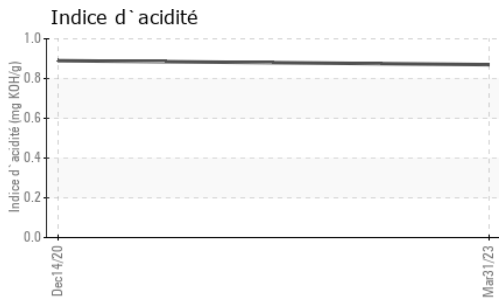

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0068336 **Reçu** : 20 Jul 2023
N° de laboratoire : 02571273 **Diagnostiqueur** : 21 Jul 2023
Numéro unique : 5616324 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: