



Identité de la machine

**801085**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**ATF (PAO) (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0078122</b>	PC0071857	PC0067327
Date d'échant.		Client Info		<b>19 Jul 2023</b>	13 Apr 2023	20 Feb 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>124785</b>	117738	43345
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>Not Changed</b>	Not Changed	Not Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>230	<b>116</b>	91	115
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>40</b>	28	38
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>55	<b>4</b>	21	19
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>85	<b>39</b>	23	32
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>2</b>	2	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>16</b>	12	16
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	1	2
Glycol	%	ASTM D7922*		<b>0.0</b>	0.0	0.0
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>95</b>	95	97
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	<b>84</b>	97	89
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>54</b>	51	51
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	<b>279</b>	298	288
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>14</b>	8	16
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>406</b>	463	388
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	<b>36.1</b>	36.3	36.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7</b>	7	7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	<b>158</b>	157	157

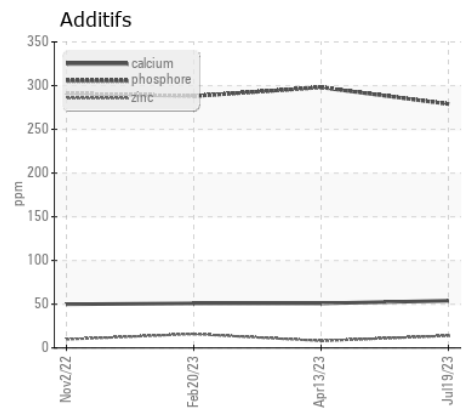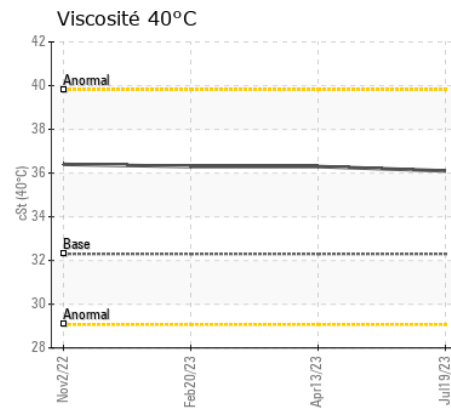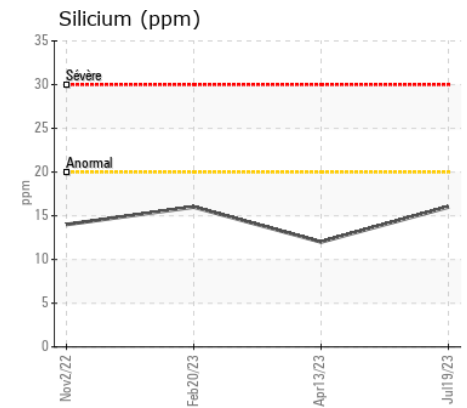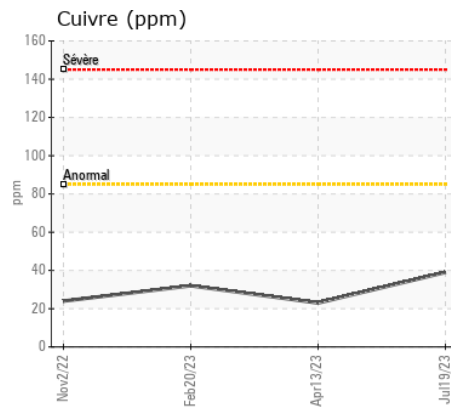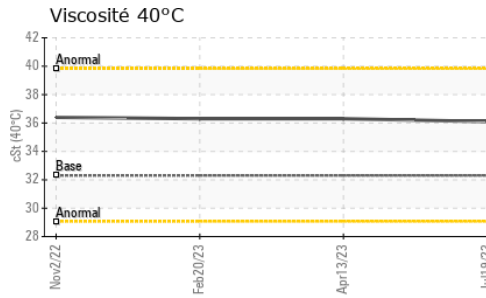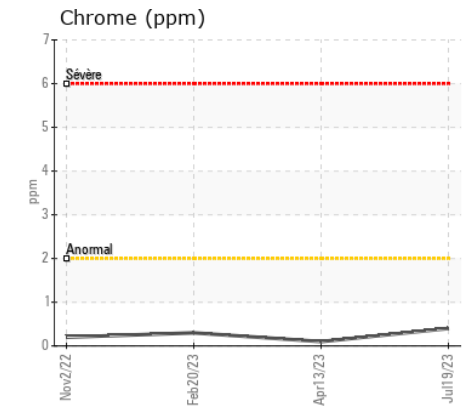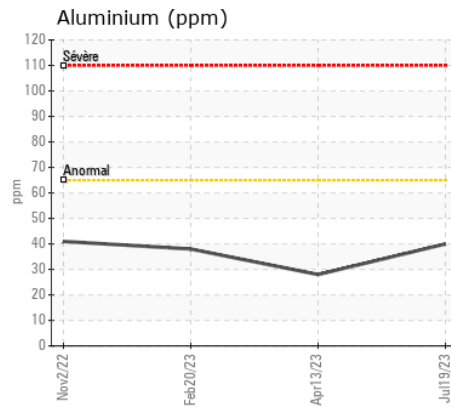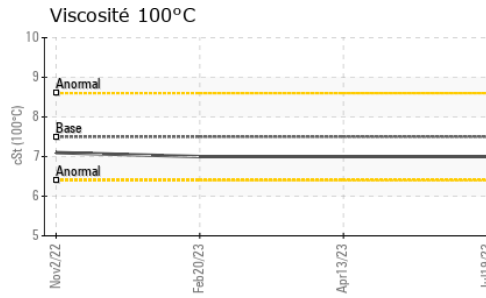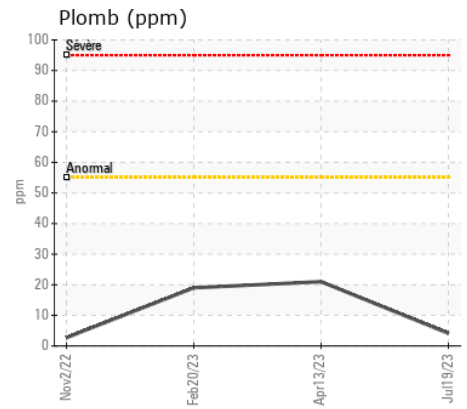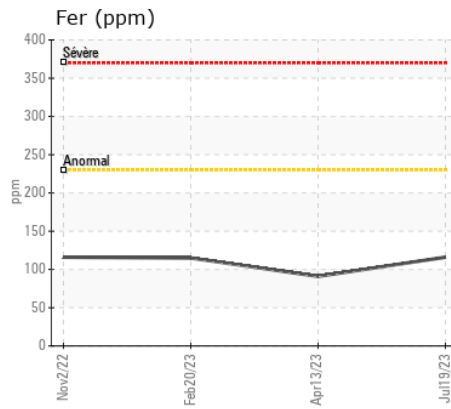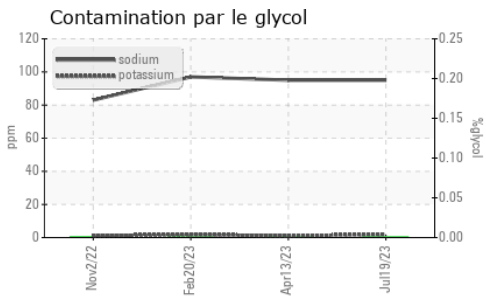

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling  
**N° d'échantillon** : PC0078122 **Reçu** : 21 Jul 2023  
**N° de laboratoire** : 02571466 **Diagnostiqué** : 21 Jul 2023  
**Numéro unique** : 5616517 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: Glycol, KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,  
Quebec City, QC  
CA G2E 5G8  
Contact: Dave Beaulieu  
davebeaulieu@matrec.ca

T:  
F: