



Identité de la machine

1251

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.
Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0037813	PC0056556	---
Date d'échant.		Client Info		30 Aug 2023	11 Jan 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5424	4639	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	109	96	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	36	29	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	33	31	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	20	18	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	5	4	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	5	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		100	104	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		1	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		49	48	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		292	292	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		8	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		721	741	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	35.6	35.5	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	6.9	7.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	157	167	---

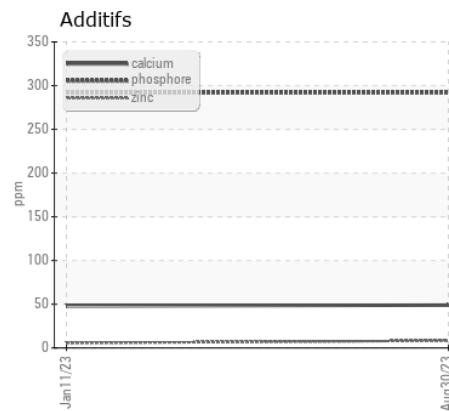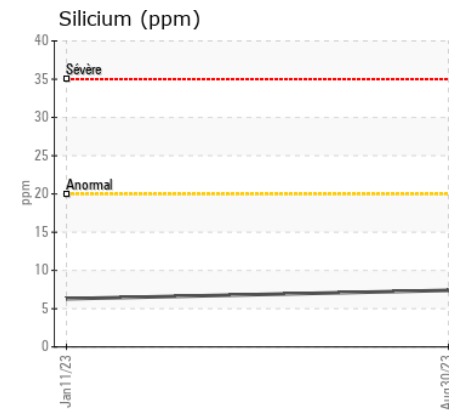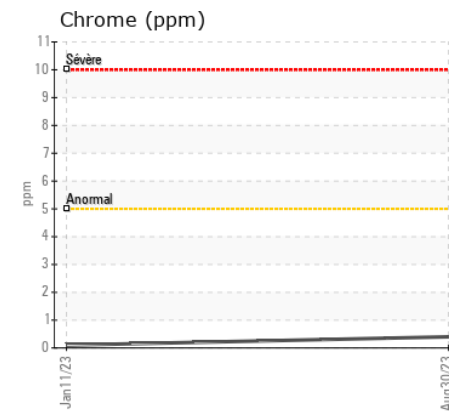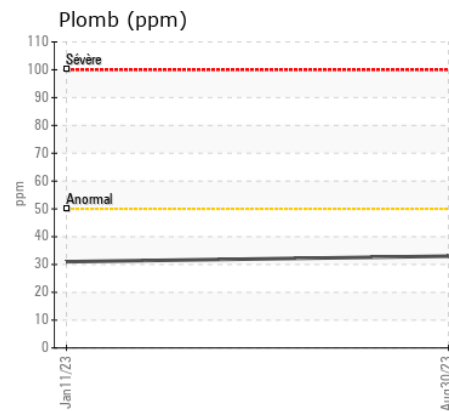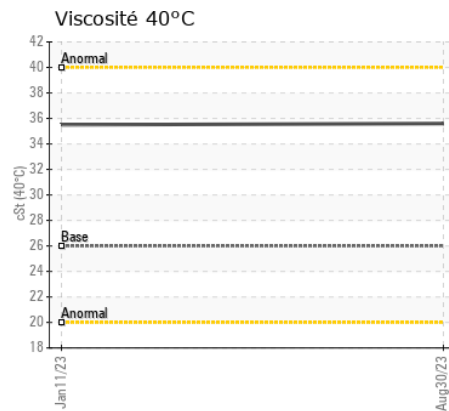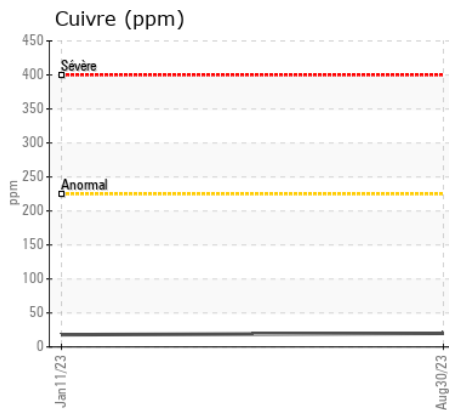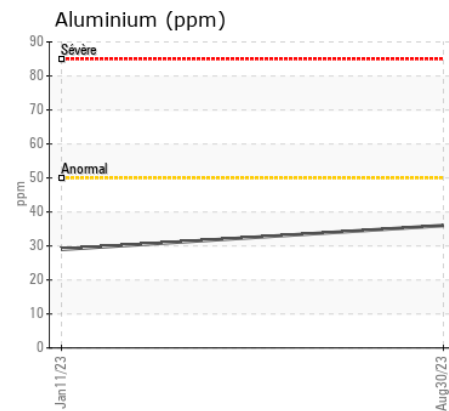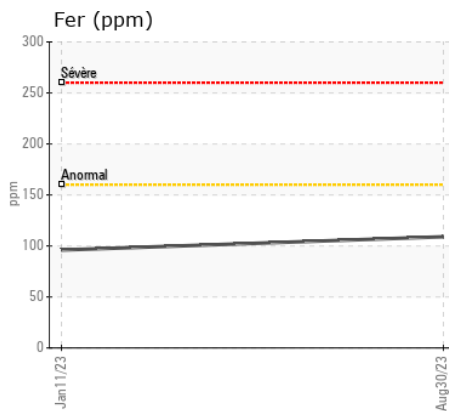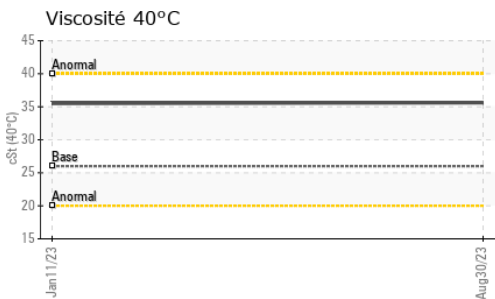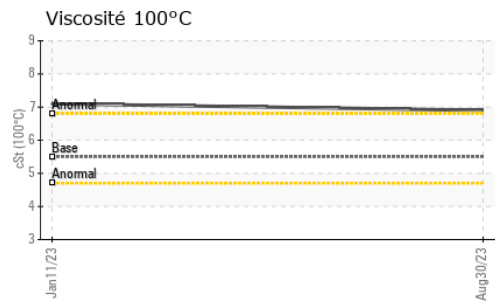

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0037813 **Reçu** : 31 Aug 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02579709 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5632769 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: mtrudel@michaudville.com