



Identité de la machine

901129

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078006	PC0073178	PC0073236
Date d'échant.		Client Info		12 Sep 2023	31 Aug 2023	27 Mar 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		235652	239102	220171
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	95	91	76
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	18	21	27
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	17	16	17
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	18	15	15
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	17	16	17
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	3
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		20	32	17
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		92	91	89
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		126	122	123
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		324	307	311
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		11	11	9
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2385	1908	2040
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	34.5	34.7	34.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	6.8	6.8	6.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	159	158	158

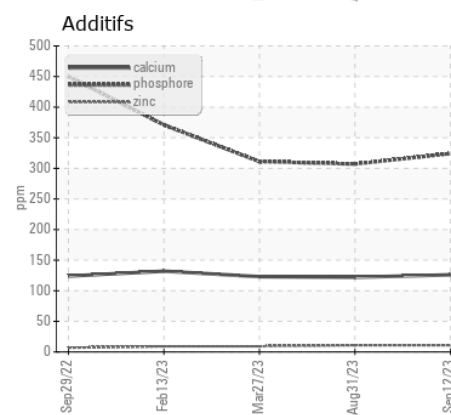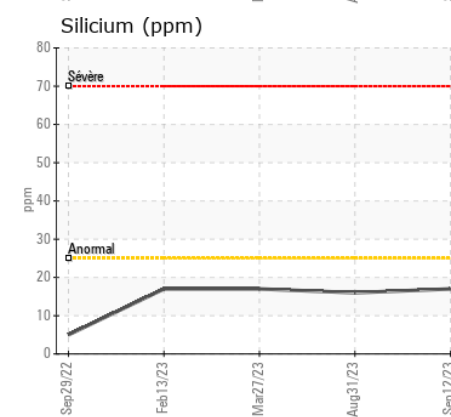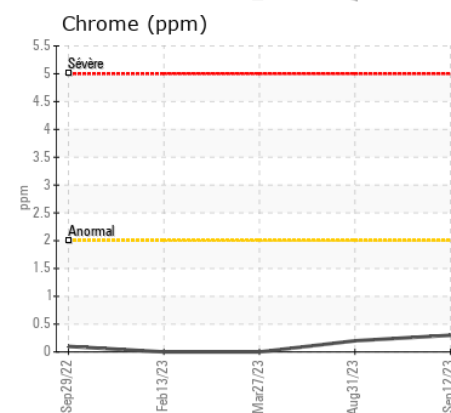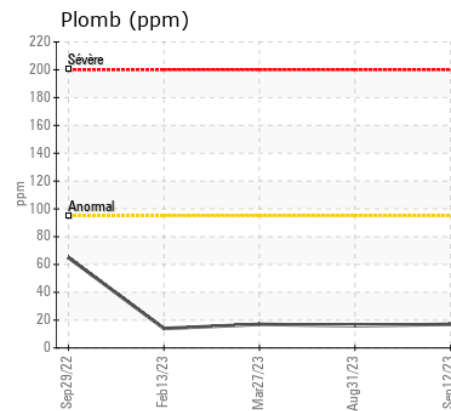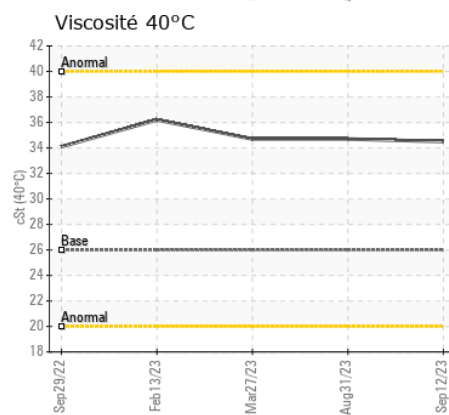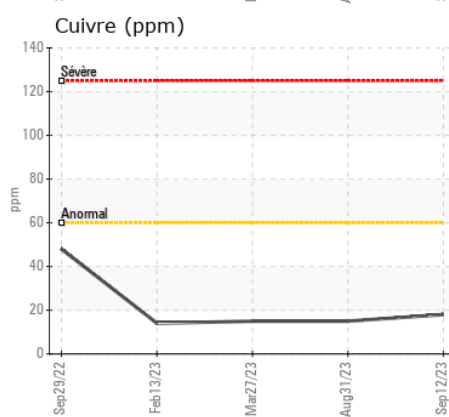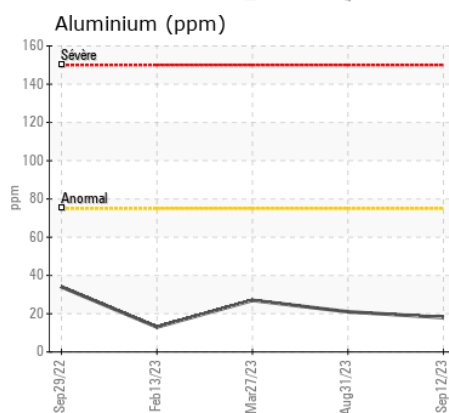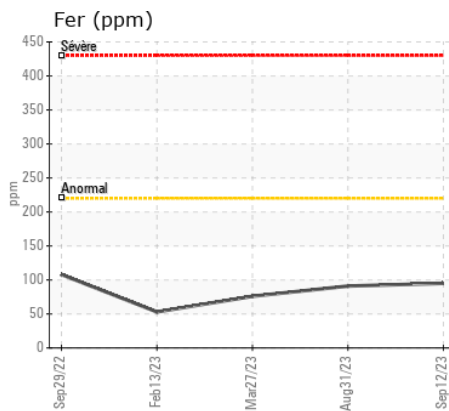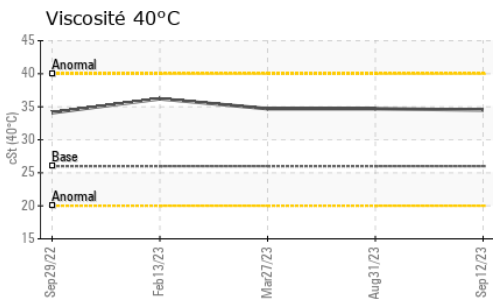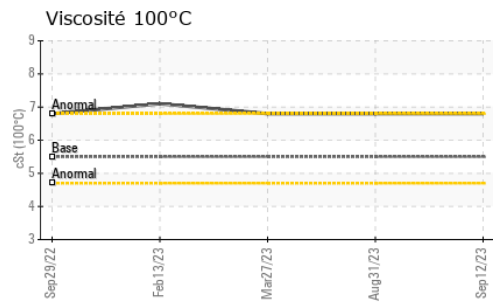

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0078006 **Reçu** : 14 Sep 2023
N° de laboratoire : 02582565 **Diagnostiqué** : 14 Sep 2023
Numéro unique : 5643630 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

T:
F: