



Identité de la machine

801244

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vidanger le fluide de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiquent que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

USURE

Il y a indication d'usure du convertisseur de couple. Usure de disque d'embrayage. Le bas indice ferreux (PQ) indique que l'usure ferreuse est due à de la corrosion.














CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE

Le fluide n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0078001 | PC0071824 | PC0067997 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 13 Sep 2023 | 19 Jun 2023 | 16 Mar 2023 |
| Âge d la Machine | kms | Client Info | | 156608 | 149255 | 136691 |
| Âge de l'huile | kms | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | kms | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | N/A | Not Changd |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | N/A | Changed |
| Statut de l'échant. | | | | SEVERE | SEVERE | ABNORMAL |
| PQ | | ASTM D8184* | >50 | 0 | 0 | 3 |
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >160 | ▲ 261 | ▲ 260 | ▲ 248 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 1 | 1 | <1 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 1 | <1 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | <1 | <1 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | 0 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | ◆ 96 | ◆ 97 | ▲ 84 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | ▲ 53 | 40 | 36 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >225 | 39 | 35 | 60 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 9 | 7 | 8 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 16 | 16 | 15 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 5 | 6 | 4 |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.1 | NEG | NEG | NEG |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 25 | 21 | 24 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 64 | 62 | 78 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | <1 | 0 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 1 | <1 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 4 | 4 | 4 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | | 3 | 2 | 1 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | | 49 | 42 | 58 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 284 | 285 | 302 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | | 27 | 20 | 24 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | | 509 | 519 | 654 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 26.0 | 37.1 | 36.5 | 36.6 |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 155 | 161 | 165 | 160 |

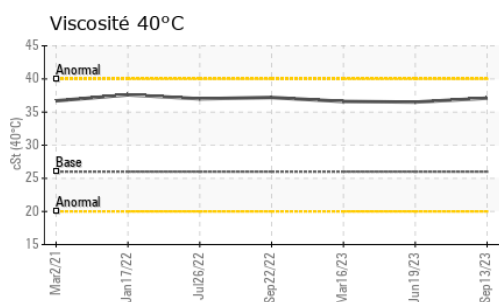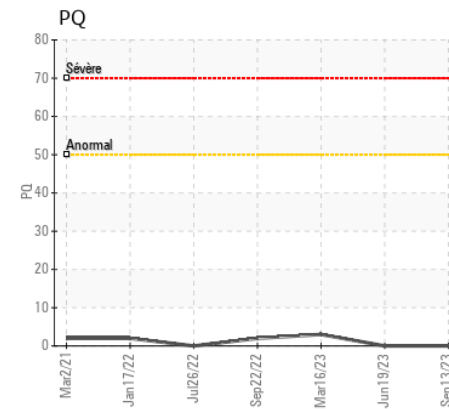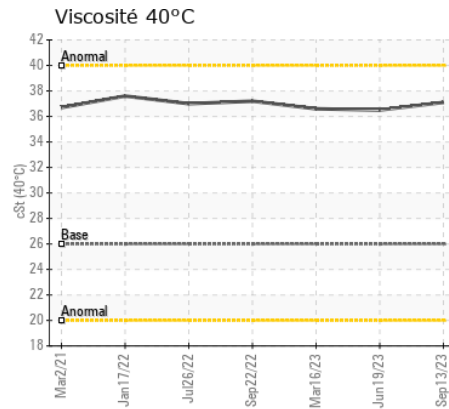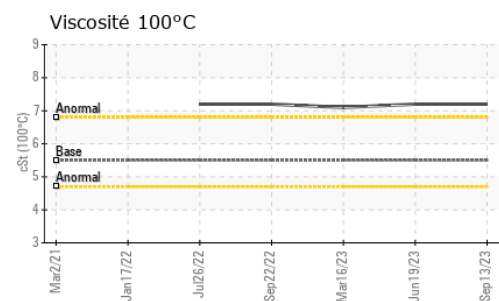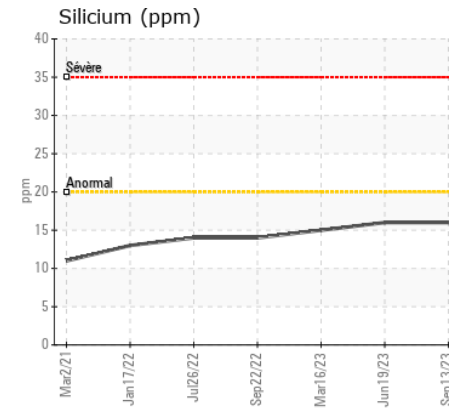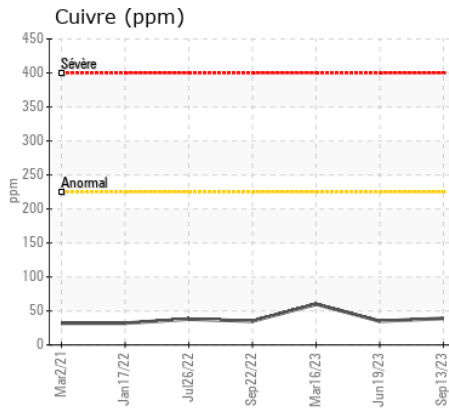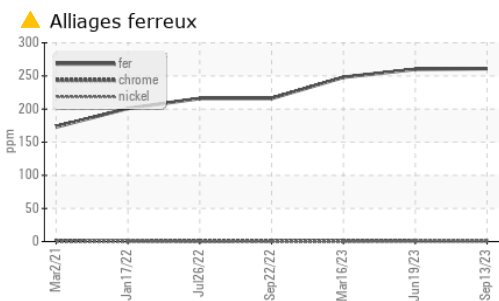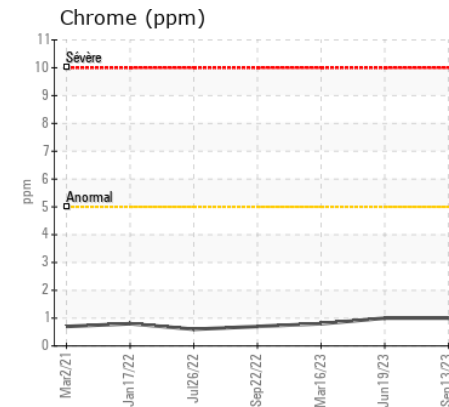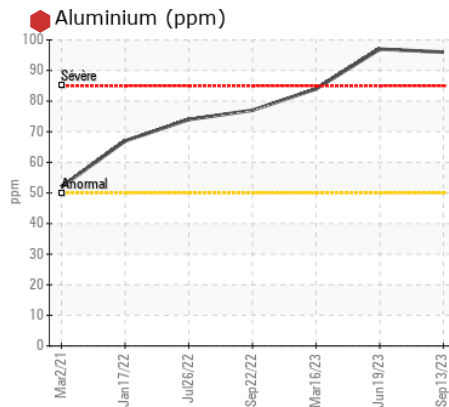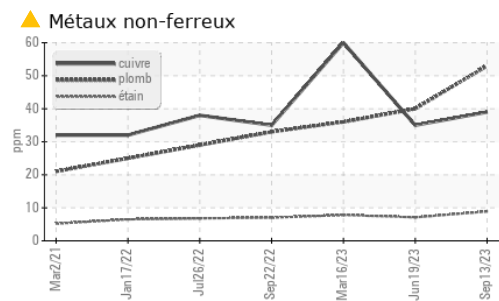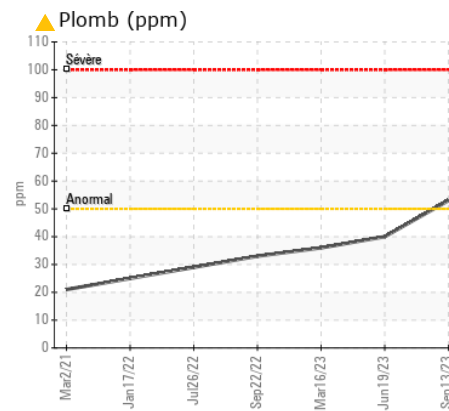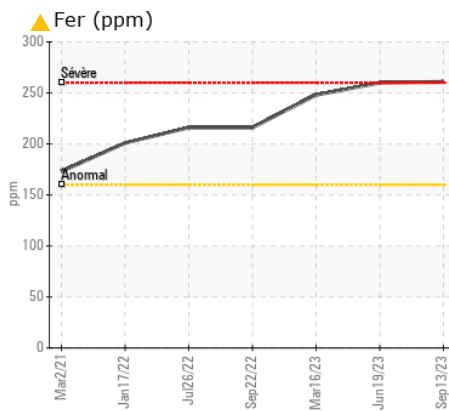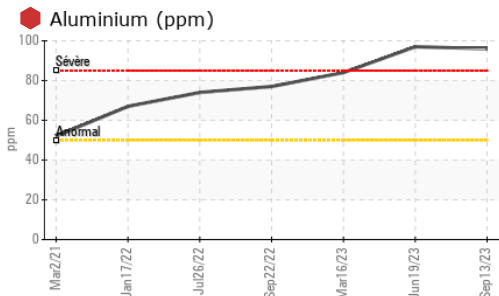

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0078001 **Reçu** : 18 Sep 2023
N° de laboratoire : 02583207 **Diagnostic** : 19 Sep 2023
Numéro unique : 5644272 **Diagnostic** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, PQ, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
 Quebec City, QC
 CA G2E 5G8
 Contact: Dave Beaulieu
 davebeaulieu@matrec.ca