



Identité de la machine  
**811029**  
 Composant  
**Transmission (Auto)**  
 Fluide  
**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>GFL0094566</b>	GFL0070809	GFL0061191
Date d'échant.		Client Info		<b>20 Sep 2023</b>	20 Apr 2023	05 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>1200</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	Not Changd	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>40</b>	6	80
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>13</b>	2	33
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	<1	6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>8</b>	<1	15
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>1</b>	<1	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**











Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	3	4
Glycol	%	ASTM D7922*		<b>0.0</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>92</b>	54	11
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>26</b>	36	77
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>111</b>	125	80
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>184</b>	216	261
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>6</b>	3	7
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1368</b>	1530	1034
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>32.5</b>	33.2	35.6

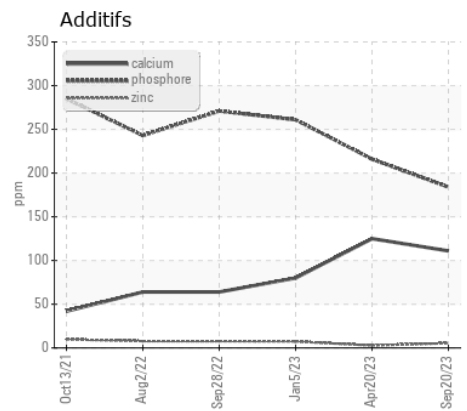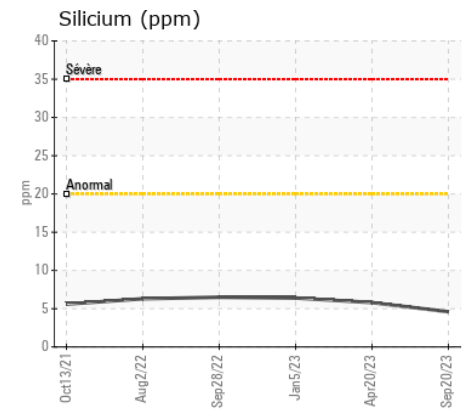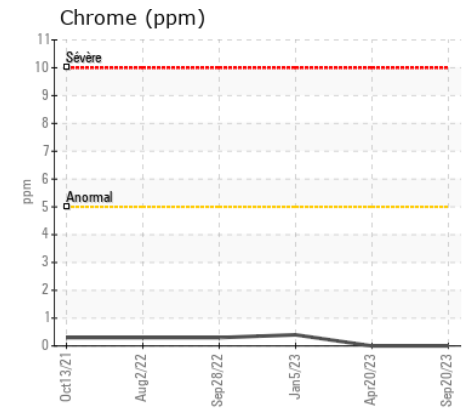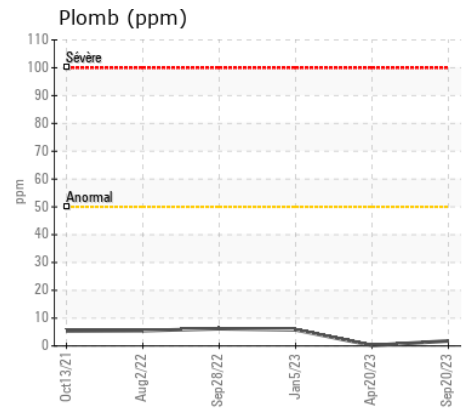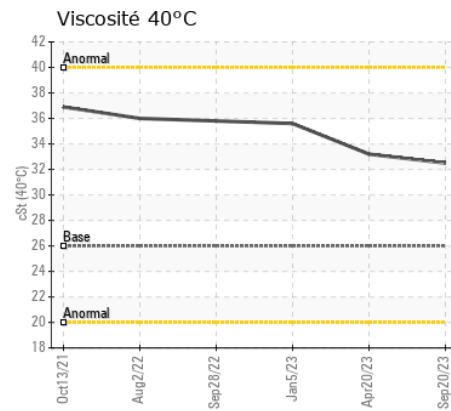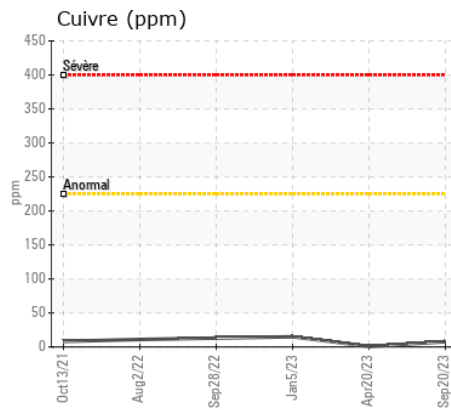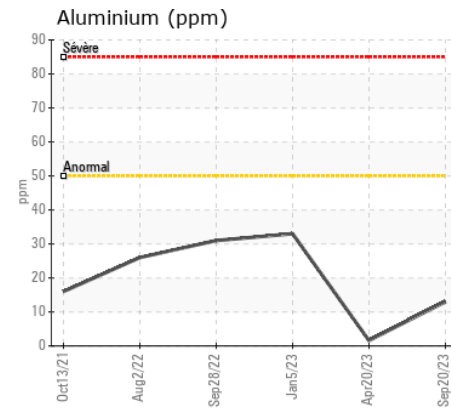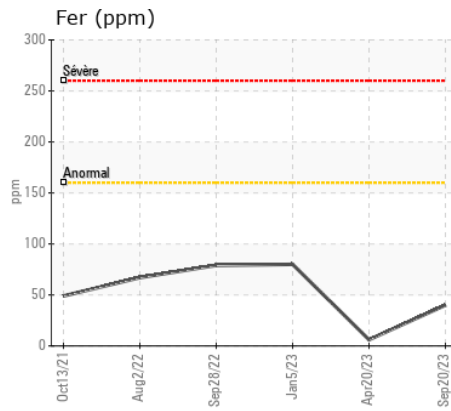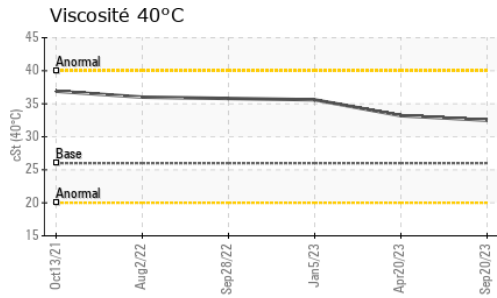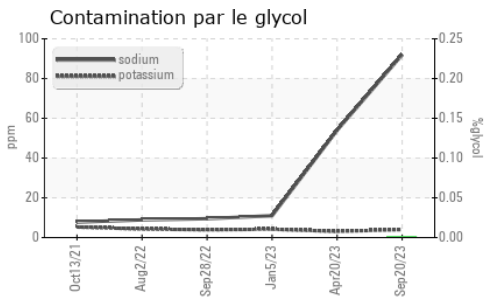

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 736 - Trois-Rivieres  
**N° d'échantillon** : GFL0094566 **Reçu** : 25 Sep 2023  
**N° de laboratoire** : 02584989 **Diagnostiqué** : 28 Sep 2023  
**Numéro unique** : 5646054 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: GLYCOL )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

2920 Bellefeuille,  
Trois-Rivieres, QC  
CA G9A 5R5  
Contact: Jean Demontigny  
jdemontigny@matrec.ca  
T: (819)378-4881  
F: