



Identité de la machine

**1230**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.  
Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.

**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**











The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0071938</b>	PC0075821	PC0067627
Date d'échant.		Client Info		<b>17 Oct 2023</b>	14 Jun 2023	11 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>2024</b>	1531	1036
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	ABNORMAL

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>57</b>	46	47
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>18</b>	15	10
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>26</b>	20	8
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>5</b>	5	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>3</b>	3	2
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	5	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	3	4
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	▲ .2%

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	5	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>94</b>	94	94
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	2	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>78</b>	75	79
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>255</b>	288	276
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>44</b>	37	35
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1030</b>	1087	1104
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>34.0</b>	34.1	34.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	<b>6.9</b>	6.9	6.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	<b>168</b>	167	161

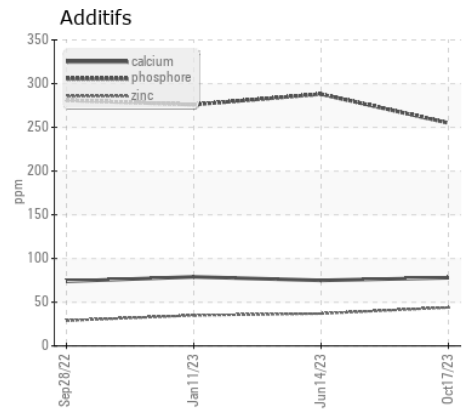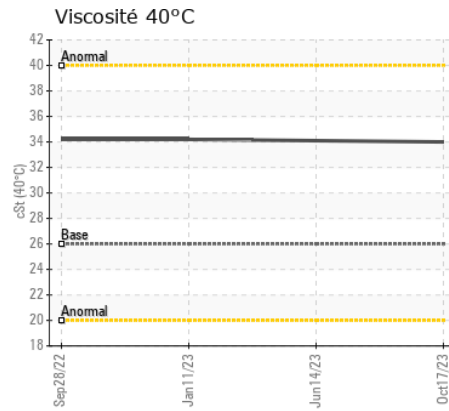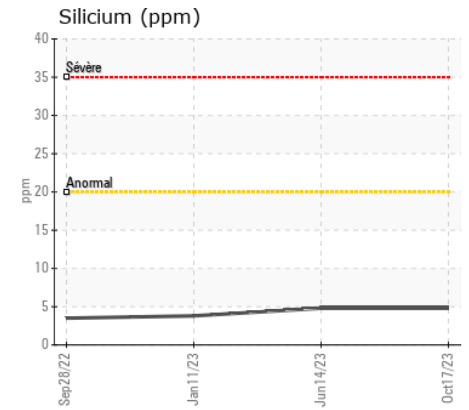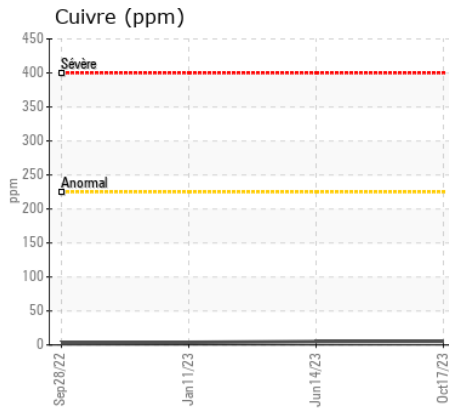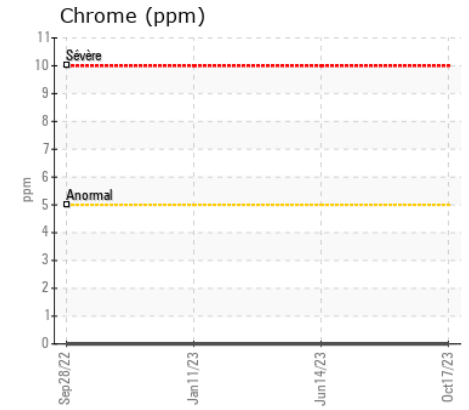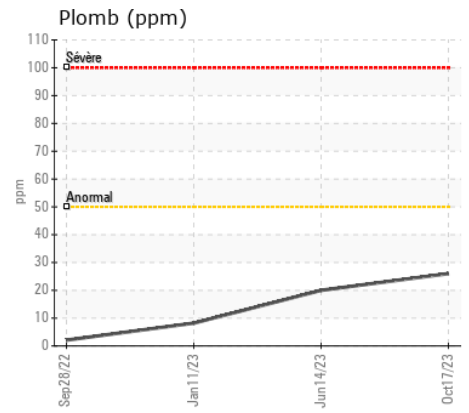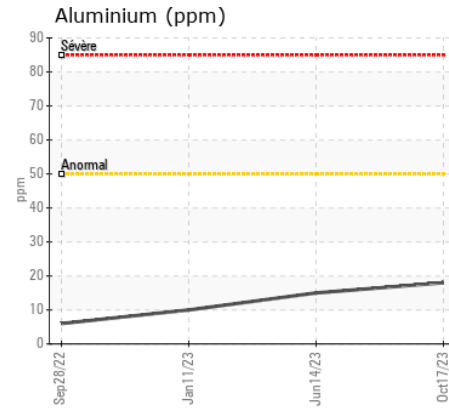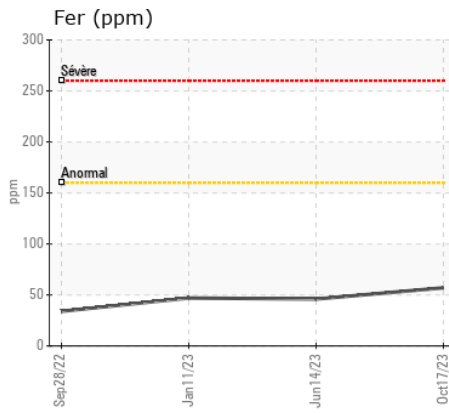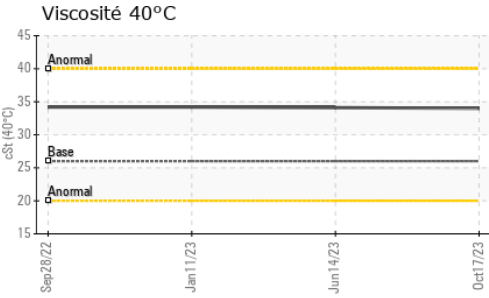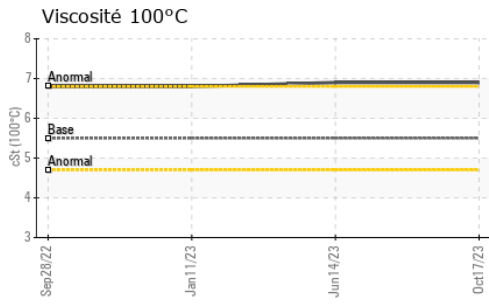

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0071938 **Reçu** : 18 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02590101 **Diagnostiqué** : 18 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5659167 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: