



**POWER SYSTEMS**  
**SYSTÈMES DE PUISSANCE**

**RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE**

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>ANORMAL</b>

Identité de la machine

**3110121943**

Composant

**Transmission**

Fluide

**SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 30; nous vous conseillons de vérifier. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>WA0020444</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>12 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>ABNORMAL</b>	---	---
PQ		ASTM D8184*	>130	<b>0</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>250	<b>9</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>55	<b>1</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>230	<b>1</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>6	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>6</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>57	<b>4</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>46</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>59</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1081</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>903</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1052</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1195</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2782</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>2.11</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	<b>62.9</b>	---	---

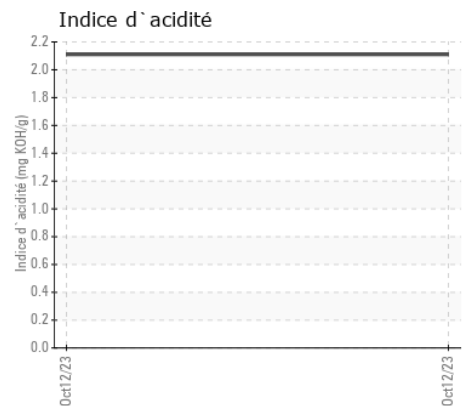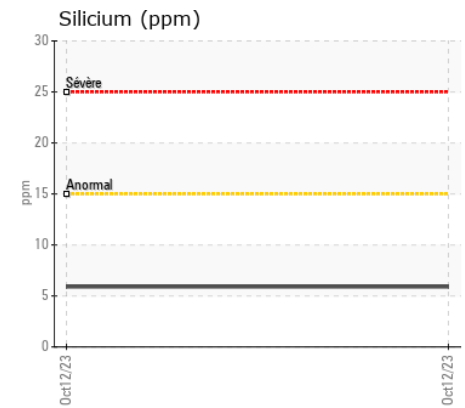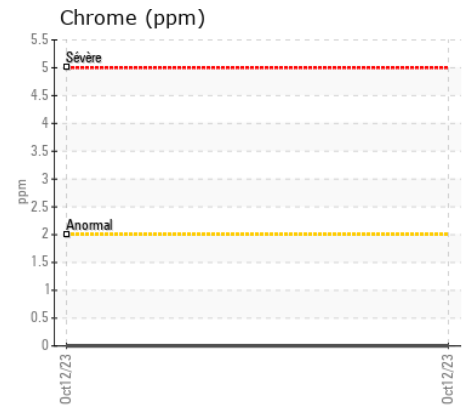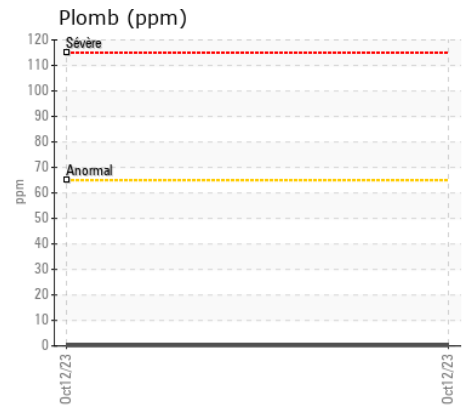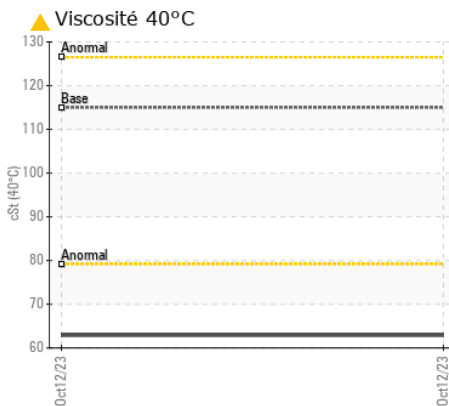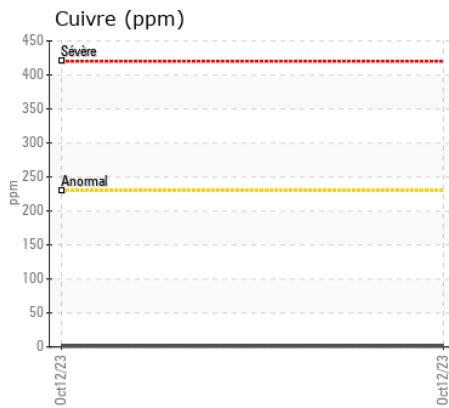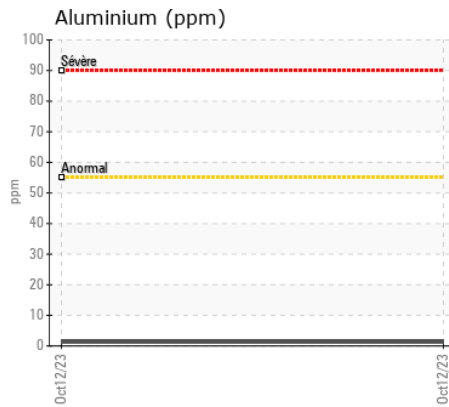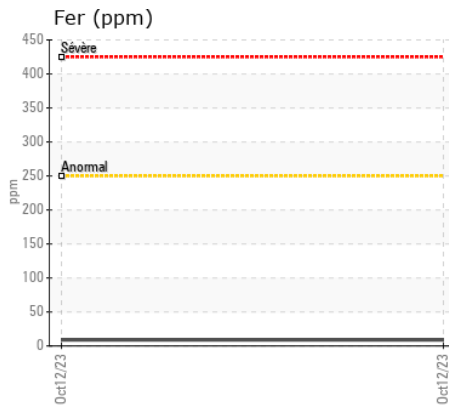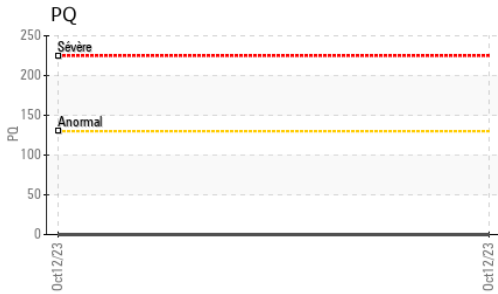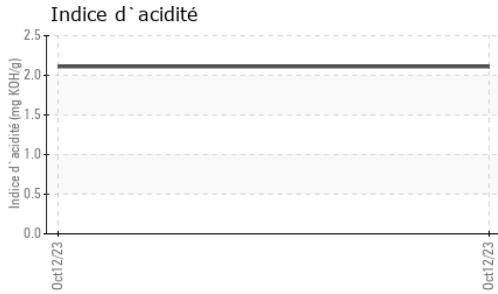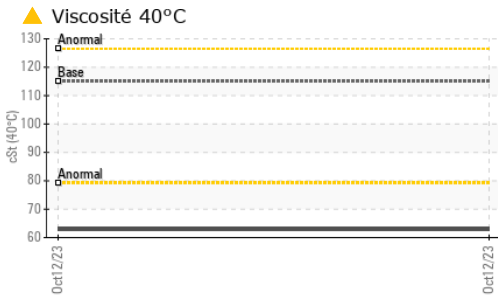

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WA0020444 **Reçu** : 23 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02591086 **Diagnostiqué** : 25 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5668165 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: PQ, TAN Man )

**Wajax Power Systems**  
 2997 AV. WATT  
 Quebec, QC  
 CA G1X 3W1  
 Contact: Joe Di Pede  
 jdipede@wajax.com  
 T: (418)651-5371  
 F: (418)651-4448

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.