



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1589

Composant

Transmission Manuelle

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082571	PC0077366	PC0038840
Date d'échant.		Client Info		24 Oct 2023	25 Jul 2023	17 Feb 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		11927	11493	20361
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	16	▲ 293	146
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	2	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<1	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	4	8
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	0	2	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	1	60	73
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<1	4	17
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	24	3
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	LIGHT
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	86	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		272	210	250
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	5	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	3	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	35	3
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	9	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		47	56	60
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1150	1044	1147
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		6	132	21
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		978	508	468
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		95.7	91.0	97.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		14.7	13.7	14.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		160	153	157

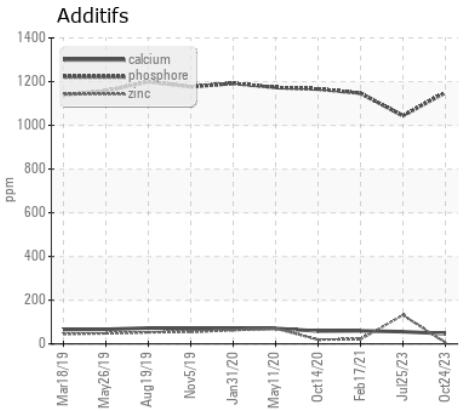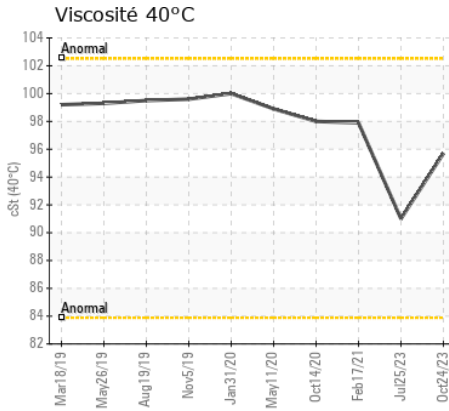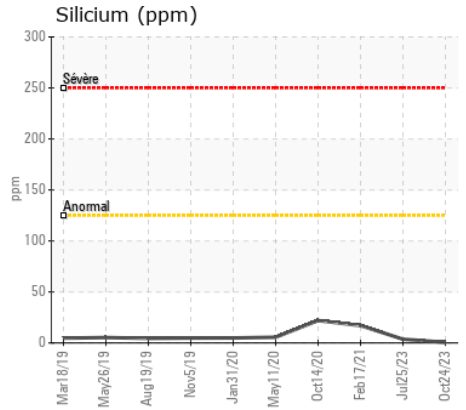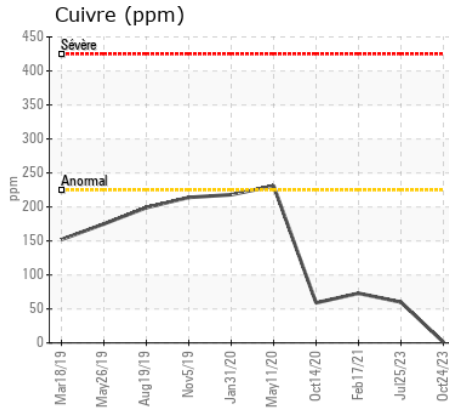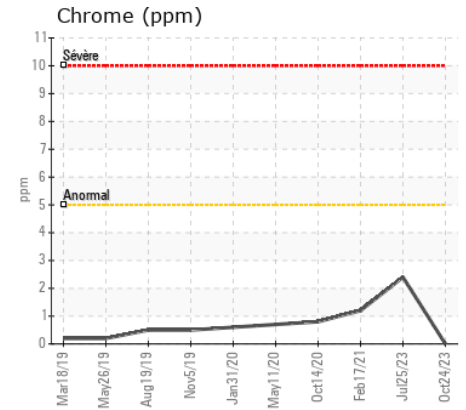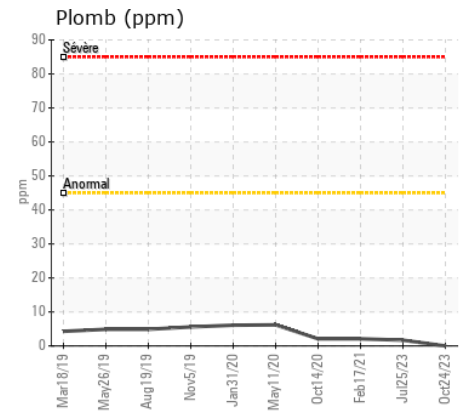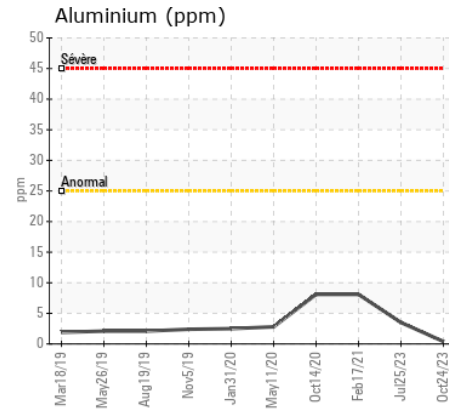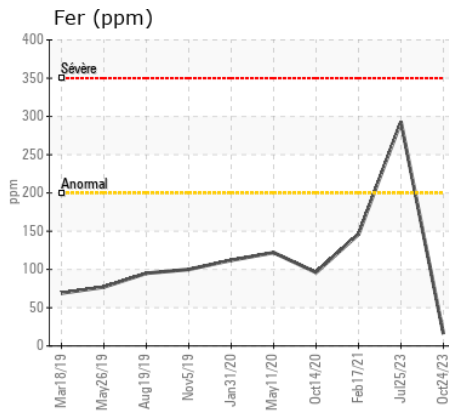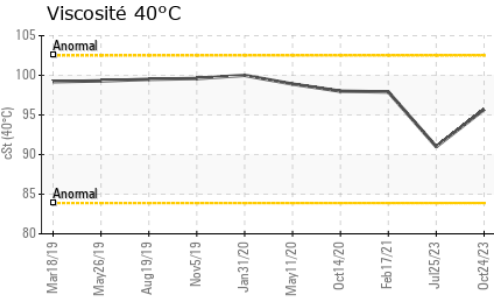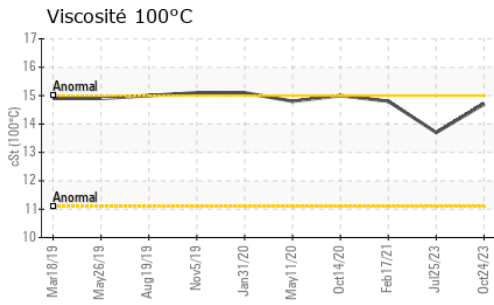

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082571 **Reçu** : 25 Oct 2023
N° de laboratoire : 02591795 **Diagnostiqué** : 26 Oct 2023
Numéro unique : 5668874 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: