



| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |



Identité de la machine
811024
 Composant
Transmission (Auto)
 Fluide
DEXRON III (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | GFL0099875 | GFL0070824 | GFL0053666 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 08 Nov 2023 | 09 May 2023 | 05 Sep 2022 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 0 | 73699 | 0 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 1200 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | Not Changd | Not Changd | N/A |
| Filtre changé | | Client Info | | Not Changd | Not Changd | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|------|------|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >160 | 76 | 69 | 42 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | 0 | 0 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | 0 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | <1 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | 0 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | 37 | 26 | 8 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | 6 | 5 | 4 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >225 | 8 | 8 | 6 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 2 | 2 | <1 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

| | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|-------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 10 | 8 | 6 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 2 | 3 | 3 |
| Glycol | % | ASTM D7922* | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.1 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|------|------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 126 | 125 | 106 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 50 | 49 | 43 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 0 | 0 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | <1 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | <1 | <1 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | | 3 | 2 | 2 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | | 100 | 102 | 91 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 233 | 250 | 215 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | | 10 | 8 | 8 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | | 1235 | 1251 | 1145 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 26.0 | 33.8 | 34.1 | 34.0 |

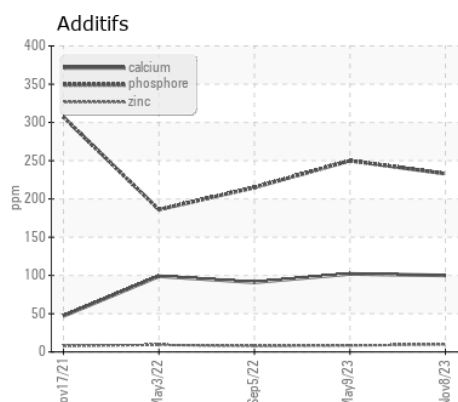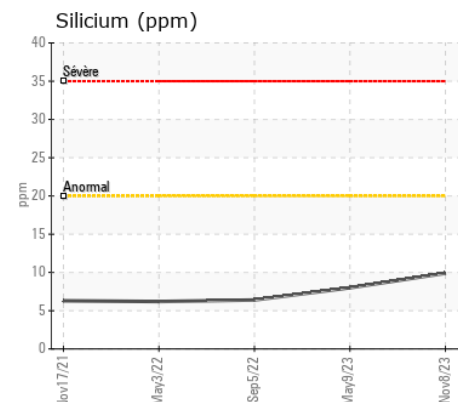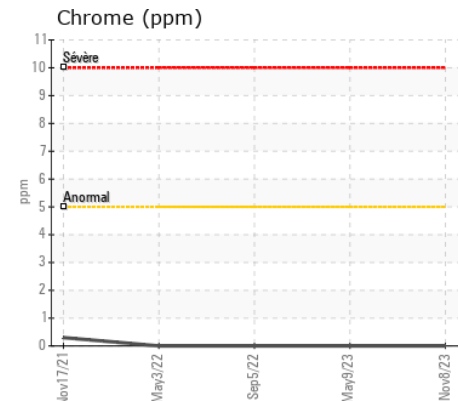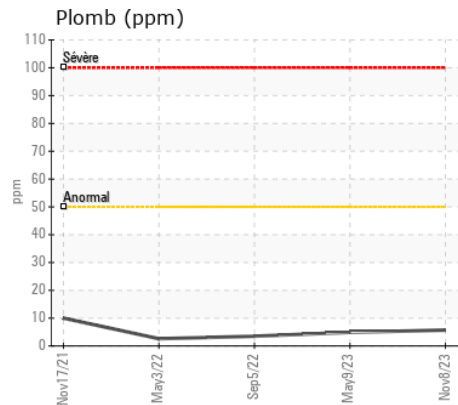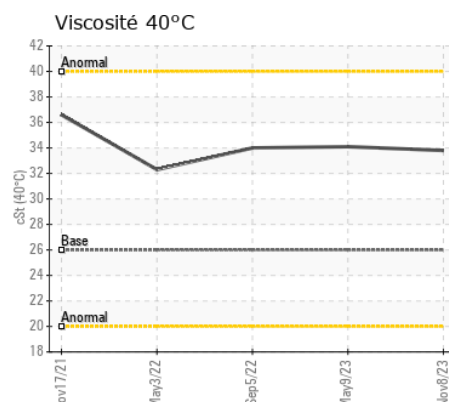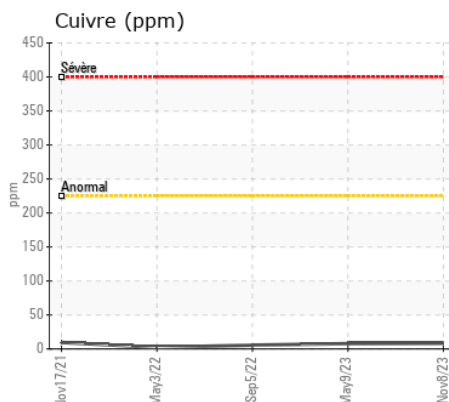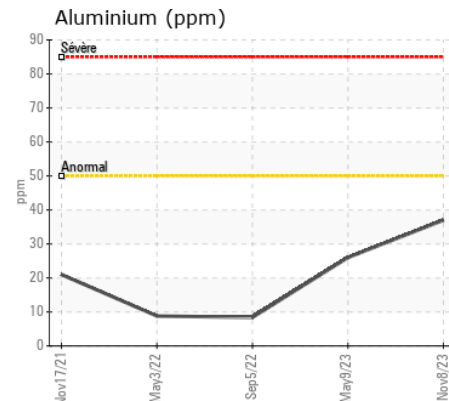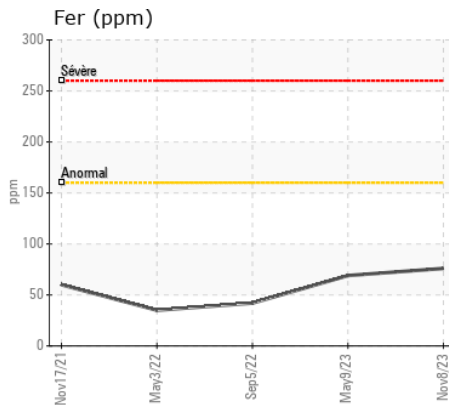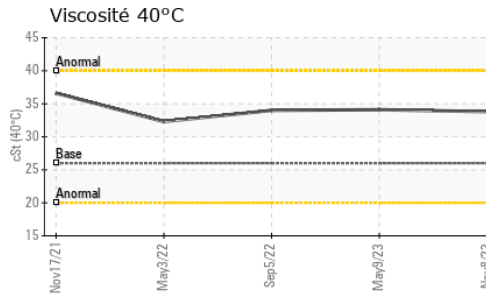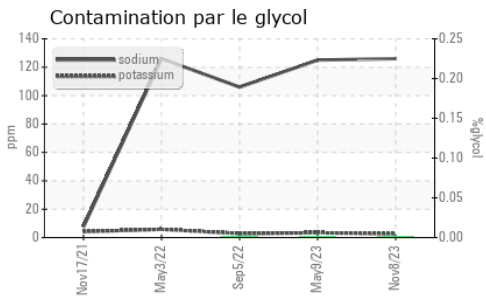

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 736 - Trois-Rivieres
N° d'échantillon : GFL0099875 **Reçu** : 14 Nov 2023
N° de laboratoire : 02596282 **Diagnostiqueur** : 15 Nov 2023
Numéro unique : 5681362 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

2920 Bellefeuille,
 Trois-Rivieres, QC
 CA G9A 5R5
 Contact: Jean Demontigny
 jdemontigny@matrec.ca
 T: (819)378-4881
 F: