



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

3567

Composant

Moteur diesel Arrière

Fluide

PETRO CANADA DURON HP 15W40 (22 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079823	PC0074406	PC0074552
Date d'échant.		Client Info		09 Nov 2023	08 Aug 2023	07 Jul 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		558618	0	538190
Âge de l'huile	kms	Client Info		15105	5322	8662
Âge du filtre	kms	Client Info		15105	5322	8662
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>75	24	18	36
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	2	2	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	6	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	2	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	4	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	3
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	0.8	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.4	0.4	3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.2	9.3	11.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.1	22.3	26.0
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	1	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	60	64	64	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1010	1043	1050	967
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1070	1140	1120	1013
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1068	1131	1041
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1270	1304	1298	1191
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2060	2616	2646	2437
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.6	17.2	16.5
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	9.8	9.10	8.87	8.76
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	118.2	93.0	94.7	116
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.6	12.8	12.9	15.7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	139	134	133	143

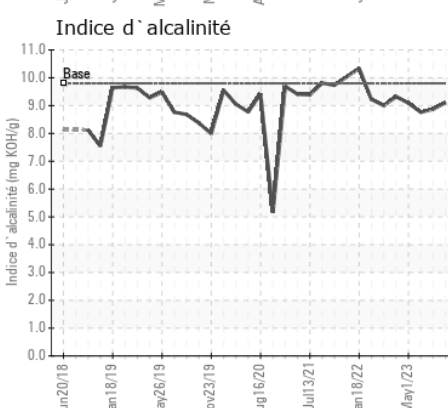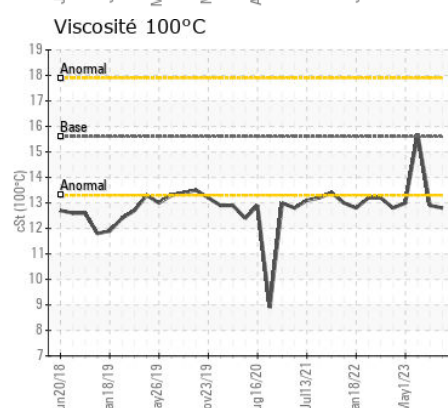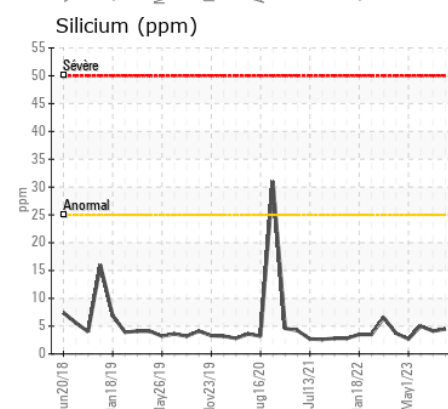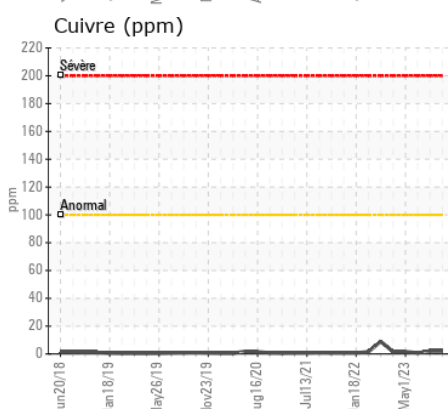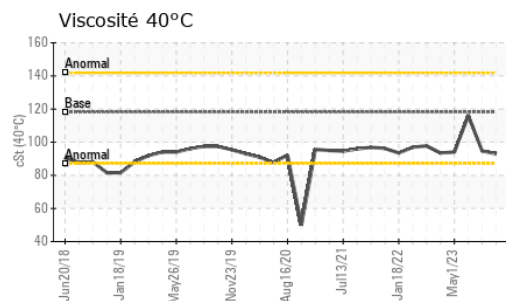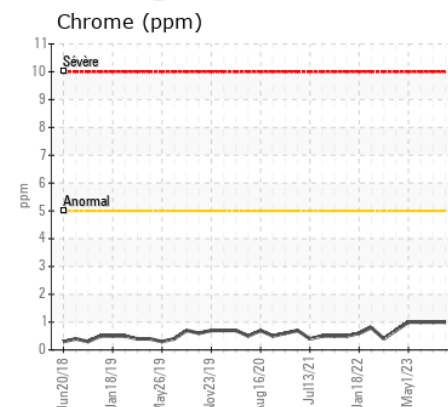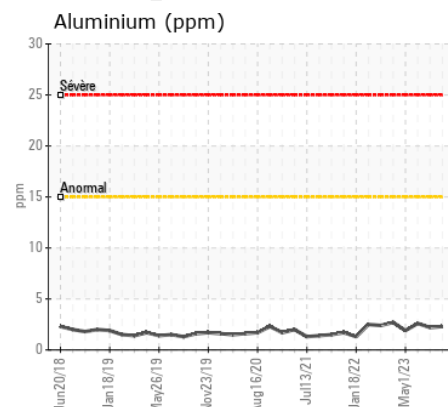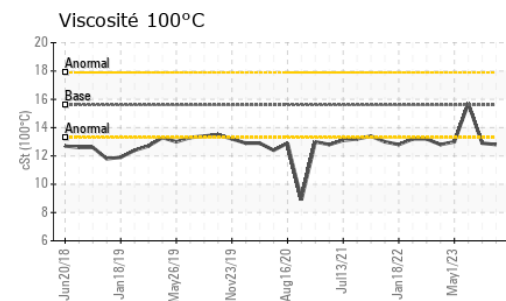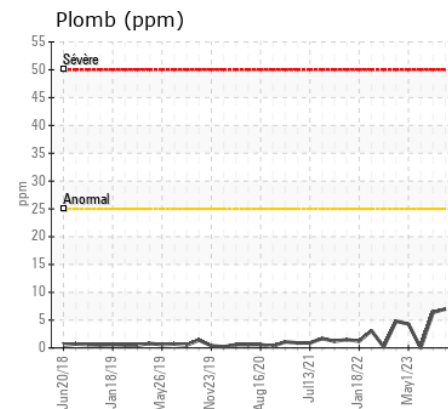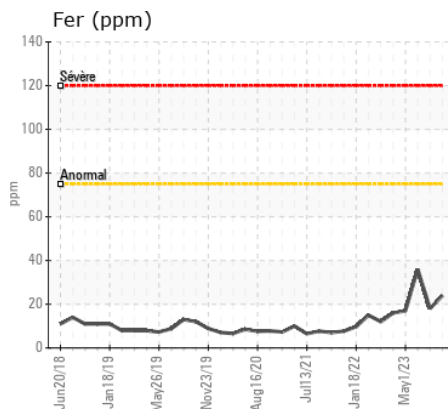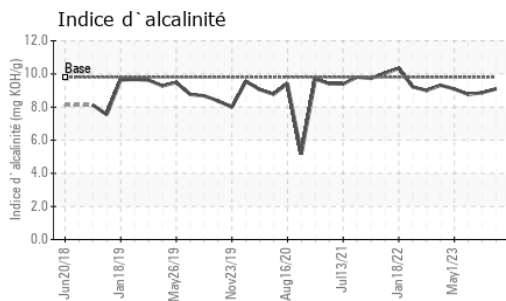

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079823
N° de laboratoire : 02598669
Numéro unique : 5683749
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 24 Nov 2023
Diagnostiqué : 28 Nov 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

TRANSEDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: