



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**  
Identité de la machine  
**1203**  
Composant  
**Transmission (Auto)**  
Fluide  
**ATF (PAO) (--- GAL)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) ATF (PAO). Please confirm.  
Please specify the component make and model with your next sample.

## USURE

All component wear rates are normal.











## CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0082094</b>	PC0077379	PC0072545
Date d'échant.		Client Info		<b>03 Dec 2023</b>	30 Aug 2023	24 May 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>11974</b>	11505	11083
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>49</b>	41	37
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>12</b>	12	11
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>7</b>	6	6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>10</b>	9	8
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>1</b>	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	4	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	2	1
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	4	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	<b>94</b>	95	101
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>0</b>	<1	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>70</b>	69	71
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	<b>252</b>	267	283
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>16</b>	17	15
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>432</b>	443	471
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	<b>37.5</b>	37.5	37.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7.3</b>	7.3	7.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	<b>163</b>	163	162

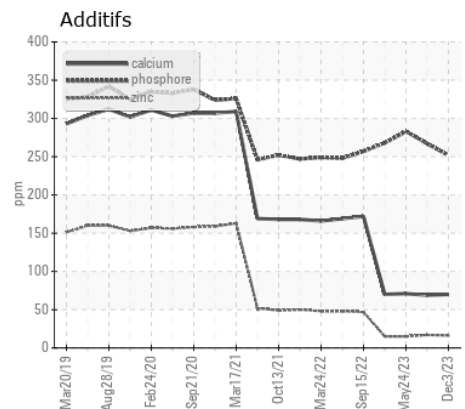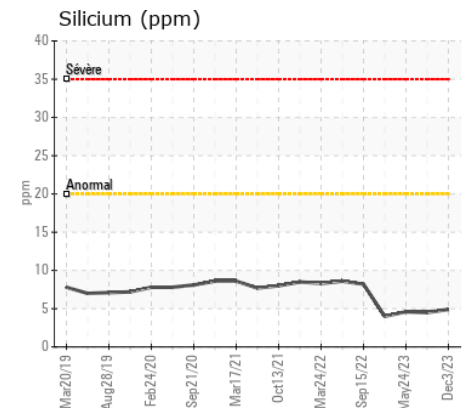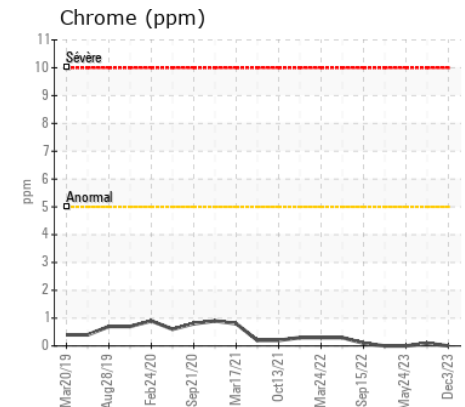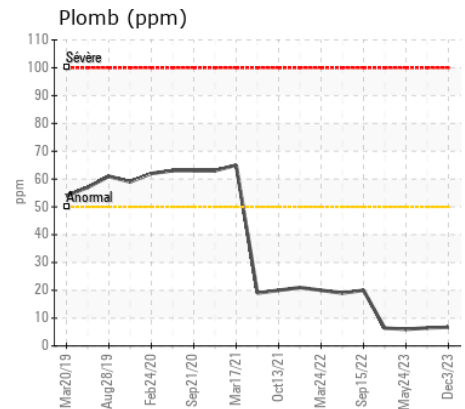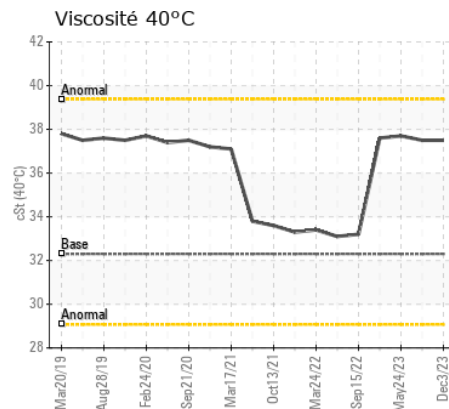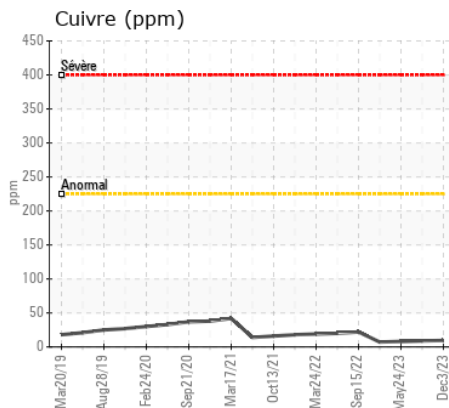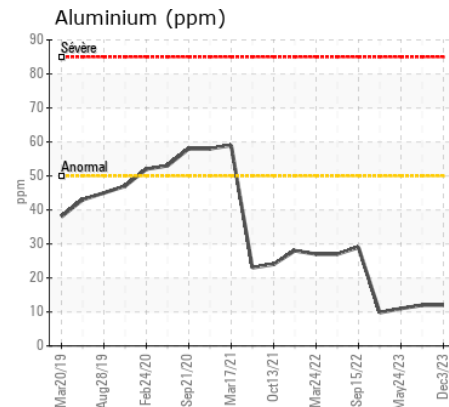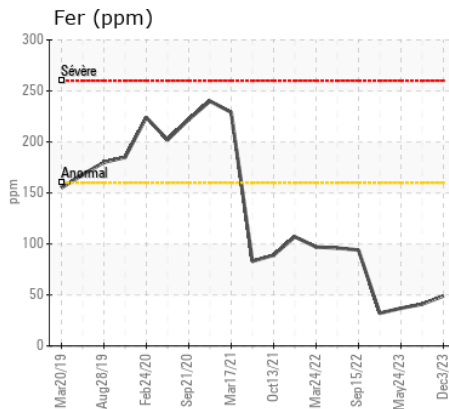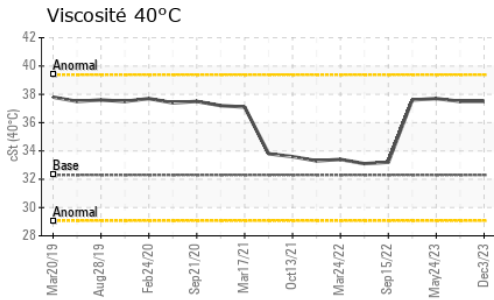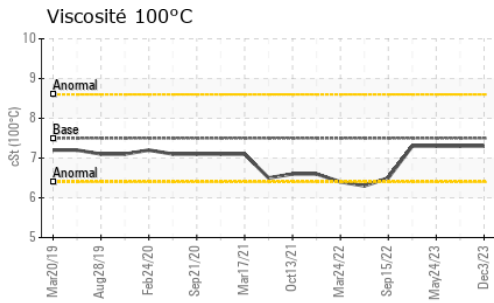

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0082094 **Reçu** : 04 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02600583 **Diagnostiqué** : 05 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5685663 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: