



Identité de la machine

6607

Composant

Composant inconnu

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the sample.

ÉTAT DU FLUIDE

Viscosity of sample indicates oil is within SAE 75W90 range, advise investigate. The condition of the sample is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082062	PC0082060	---
Date d'échant.		Client Info		03 Dec 2023	26 Nov 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5275	5275	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)		31	16	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	---
L'eau		WC Method		NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		278	274	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		17	216	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1197	1178	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		38	102	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		20003	18957	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		107	95.8	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		15.8	14.6	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		157	158	---

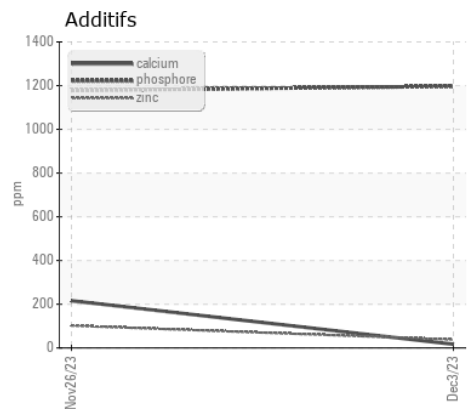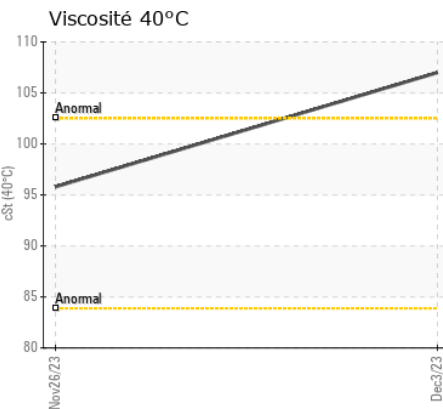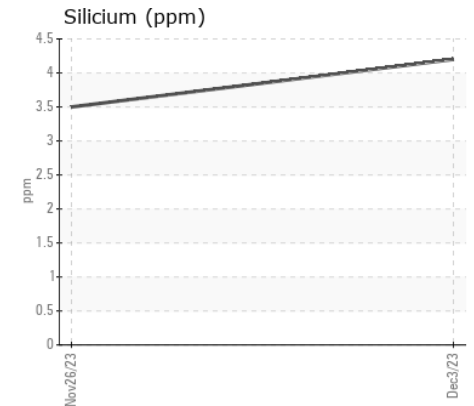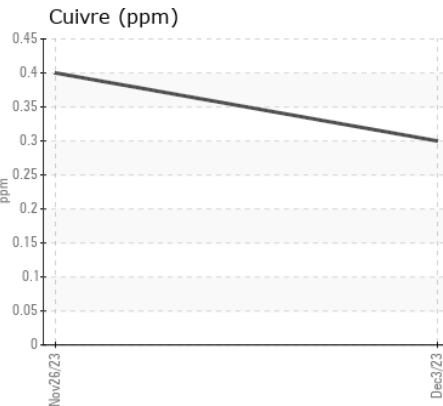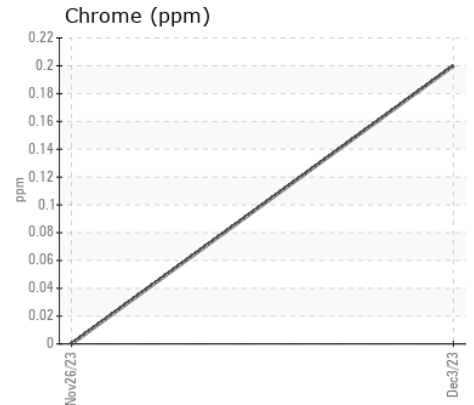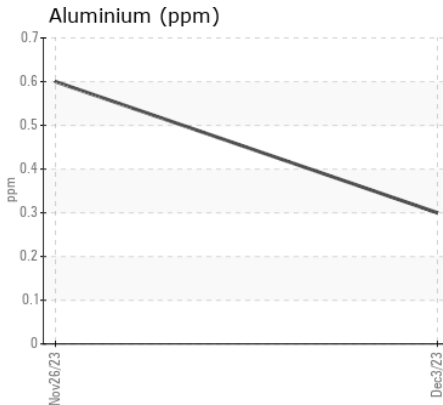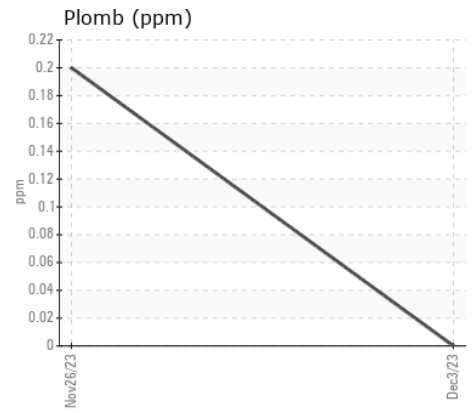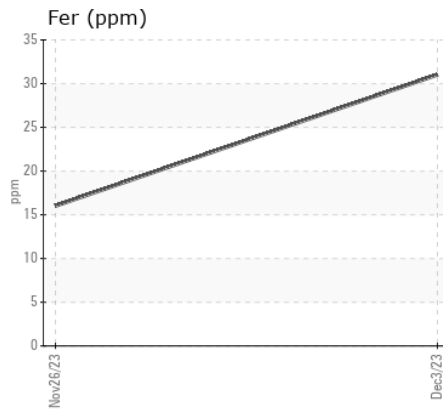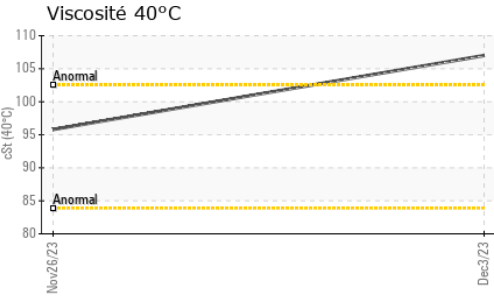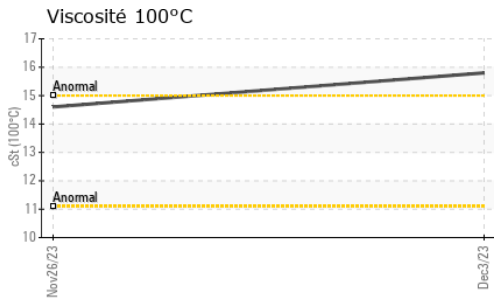

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082062 **Reçu** : 04 Dec 2023
N° de laboratoire : 02600623 **Diagnostiqué** : 04 Dec 2023
Numéro unique : 5685703 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: