



USURE	ANORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

5054305

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079207	PC0049237	---
Date d'échant.		Client Info		03 Dec 2023	15 Mar 2022	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		353061	288076	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		60000	120000	---
Âge du filtre	kms	Client Info		60000	120000	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	NORMAL	---

USURE

Il y a indication d'usure du convertisseur de couple.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	87	96	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	▲ 67	53	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	20	24	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION














Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	12	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. le fluide n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	129	188	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	128	127	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	323	460	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	9	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1965	2389	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	1.76	1.85	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	31.0	32.5	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.2	6.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	154	147	---

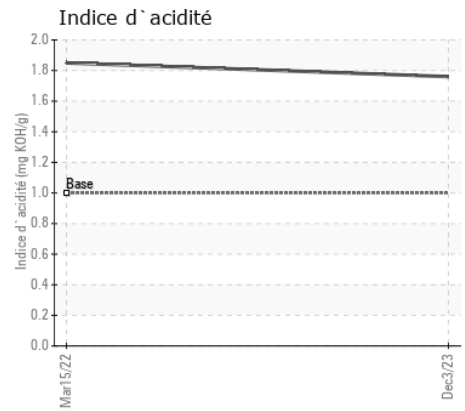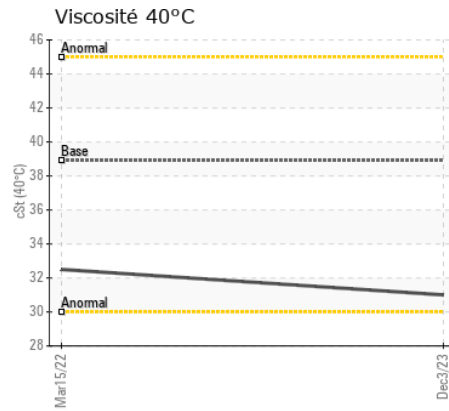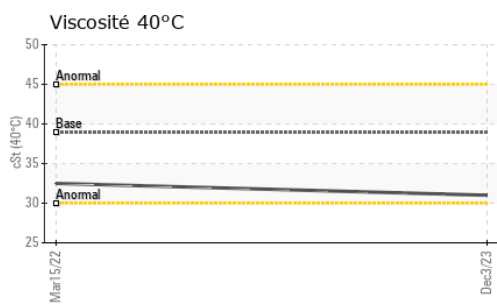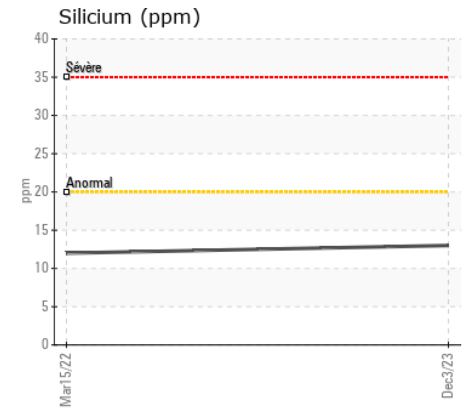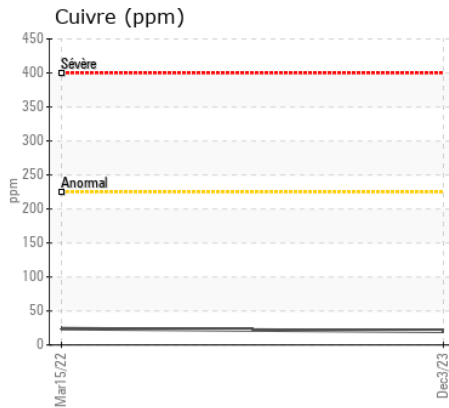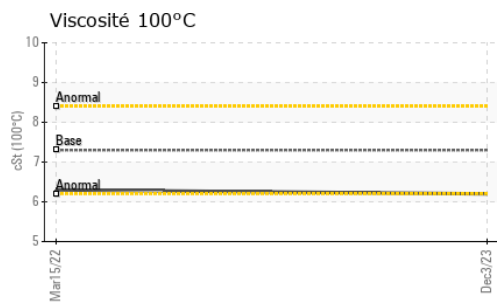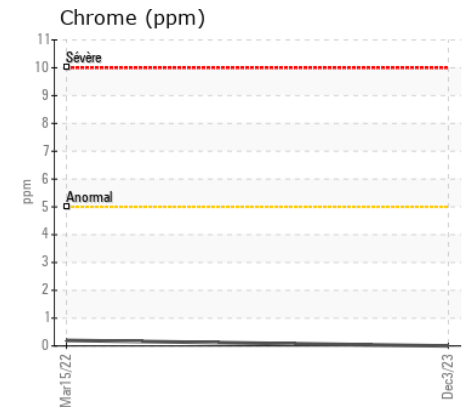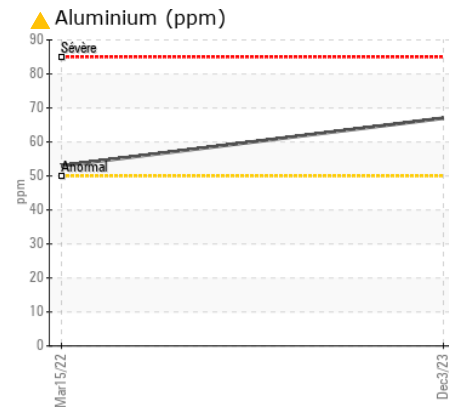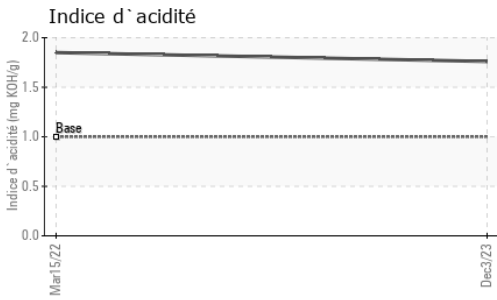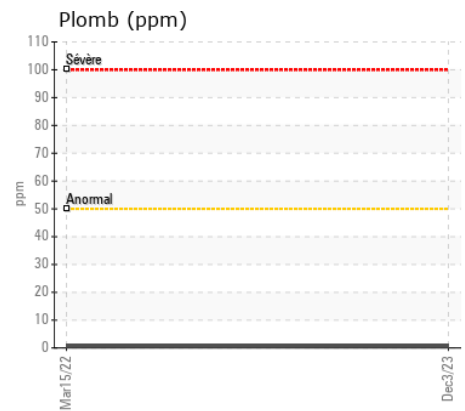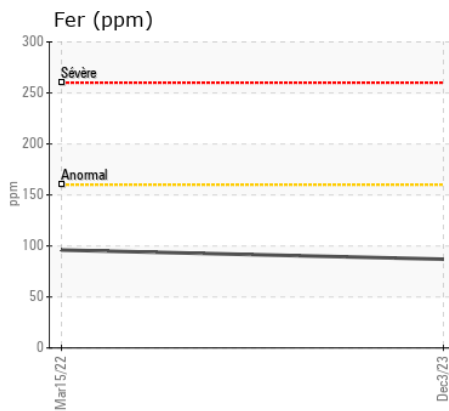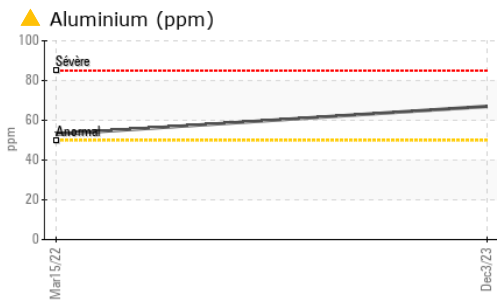

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079207 **Reçu** : 07 Dec 2023
N° de laboratoire : 02601613 **Diagnostiqué** : 07 Dec 2023
Numéro unique : 5694698 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Patrick Vieux-Pernon
patrick.vieux-pernon@transdev.com

T: (450)446-8899

F: (450)446-5666