



Secteur

**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**5105**

Composant

**Liquide de refroidissement**

Fluid

**NOT GIVEN (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is . Please confirm the coolant type and grade, and specify the brand of the coolant on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0077681</b>	PC0071985	PC0058793
Date d'échant.		Client Info		<b>19 Dec 2023</b>	09 Feb 2023	24 Mar 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>1356</b>	984	514
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**CORROSION**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	1	2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	1	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	0	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	2	2

**CONTAMINANTS**








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>8</b>	13	11
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>1</b>	2	3
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	<b>Clear</b>	Clear	Clear

**ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT**

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		<b>1.067</b>	1.067	1.067
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		<b>7.69</b>	7.71	7.78
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		<b>1600</b>	1240	1280
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		<b>3.5</b>	3.3	3.5
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*		<b>49.8</b>	49.6	49.2
Point de congélation	°C	ASTM D3321*		<b>-33</b>	-33	-33
Carboxylate				<b>---</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>38</b>	47	42
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	16	12
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>316</b>	410	360
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>157</b>	168	172
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7124</b>	3275	2338
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>290</b>	376	501
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*		<b>Orange</b>	Orange	Red

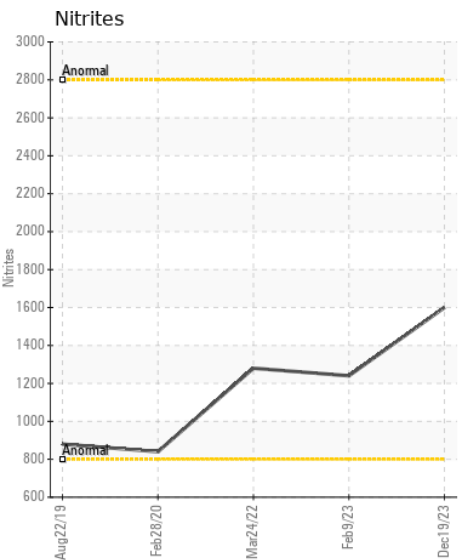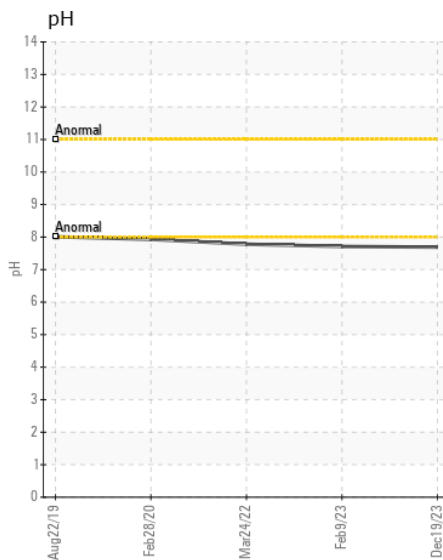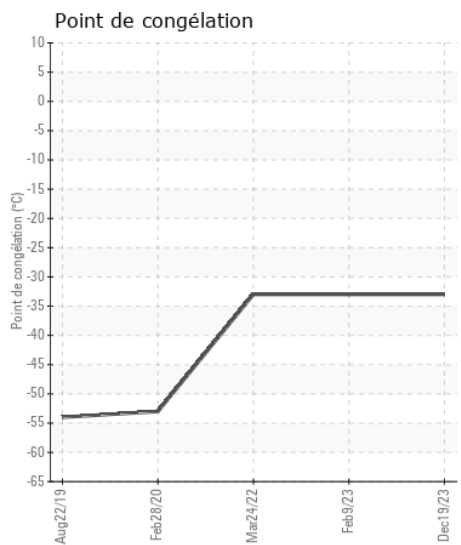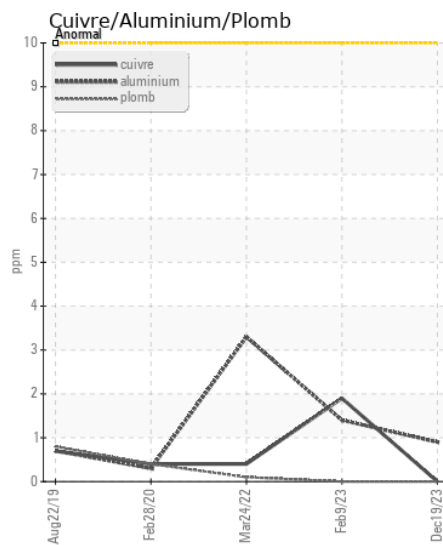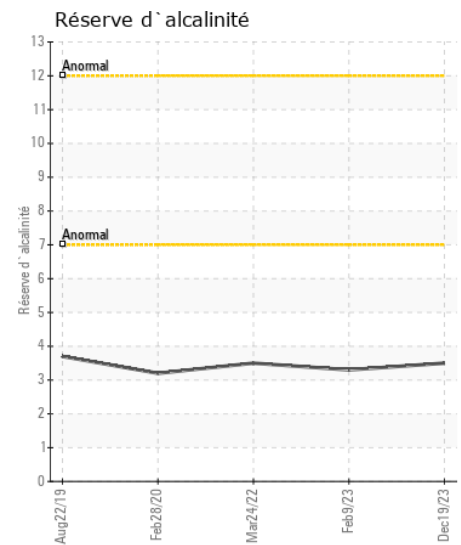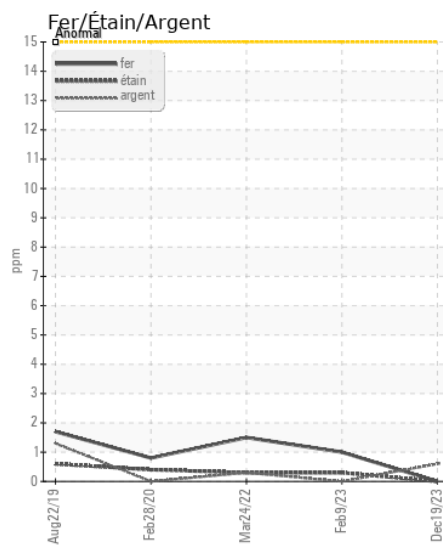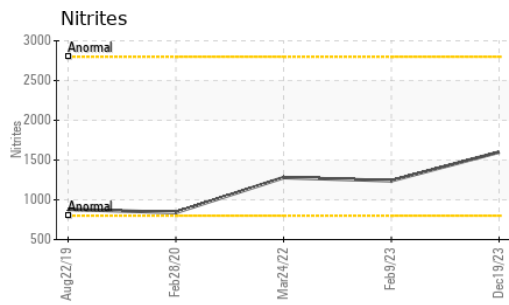

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0077681 **Reçu** : 20 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02604528 **Diagnostiqueur** : 20 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5697613 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: