



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

7143

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

TES SYN 295 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083964	PC0067326	---
Date d'échant.		Client Info		24 Jan 2024	15 Feb 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		123603	239532	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	Not Changd	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>300	76	85	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>70	16	20	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>85	16	33	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>90	7	11	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	8	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		67	117	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	85	51	79	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	3	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	100	95	56	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	200	214	267	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	9	8	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1500	1272	663	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37.0	34.0	36.7	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.8	7.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	165	163	159	---

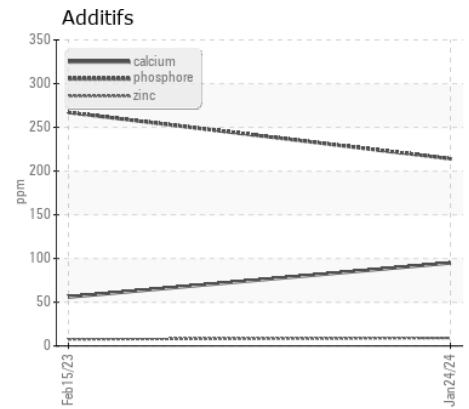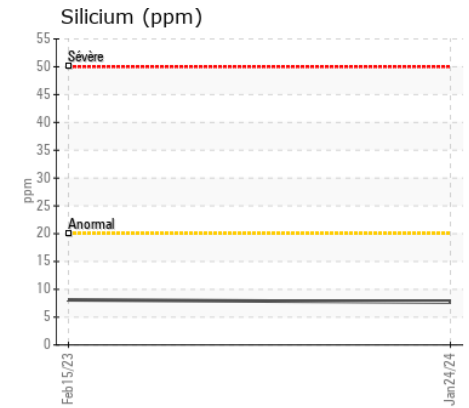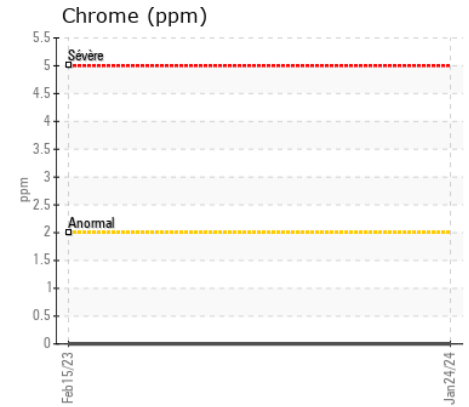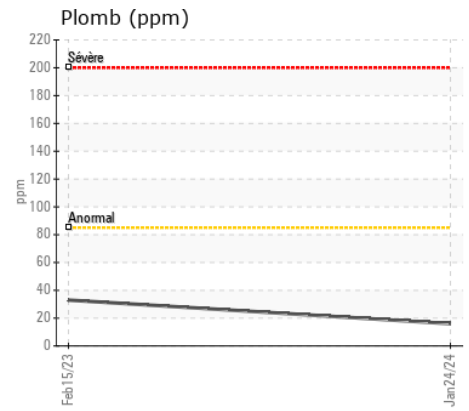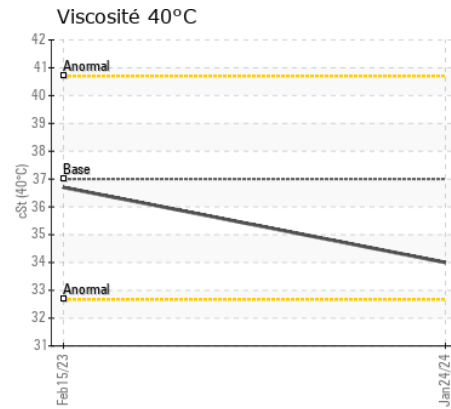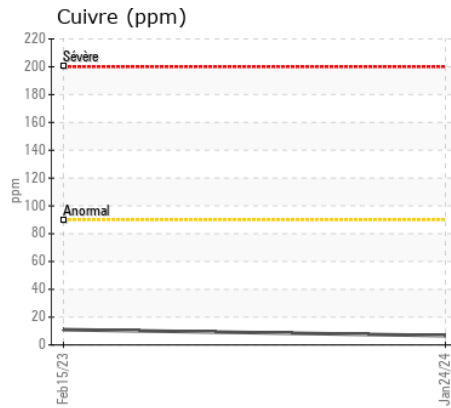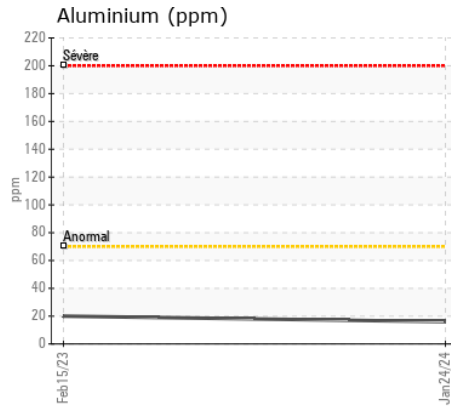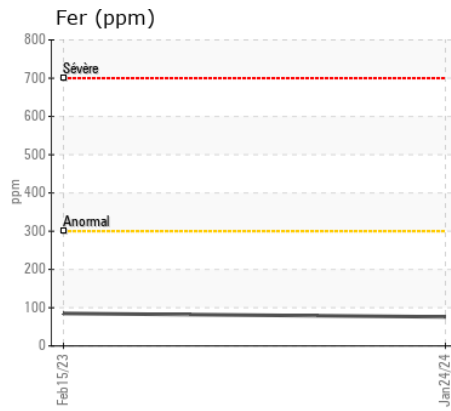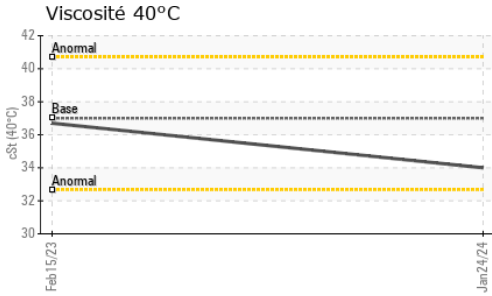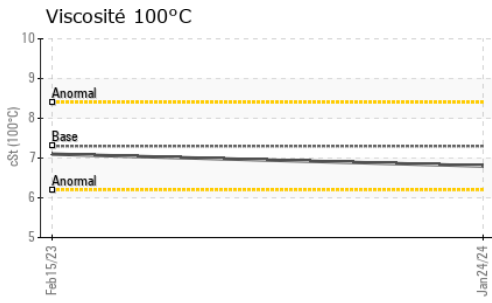

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0083964 **Reçu** : 26 Jan 2024
N° de laboratoire : 02611609 **Diagnostiqué** : 29 Jan 2024
Numéro unique : 5720704 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: