



Identité de la machine

F9022

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0083507 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 31 Jan 2024 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 2737 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |

CORROSION

All component wear rates are normal.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|--------------|-----|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | --- | --- |

CONTAMINANTS









There is no indication of any contamination in the coolant.

| | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------|--------------|-----|-----|
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | 6 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | 1 | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Apparence du liquide de refroidissement | | Visual* | Clear | Clear | --- | --- |

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--|--------------|-----|-----|
| Densité | | ASTM D1298* | | 1.067 | --- | --- |
| pH | Scale 0-14 | ASTM D1287* | | 8.07 | --- | --- |
| Nitrites | ppm | Alcan Test Kit* | | 440 | --- | --- |
| Réserve d'alcalinité | Scale 0-20 | ASTM D1121* | | 3.0 | --- | --- |
| Pourcentage de glycol | % | ASTM D3321* | | 49.3 | --- | --- |
| Point de congélation | °C | ASTM D3321* | | -36 | --- | --- |
| Carboxylate | | | | --- | --- | --- |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | | 5 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 9 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 17 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 50 | --- | --- |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 789 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | | 10508 | --- | --- |
| Couleur du liquide de refroidissement | | Visual* | | Red | --- | --- |

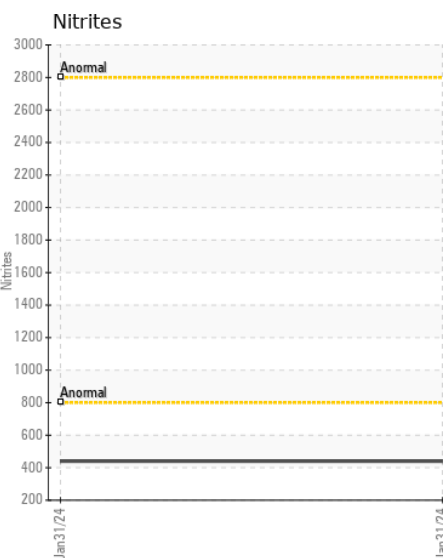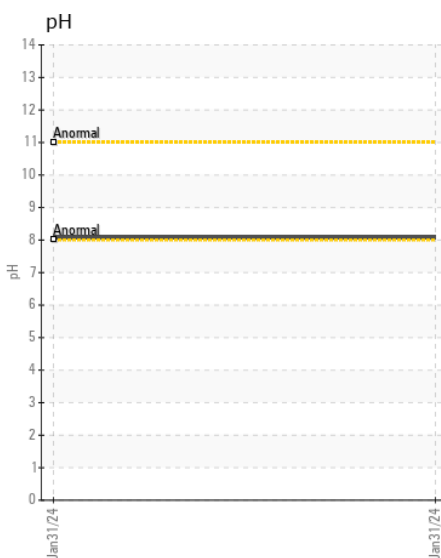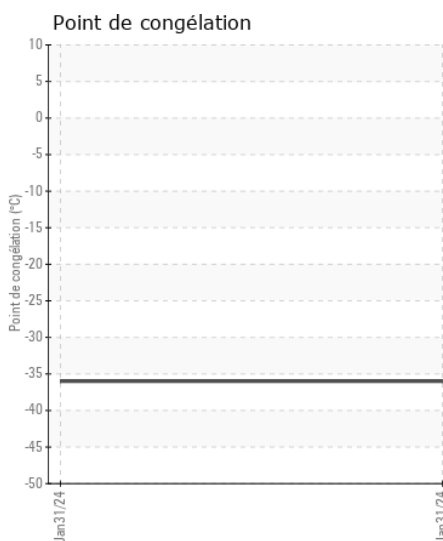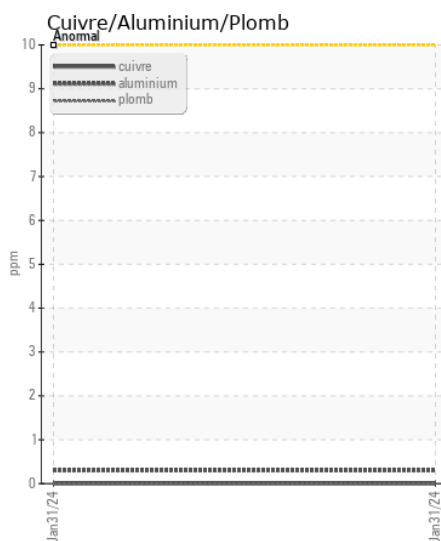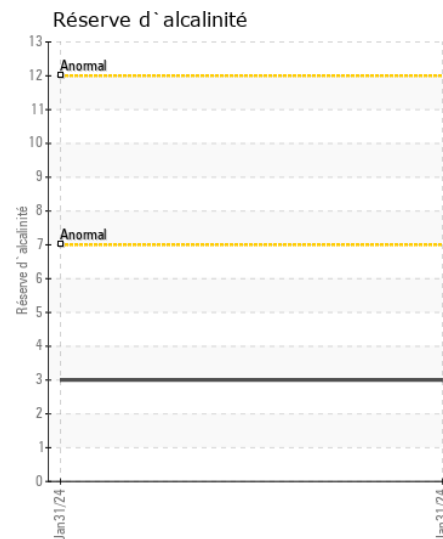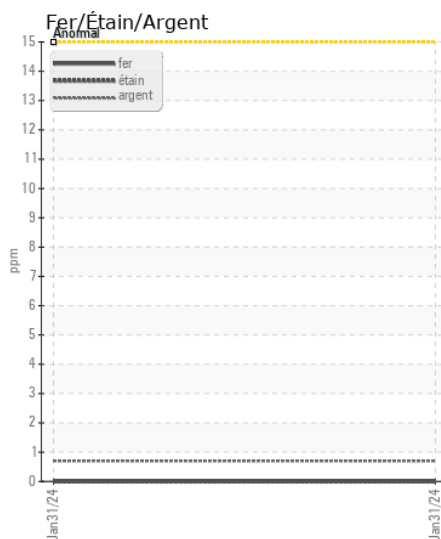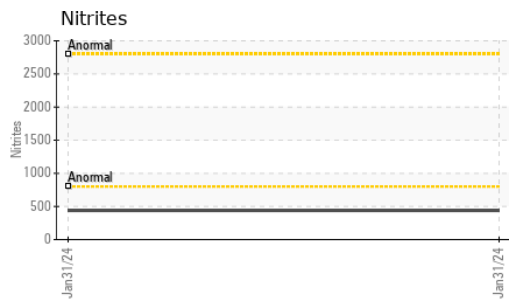

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083507 **Reçu** : 01 Feb 2024
N° de laboratoire : 02612938 **Diagnostiqué** : 05 Feb 2024
Numéro unique : 5722033 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: