



Identité de la machine

**3047**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**ZF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0079894</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>28 Dec 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>749281</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>118</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>4</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>94</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>28</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>21</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>55</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>33</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>199</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>29</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>672</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>0.92</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>55.5</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>9.8</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>163</b>	---	---

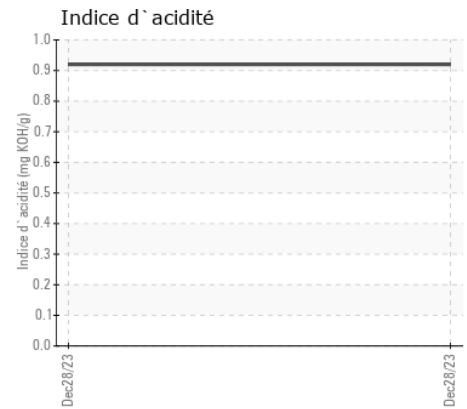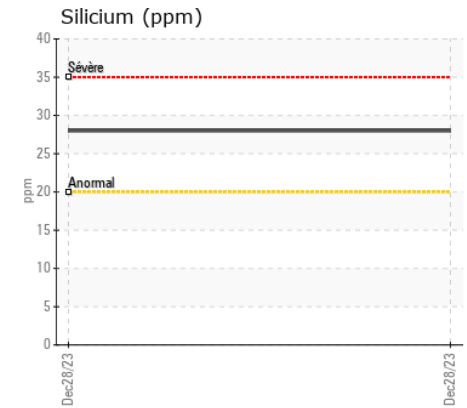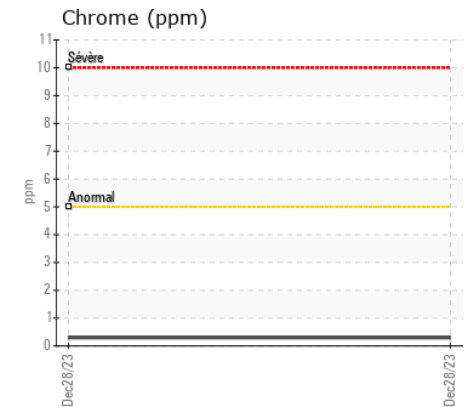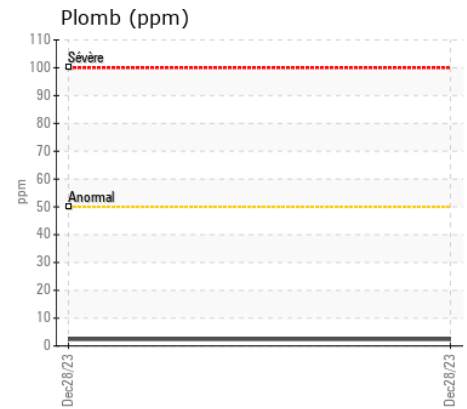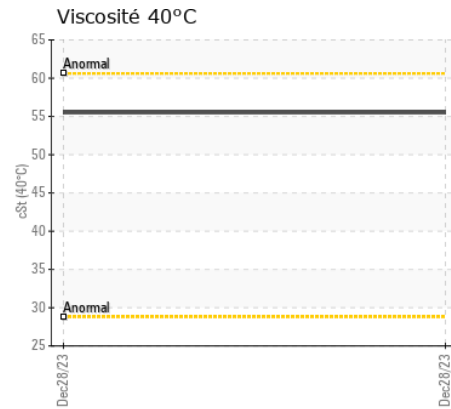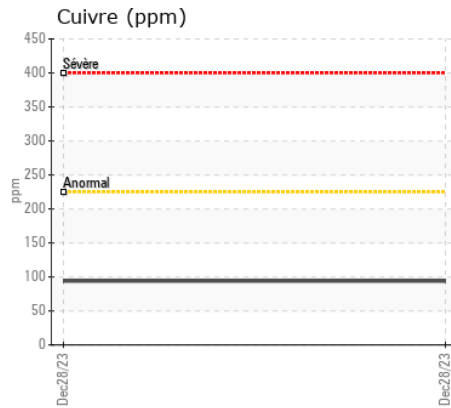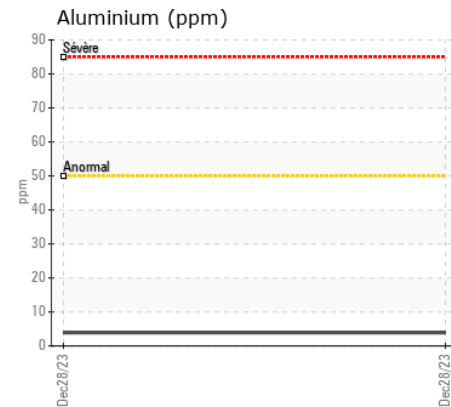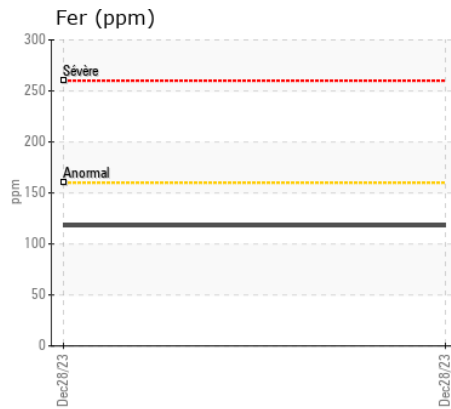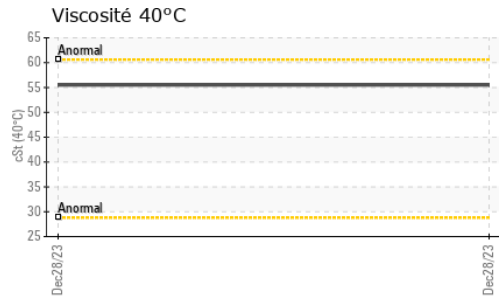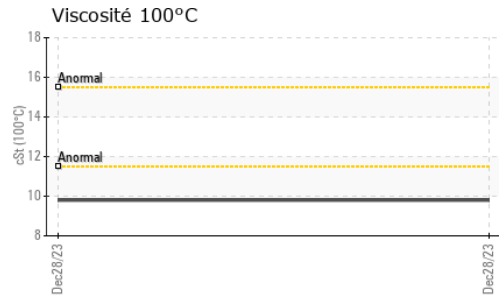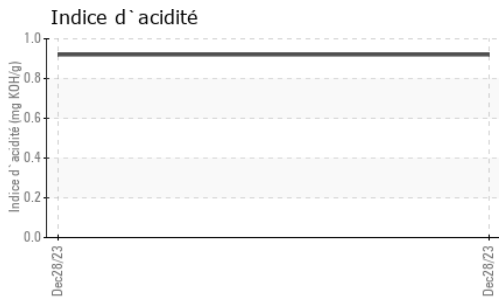

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0079894  
**N° de laboratoire** : 02613186  
**Numéro unique** : 5722281  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, TAN Man, VI )

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 210 BOUL. INDUSTRIEL  
 CHATEAUGUAY, QC  
 CA J6J 4Z2  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: