



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
[103468]
 Identité de la machine
6624

Composant
Moteur diesel
 Fluid
{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0021057	---	---
Date d'échant.		Client Info		19 Feb 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>75	11	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	2	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	9	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	159	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.2	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.9	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.7	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		83	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		24	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		64	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		749	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1129	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		740	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		797	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2117	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.7	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.1	---	---

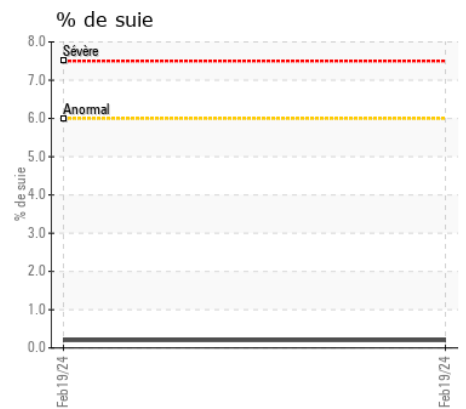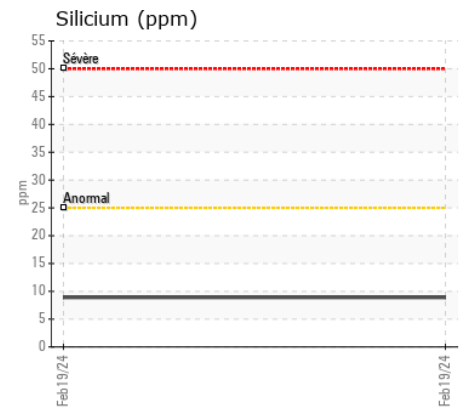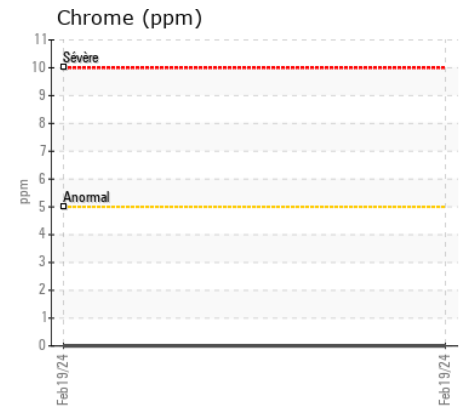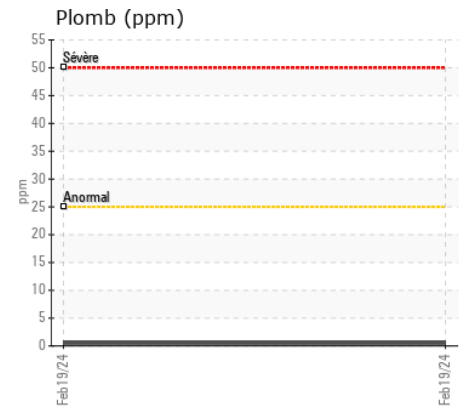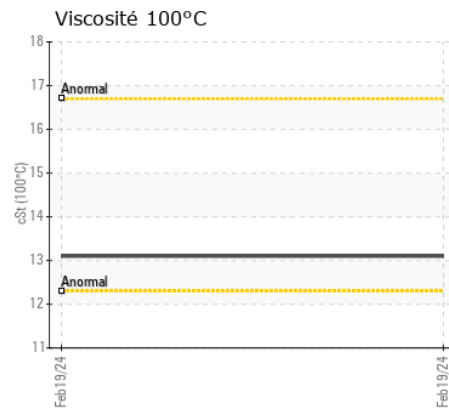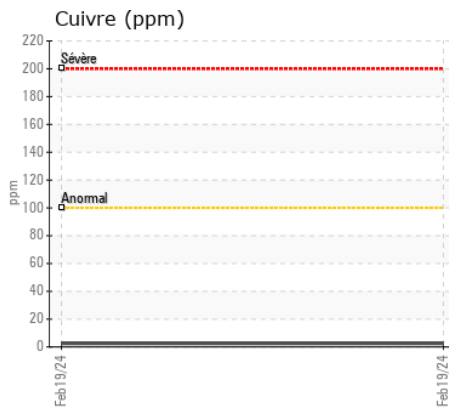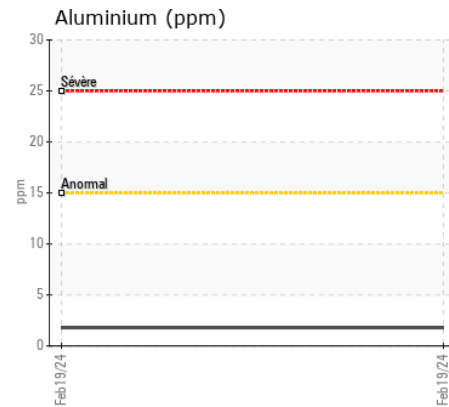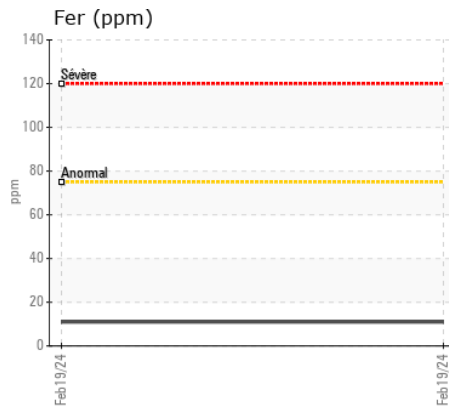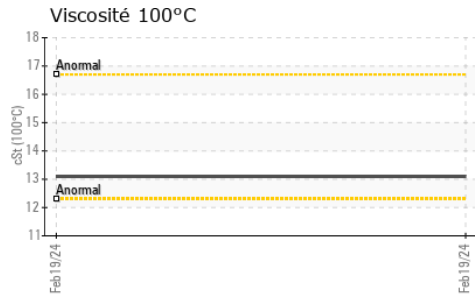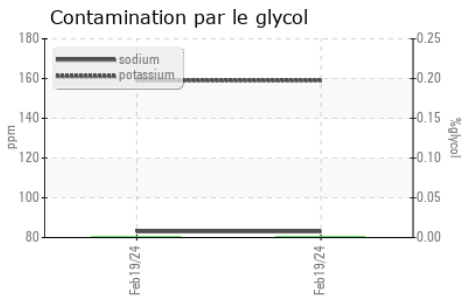

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0021057
N° de laboratoire : 02616599
Numéro unique : 5733709
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol, Visual)

Reçu : 20 Feb 2024
Tested : 20 Feb 2024
Diagnostiqué : 21 Feb 2024 - Kevin Marson

CUMMINS EASTERN CANADA LP
 3189 SWANSEA CRESCENT
 OTTAWA, ON
 CA K1G 3W5
 Contact: Cindy Harrison
 cindy.harrison@cummins.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (613)736-1146

F: x: