



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSSIONE	NORMAL
CONTAMINANTS	NORMAL
ÉTAT DU CARBURANT	NORMAL



Secteur
[262308]
 Identité de la machine
CATERPILLAR GD11145BCK
 Composant
Carburant diesel
 Fluid
DIESEL FUEL No. 2 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Veillez communiquer avec un représentant Generatrice Drummond au sujet de l'achat d'une trousse d'échantillonnage appropriée à vos besoins.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GD0004592	---	---
Date d'échant.		Client Info		20 Feb 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		360	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

CORROSSIONE

{sans objet}

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>2	2	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---

CONTAMINANTS



Il n'y a aucune indication de contamination dans le composant (non confirmée).

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>0.1	<1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---

ÉTAT DU CARBURANT

La quantité de l'échantillonnage du fuel ne suffisait pas à déterminer sa condition et/ou sa classification.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

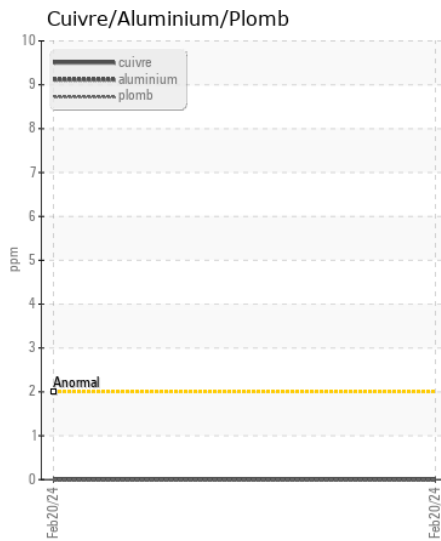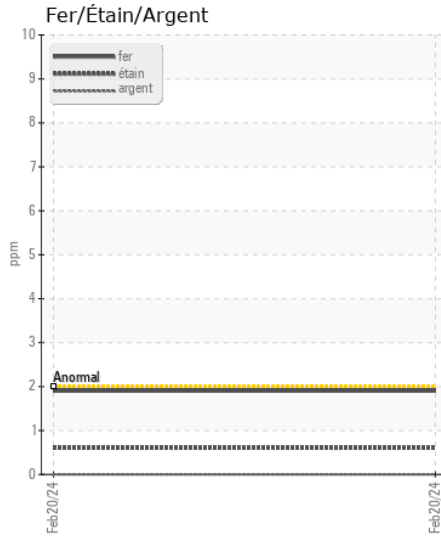

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : GD0004592

N° de laboratoire : 02620377

Numéro unique : 5737487

Analyse : COOL (Additional Tests: BoilingPoint, Cool, Hardness, ICP, Spat, Visual)

Reçu : 06 Mar 2024

Tested : 08 Mar 2024

Diagnostiqué : 11 Mar 2024 - Kevin Marson

Generatrice Drummond

243 rue des ARTISANS

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC

CA J0C 1K0

Contact: Valerie Poirier

poiriervalerie@generatricedrummond.com

T: (819)398-6811

F: (819)398-7022

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted () outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.*

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.