



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**3009**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**CASTROL TRANSYND (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0079101</b>	PC0068374	PC0015479
Date d'échant.		Client Info		<b>07 Feb 2024</b>	24 Jan 2023	27 Jan 2020
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>641738</b>	0	0
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>58525</b>	134773	148438
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>58525</b>	134773	148438
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>73</b>	143	196
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>25</b>	49	35
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>1</b>	4	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>14</b>	33	59
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>6</b>	10	11
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	1	2
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>28</b>	61	126
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>79</b>	128	56
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>2</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	<b>124</b>	127	39
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	<b>270</b>	417	204
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>8</b>	9	14
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1578</b>	1967	305
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	<b>1.41</b>	1.42	0.541
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	<b>33.6</b>	33.9	36.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	<b>6.5</b>	6.8	6.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	<b>150</b>	164	154

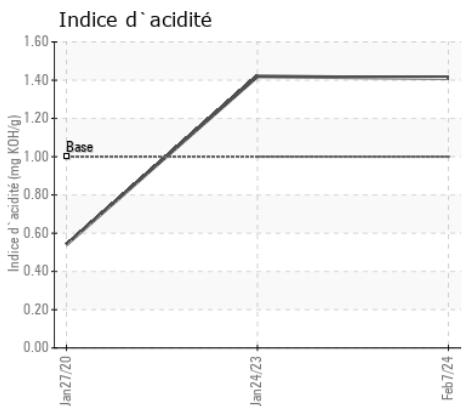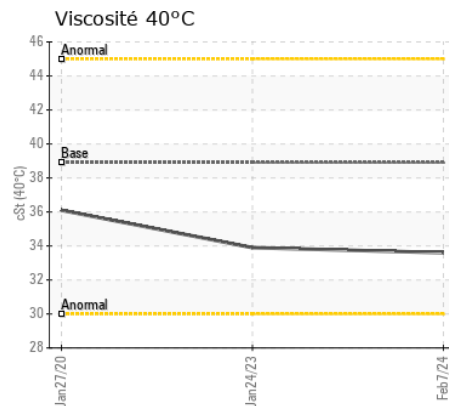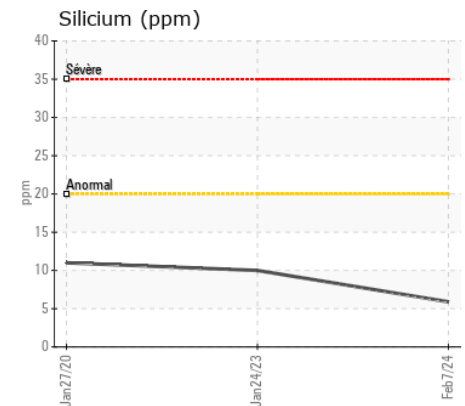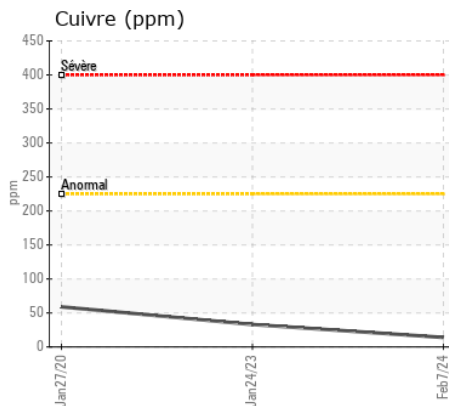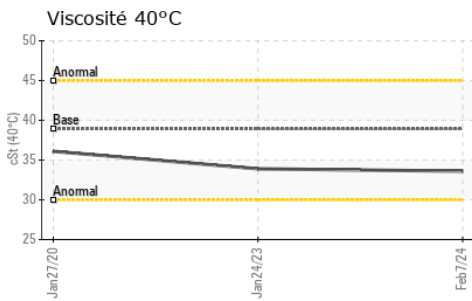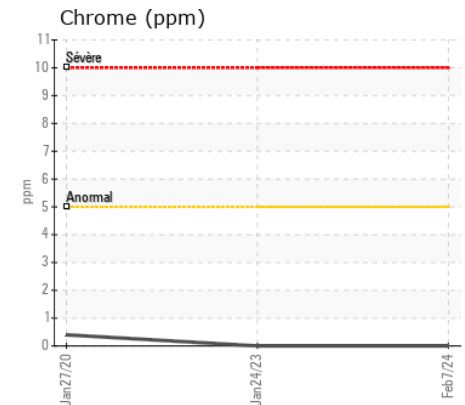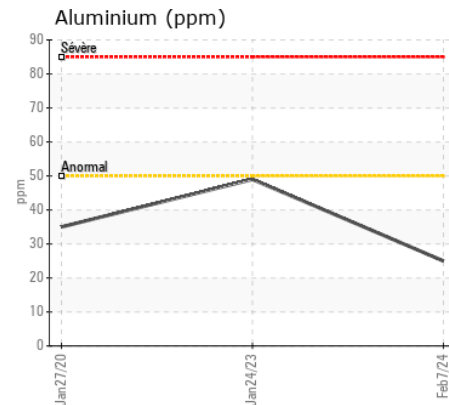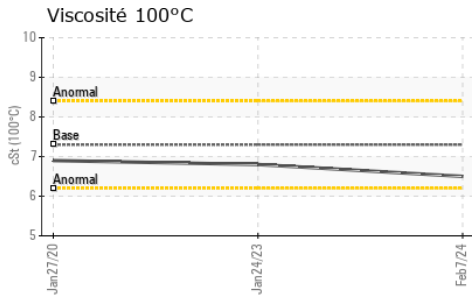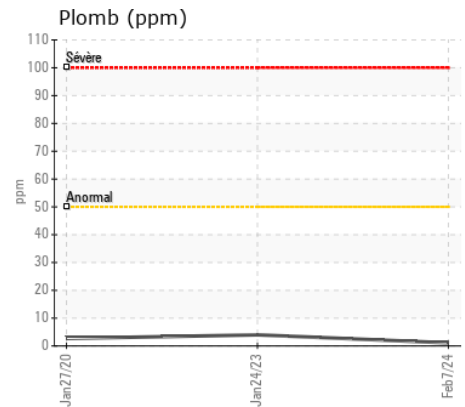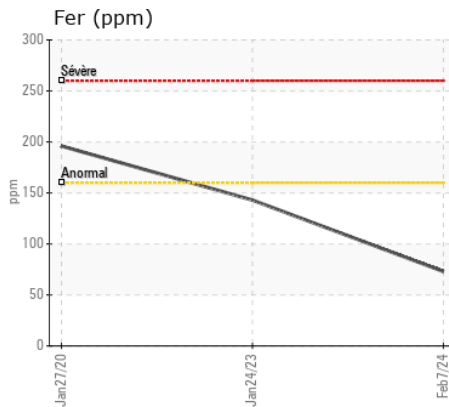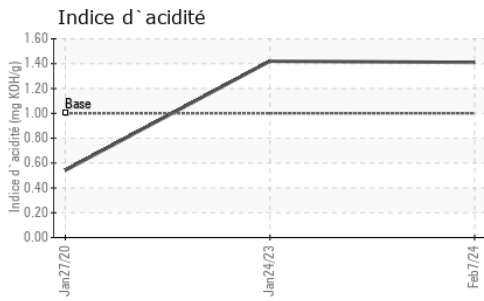

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0079101

**N° de laboratoire** : 02623458

**Numéro unique** : 5748577

**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, TAN Man, VI )

**Reçu** : 20 Mar 2024

**Tested** : 20 Mar 2024

**Diagnostiqué** : 20 Mar 2024 - Wes Davis

**TRANSDEV ST-JEAN**

720 TROTTER

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC

CA J3B 8T2

Contact: Eric Breton

eric.breton@transdev.com

T:

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.