



Identité de la machine

**8099**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**CASTROL TRANSYND (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Vérifier le niveau du fluide de refroidissement. Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.














**CONTAMINATION**

Des produits de traitement de l'eau sont présents, ce qui indique une fuite lente de fluide de refroidissement. Le test de glycol est négatif. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service (voir recommandation).

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0079068</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>29 Mar 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>975065</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>ATTENTION</b>	---	---
<b>Fer</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>124</b>	---	---
<b>Chrome</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
<b>Nickel</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
<b>Titane</b>	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
<b>Argent</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
<b>Aluminium</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>22</b>	---	---
<b>Plomb</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>35</b>	---	---
<b>Cuivre</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>416</b>	---	---
<b>Étain</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>3</b>	---	---
<b>Vanadium</b>	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
<b>Métal blanc</b>	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
<b>Bronze</b>	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
<b>Silicium</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>11</b>	---	---
<b>Potassium</b>	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---	---
<b>L'eau</b>		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
<b>Glycol</b>	%	ASTM D7922*		<b>0.0</b>	---	---
<b>Limon</b>	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
<b>Débris</b>	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
<b>Saleté</b>	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
<b>Apparence</b>	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
<b>Odeur</b>	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
<b>Eau émulsifiée</b>	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
<b>Sodium</b>	ppm	ASTM D5185(m)		<b>194</b>	---	---
<b>Bore</b>	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>108</b>	---	---
<b>Baryum</b>	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---	---
<b>Molybdène</b>	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---	---
<b>Manganèse</b>	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
<b>Magnésium</b>	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>4</b>	---	---
<b>Calcium</b>	ppm	ASTM D5185(m)	40	<b>128</b>	---	---
<b>Phosphore</b>	ppm	ASTM D5185(m)	320	<b>376</b>	---	---
<b>Zinc</b>	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>67</b>	---	---
<b>Soufre</b>	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>2194</b>	---	---
<b>Indice d'acidité</b>	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	<b>1.68</b>	---	---
<b>Visc 40°C</b>	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	<b>32.3</b>	---	---
<b>Visc 100°C</b>	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	<b>6.3</b>	---	---
<b>Indice de viscosité (VI)</b>	Scale	ASTM D2270*	168	<b>149</b>	---	---

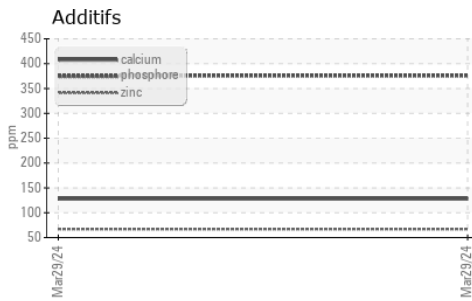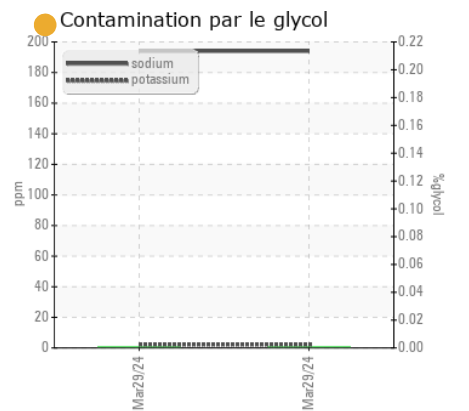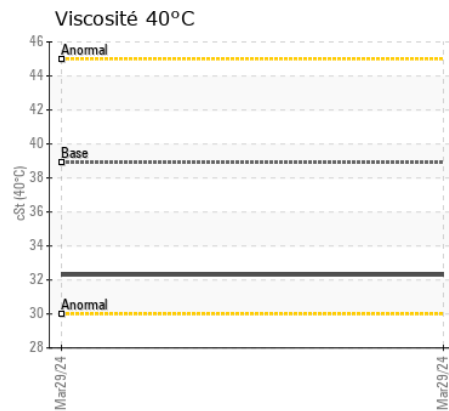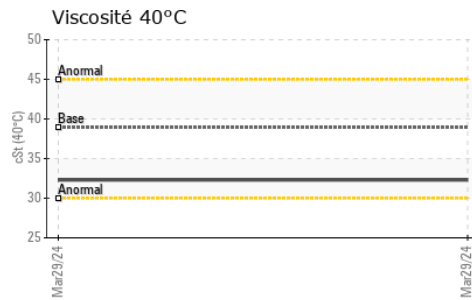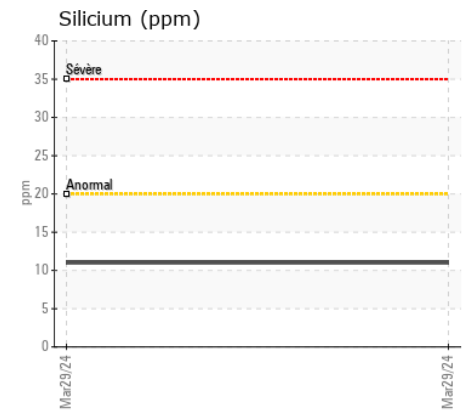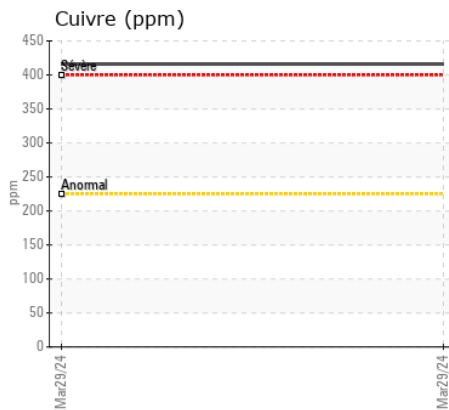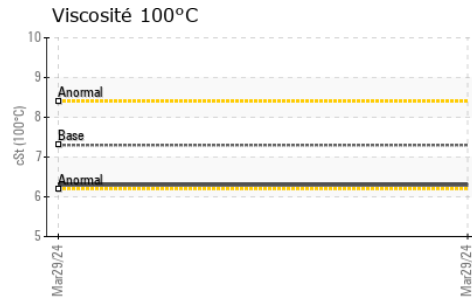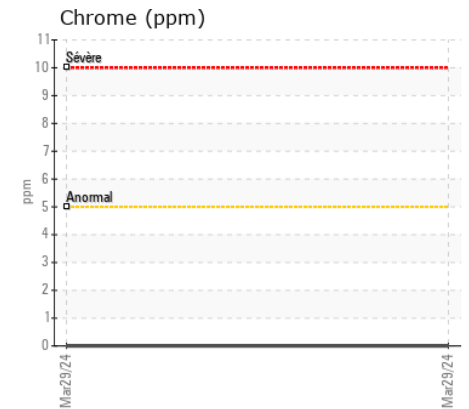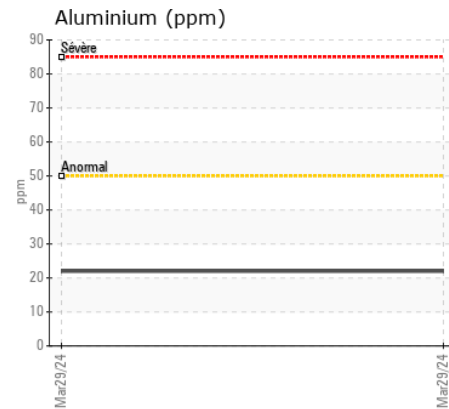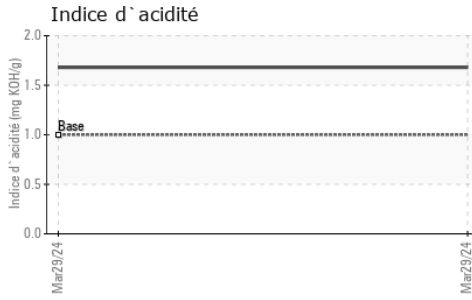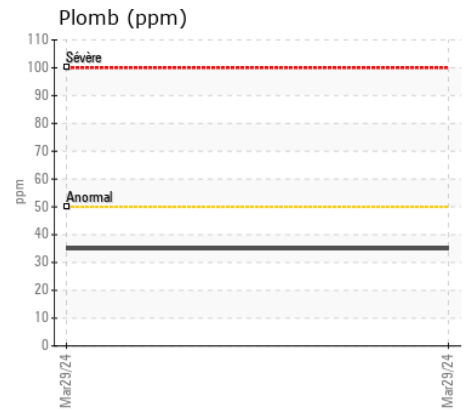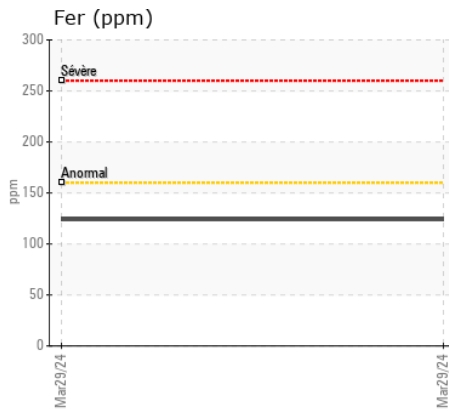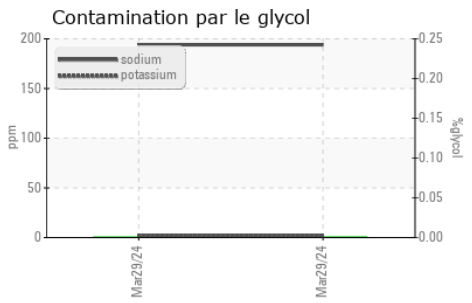

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0079068  
**N° de laboratoire** : 02629260  
**Numéro unique** : 5762392  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: Glycol, KV100, TAN Man, VI )

**TRANSDEV ST-JEAN**  
 720 TROTTER  
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC  
 CA J3B 8T2  
 Contact: Eric Breton  
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.