



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION

NORMAL

CONTAMINANTS

NORMAL

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1220

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

The fluid is suitable for further service. Resample at the next service interval to monitor.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0085228 | PC0078438 | PC0077384 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 21 Apr 2024 | 10 Dec 2023 | 13 Sep 2023 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 10883 | 10384 | 9863 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | N/A | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

CORROSION

All metal levels are normal indicating no corrosion in the cooling system.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|--------------|----|----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | 0 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 1 | <1 | 1 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | 0 | 0 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | 0 | 0 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | 0 | 0 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | <1 | <1 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 1 | 0 | 0 |

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

| | | | | | | |
|---|--------|---------------|-------|--------------|-------|--------|
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | 11 | 9 | 10 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | 2 | 1 | 2 |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Apparence du liquide de refroidissement | | Visual* | Clear | Clear | Clear | Cloudy |

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The nitrite level is acceptable. The pH level of this fluid is within the acceptable limits. The reserve alkalinity of this fluid is acceptable.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------------|-------|-------|
| Point d'ébullition | °C | WC Method* | | 109 | --- | --- |
| Densité | | ASTM D1298* | | 1.076 | 1.076 | 1.073 |
| pH | Scale 0-14 | ASTM D1287* | 9.0 | 7.53 | 7.68 | 7.74 |
| Nitrites | ppm | Alcan Test Kit* | | 1320 | 1880 | 1240 |
| Réserve d'alcalinité | Scale 0-20 | ASTM D1121* | | 3.3 | 2.9 | 4.1 |
| Pourcentage de glycol | % | ASTM D3321* | 50 | 56.7 | 56.4 | 54.6 |
| Point de congélation | °C | ASTM D3321* | -40 | -46 | -50 | -45 |
| Carboxylate | | | | --- | --- | --- |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | | 66 | 58 | 83 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 32 | 7 | 6 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 321 | 278 | 340 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 230 | 210 | 224 |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 7125 | 8495 | 8488 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | | 212 | 156 | 246 |
| Couleur du liquide de refroidissement | | Visual* | Orange/R | Pink | Red | Pink |

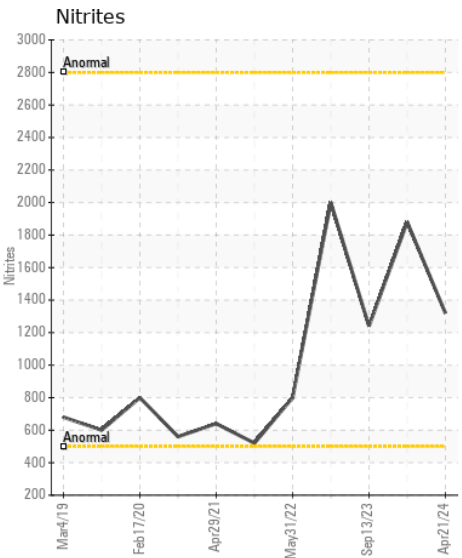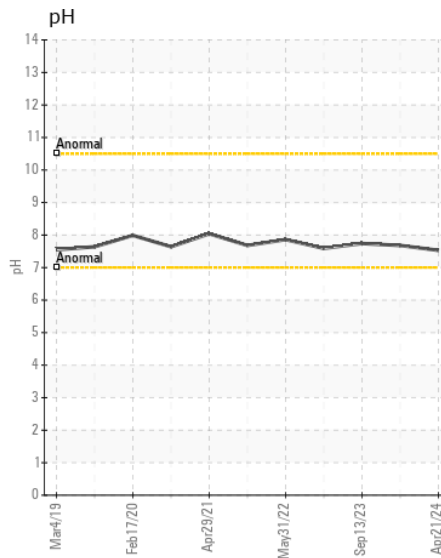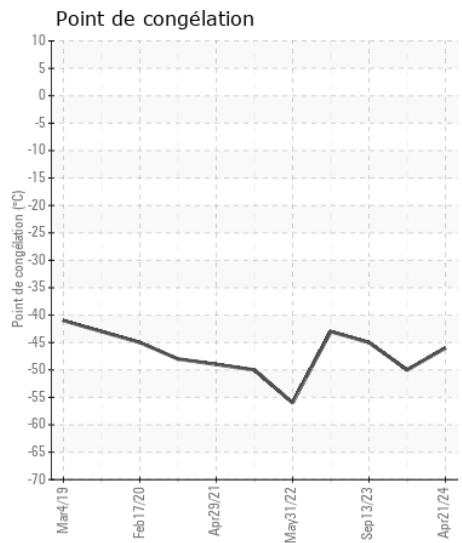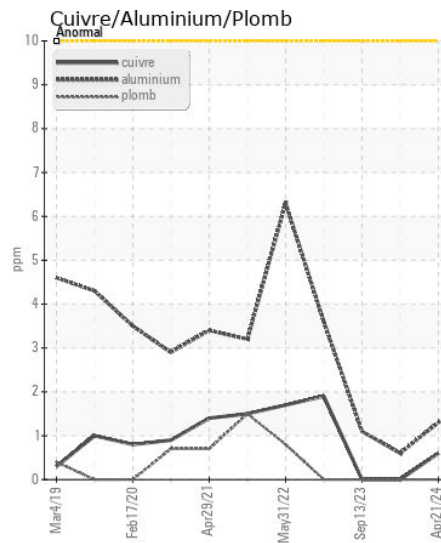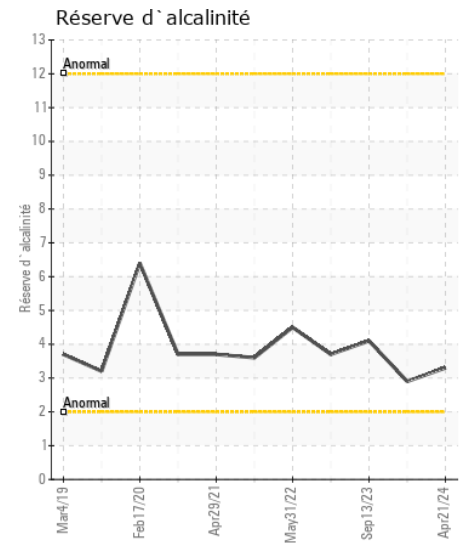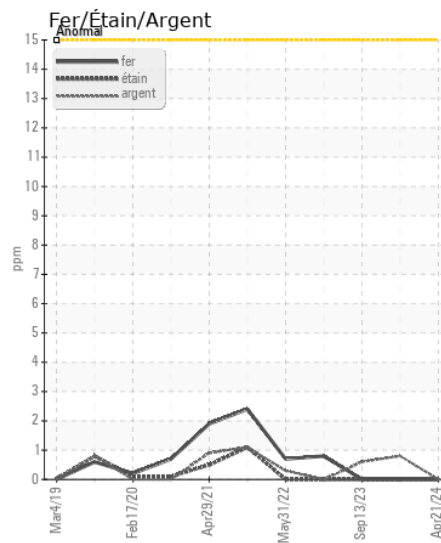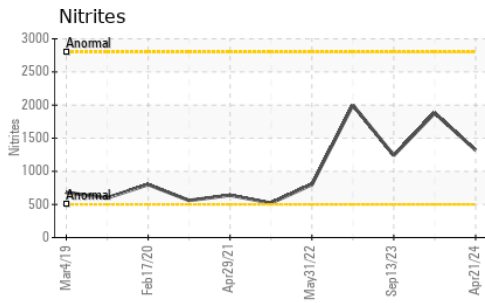

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0085228

N° de laboratoire : 02630803

Numéro unique : 5763935

Analyse : COOL (Additional Tests: GlycolType)

Reçu : 22 Apr 2024

Tested : 22 Apr 2024

Diagnostiqué : 23 Apr 2024 - Kevin Marson

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: