



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

371

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079980	PC0063933	PC0049995
Date d'échant.		Client Info		24 May 2024	12 Jul 2022	09 Aug 2021
Âge d la Machine	kms	Client Info		1195189	0	0
Âge de l'huile	kms	Client Info		1098694	40008	56487
Âge du filtre	kms	Client Info		1098694	40008	56487
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*	>50	5	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	132	70	67
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	21	14	14
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	20	8	13
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION














Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	10	15
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	11	2	1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		47	21	18
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	44	92	110
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	3	3	4
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	116	92	68
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	219	235	295
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	14	11	21
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1289	1222	1037
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	1.36	1.35	1.14
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	34.2	37.5	44.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.6	7.2	8.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	151	158	159

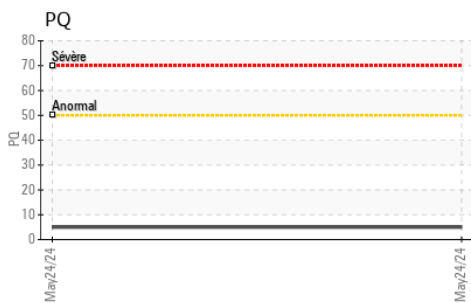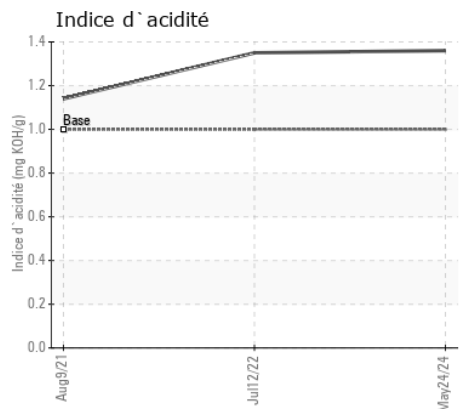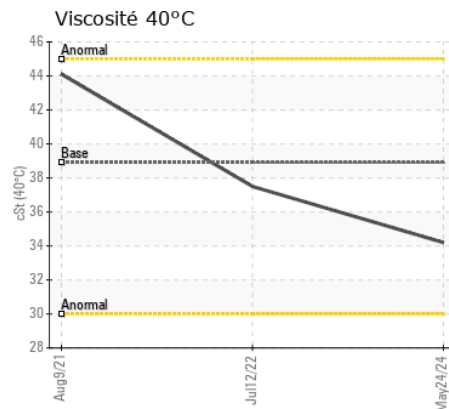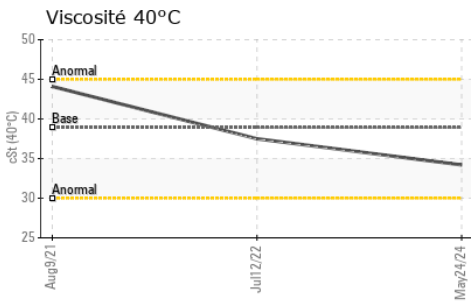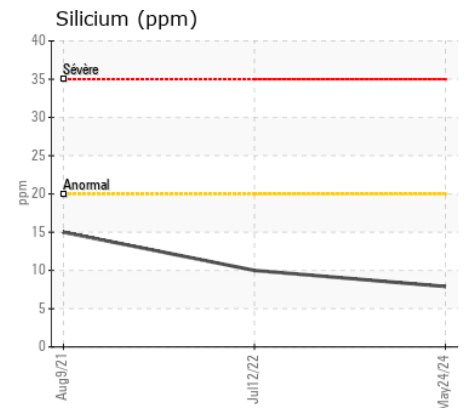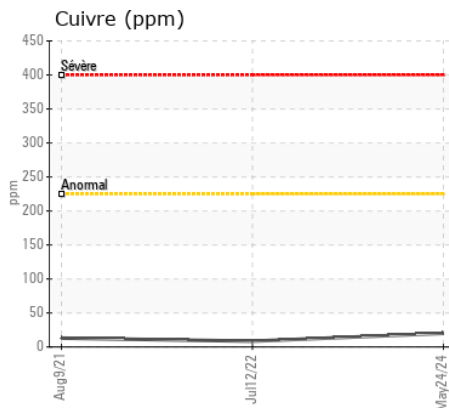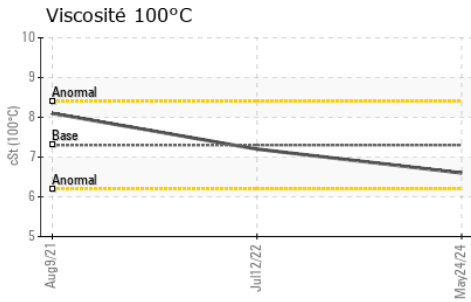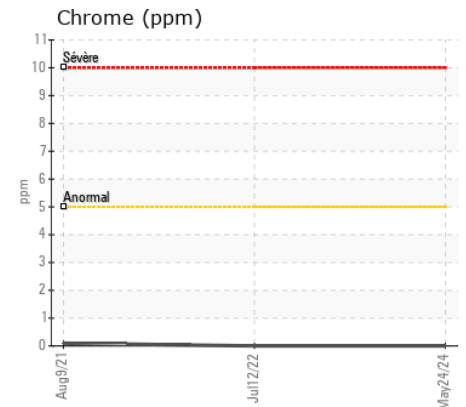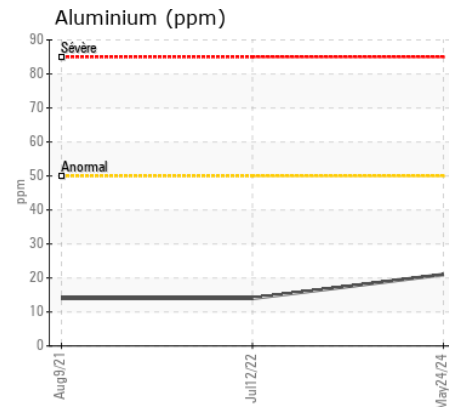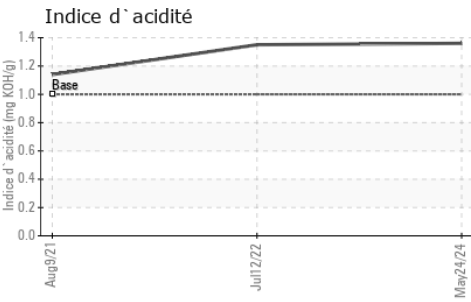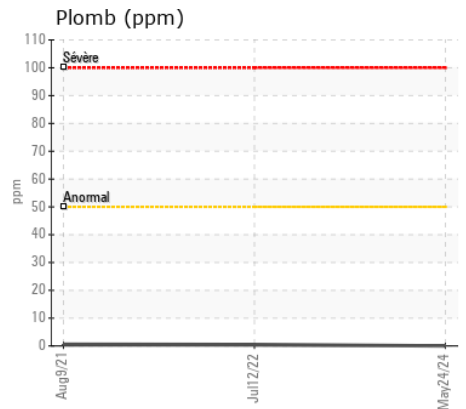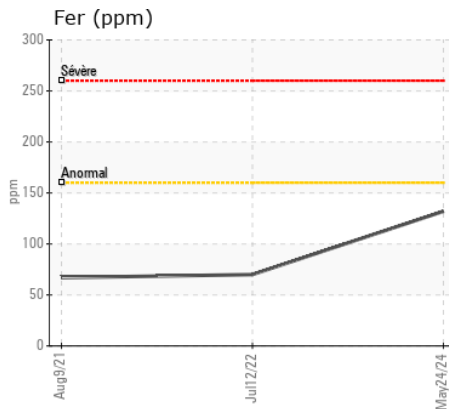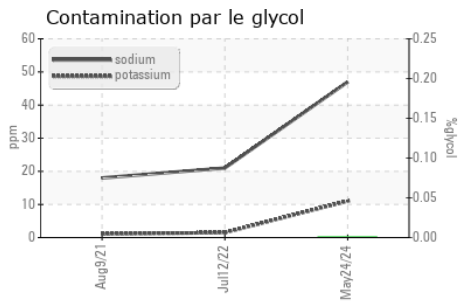

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079980 **Reçu** : 12 Jun 2024
N° de laboratoire : 02641449 **Tested** : 13 Jun 2024
Numéro unique : 5798988 **Diagnostiqué** : 13 Jun 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: Glycol, KV100, PQ, TAN Man, VI)

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.