



Identité de la machine

**1214**  
Composant  
**Transmission (Auto)**  
Fluid  
**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.  
Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0082956</b>	PC0082285	PC0072015
Date d'échant.		Client Info		<b>11 Jun 2024</b>	31 Oct 2023	16 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>8383</b>	7614	7142
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	ABNORMAL	ABNORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>65</b>	▲ 222	▲ 187
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>6</b>	22	20
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>11</b>	▲ 53	▲ 50
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>18</b>	62	53
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	4	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	10	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	2	3
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	.2%	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	10	10
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>95</b>	169	172
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	2	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>131</b>	125	122
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>255</b>	440	459
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>10</b>	21	22
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1563</b>	2017	2261
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>33.4</b>	35.0	35.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	<b>6.7</b>	6.9	6.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	<b>162</b>	161	161

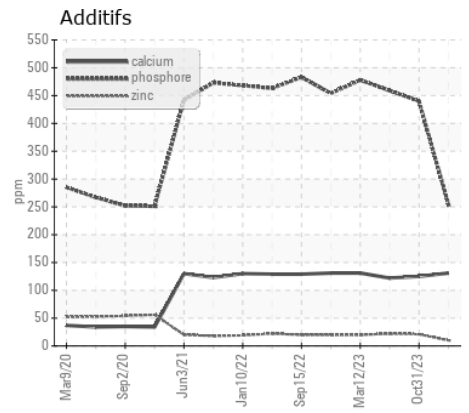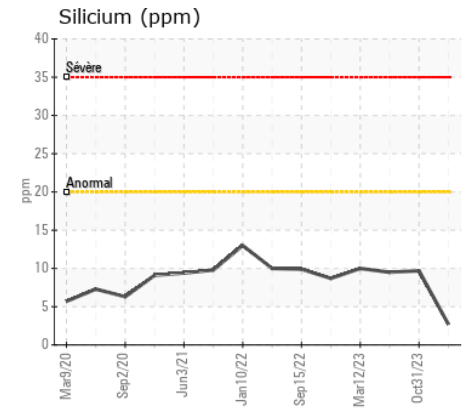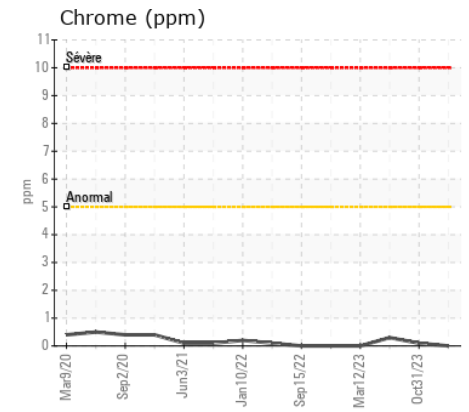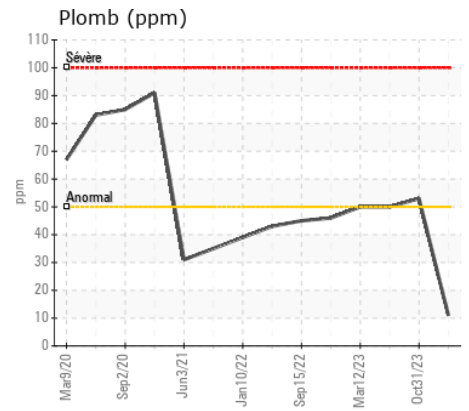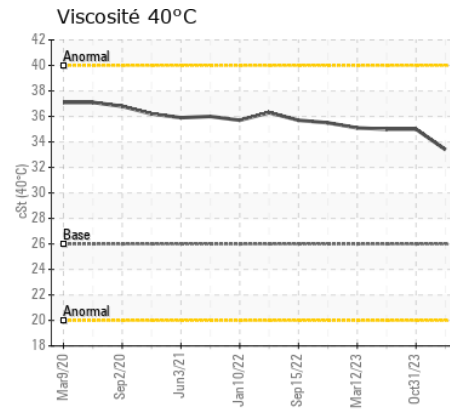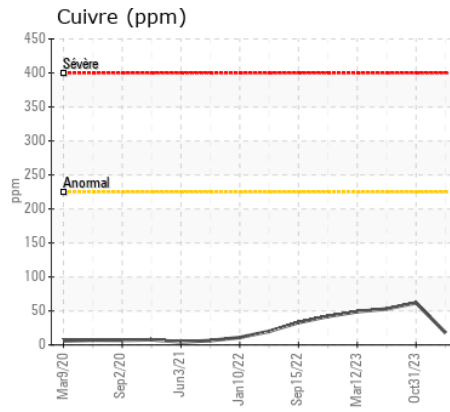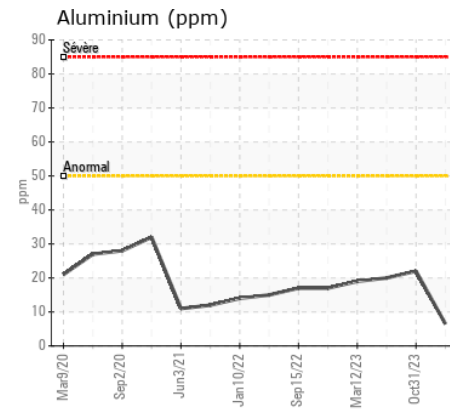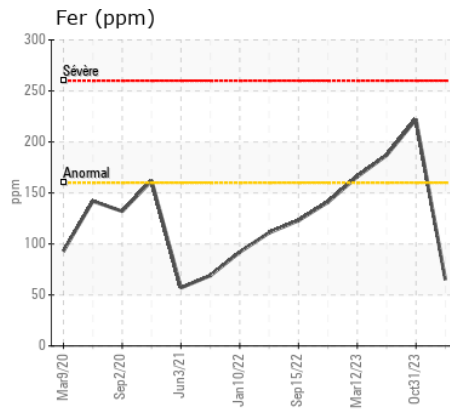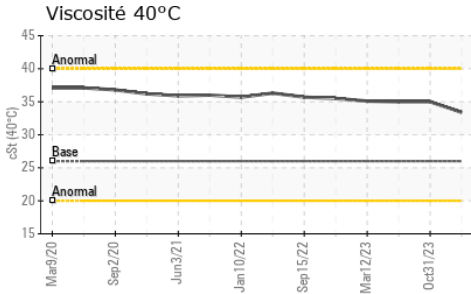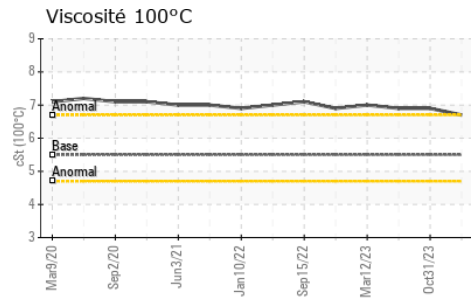

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0082956

**N° de laboratoire** : 02641460

**Numéro unique** : 5798999

**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**Reçu** : 12 Jun 2024

**Tested** : 12 Jun 2024

**Diagnostiqué** : 12 Jun 2024 - Wes Davis

**LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: