



POWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE PUISSANCE

RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION
CONTAMINANTS
ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL
NORMAL
NORMAL

Secteur

[6100312797]

Identité de la machine

1101054308

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

CONVENTIONAL COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Le fluide peut encore servir. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0021479	---	---
Date d'échant.		Client Info		19 Jun 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7397	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Not Chngd	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

CORROSION

Les concentrations de tous les métaux sont normales indiquant qu'il n'y a pas de corrosion dans le système de refroidissement.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	---	---

CONTAMINANTS








Il n'y a aucun indice de contamination dans l'agent de refroidissement.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	6	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

Le niveau de nitrite est acceptable. Le niveau de pH de ce fluide est dans les limites acceptables.

Point d'ébullition	°C	WC Method*		107	---	---
Densité		ASTM D1298*		1.067	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.5	8.53	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*	1500	1200	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*	8.5	2.5	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	49.9	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-36	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		26	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		44	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		192	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		29	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1553	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		458	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Green	Green	---	---

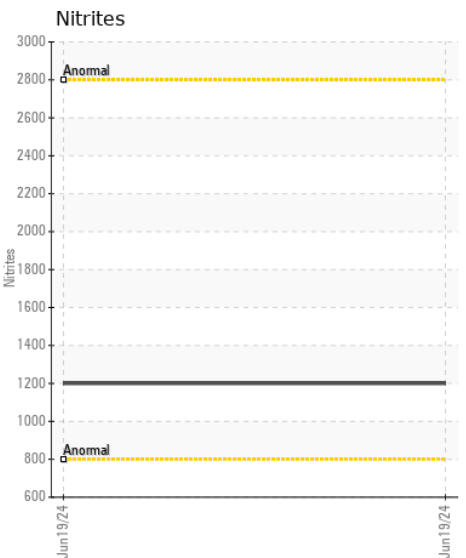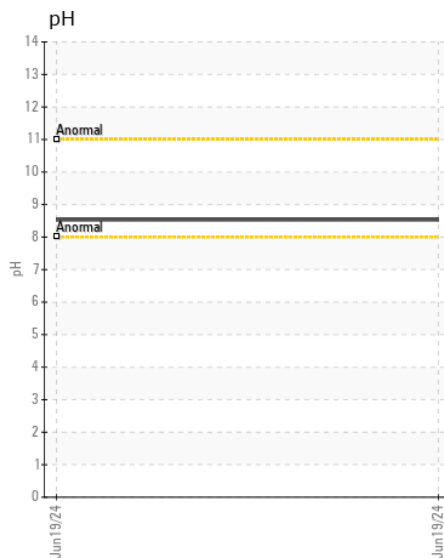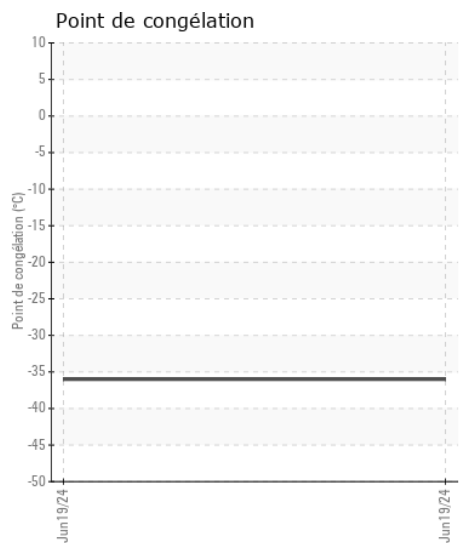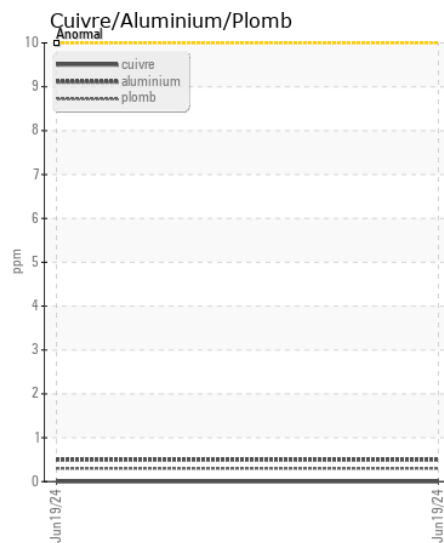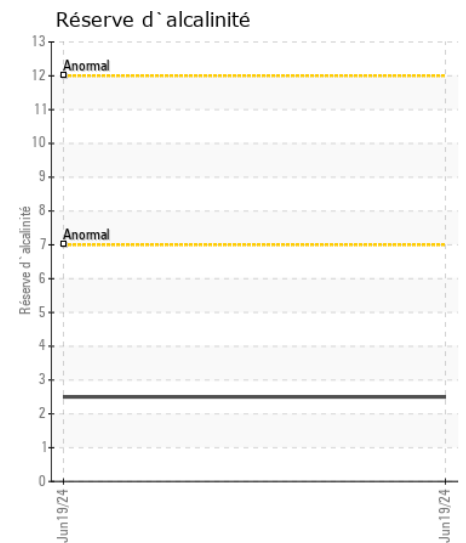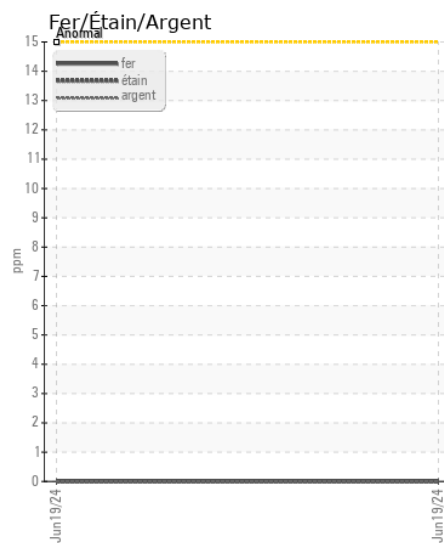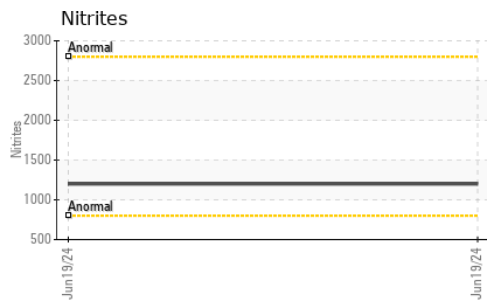

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0021479
N° de laboratoire : 02643845
Numéro unique : 5801384
Analyse : COOL (Additional Tests: GlycolType)

CHANTIER NAVAL FORILLON INC
 6 RUE DU CHANTIER MARITIME,, CP 6023 (SHIP YARD)
 GASPE, QC
 CA G4X 2R6
 Contact: M.Robert Cote

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)368-6035

F: