



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur

[103881]

Identité de la machine

202 MCGILL (S/N 36409946)

Composant

Moteur diesel

Fluid

VALVOLINE 15W40 (--- GAL)

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>CU0021061</b>	CU0019810	CU0018641
Date d'échant.		Client Info		<b>21 Jun 2024</b>	16 Jun 2023	08 Jul 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>365</b>	344	330
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>18</b>	25	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>18</b>	25	0
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Metal levels are typical for a new component breaking in.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>2</b>	3	5
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	2
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>0</b>	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>21</b>	30	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	<1	0
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	<b>0</b>	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>6.7</b>	6.8	8.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>20.9</b>	20.5	20.9
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	3	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	39	<b>42</b>	44	33
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	49	<b>43</b>	43	40
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	616	<b>787</b>	767	716
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1554	<b>1118</b>	1253	1243
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	899	<b>658</b>	770	706
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1069	<b>797</b>	833	831
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2624	<b>1876</b>	2037	2034
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>18.1</b>	17.7	16.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	13.6	<b>13.4</b>	13.8	12.9

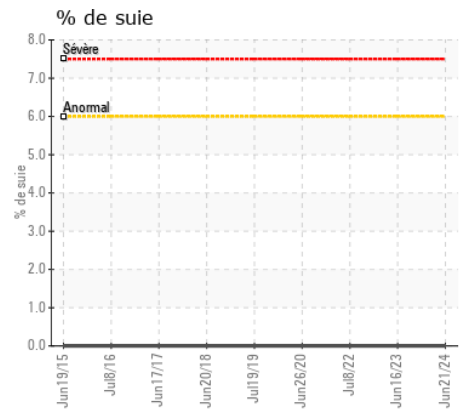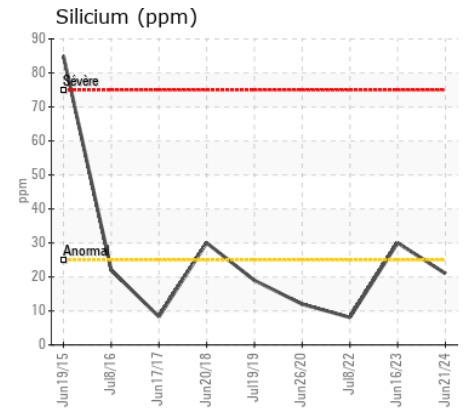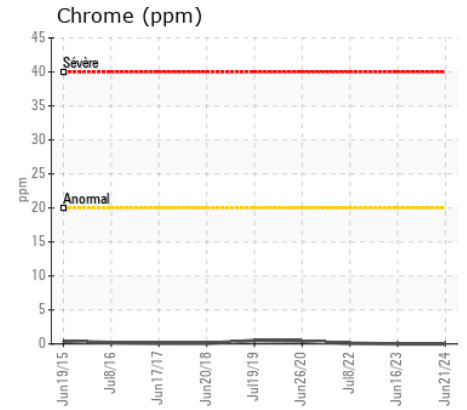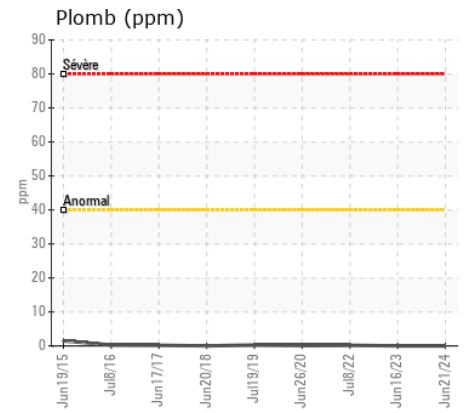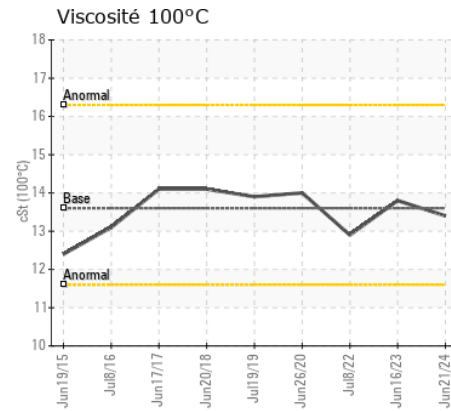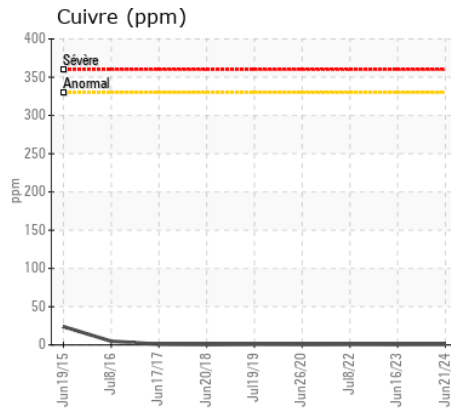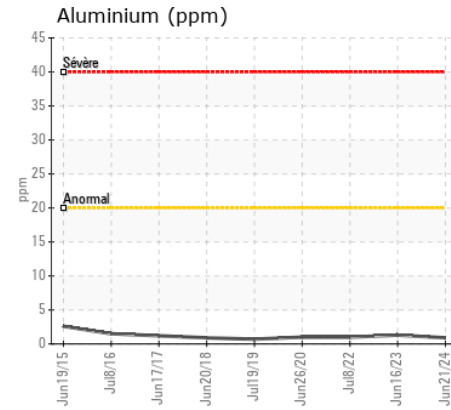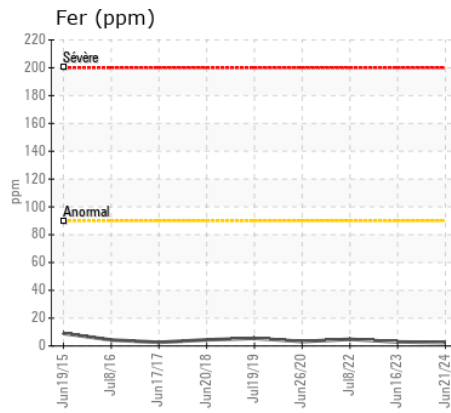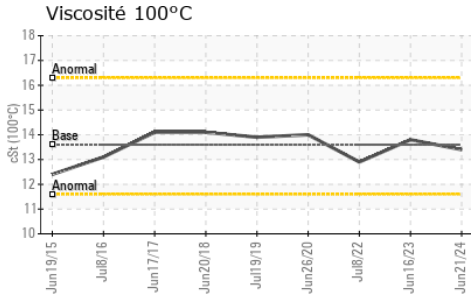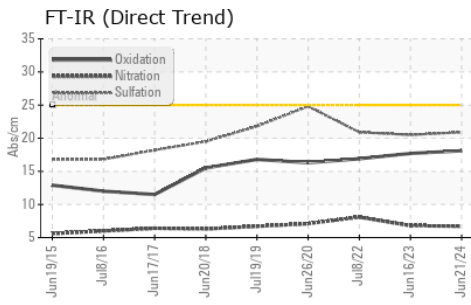

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : CU0021061  
**N° de laboratoire** : 02643880  
**Numéro unique** : 5801419  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: Visual )

**Reçu** : 25 Jun 2024  
**Tested** : 25 Jun 2024  
**Diagnostiqué** : 25 Jun 2024 - Kevin Marson

**CUMMINS EASTERN CANADA LP**  
 3189 SWANSEA CRESCENT  
 OTTAWA, ON  
 CA K1G 3W5  
 Contact: Cindy Harrison  
 cindy.harrison@cummins.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (613)736-1146

F: x: