



Identité de la machine

WL0054

Composant

Transmission Manuelle

Fluid

TDTO FLUID SAE 10W (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0119165	GFL0118353	GFL0056259
Date d'échant.		Client Info		24 Jun 2024	10 May 2024	09 Nov 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	22231	19290
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	6	5	7
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	1	1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	4	4	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	0
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	1	<1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	37	6	8	12
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	7	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	7	6	4
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	40	110	107	77
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2650	2799	2840	3201
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1050	928	950	997
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1075	1125	1123	1111
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	5750	3145	3142	2965
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	40	45.7	46.0	43.8

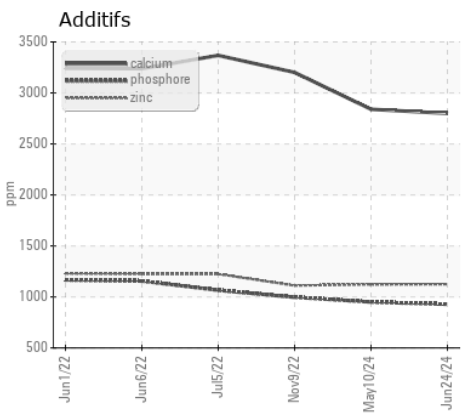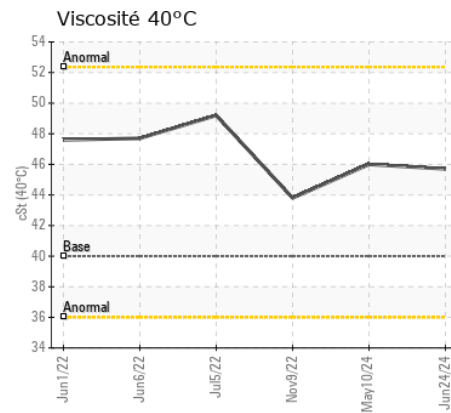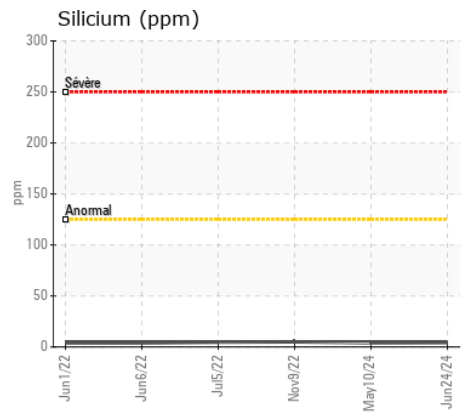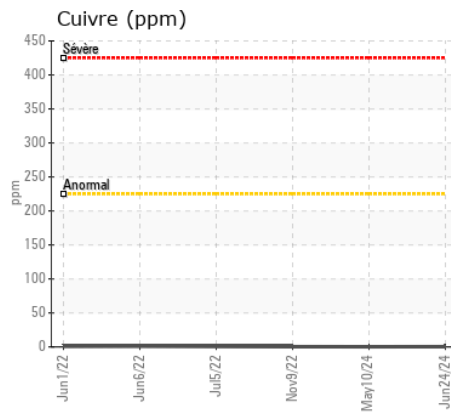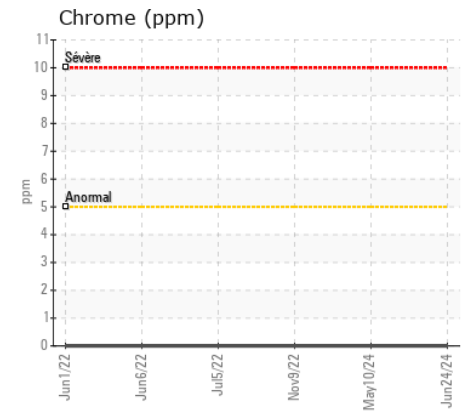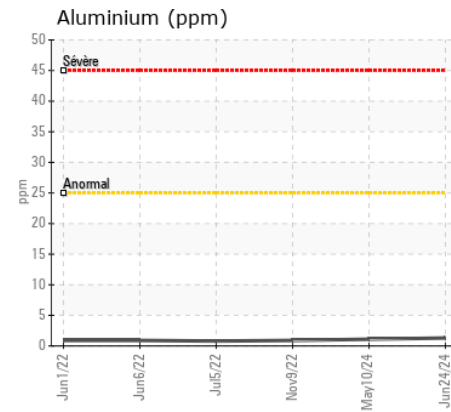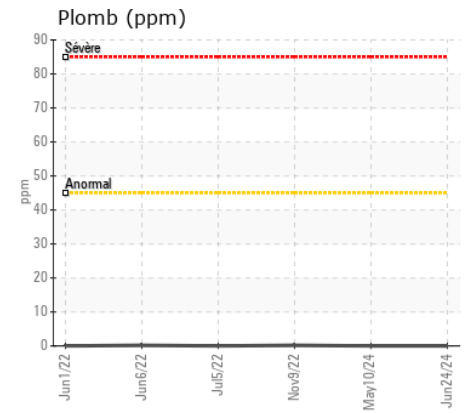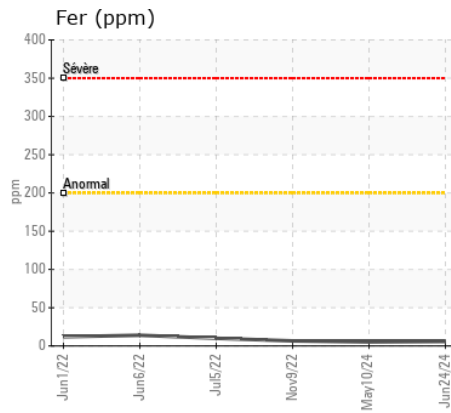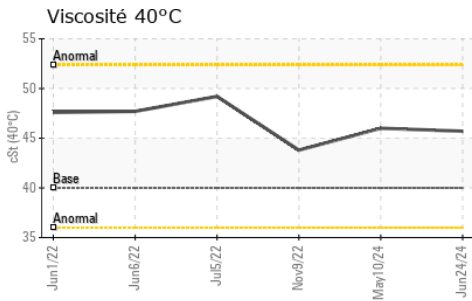

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 743 - Montreal Est CD Processing**
N° d'échantillon : GFL0119165 **Reçu** : 04 Jul 2024 10930 rue Sherbrooke
N° de laboratoire : 02645525 **Tested** : 04 Jul 2024 Montreal, QC
Numéro unique : 5803064 **Diagnostiqué** : 04 Jul 2024 - Wes Davis CA H1B 1B4
Analyse : MOB 1 **Contact**: Patrick Beaulieu

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

patrick.beaulieu@gflenv.com
T:
F: