

14/06/2023

SEÑORES: TOTAL AUSTRAL S.A. / Planta: CAÑADON ALFA

9420 - Río Grande - Tierra del Fuego

INFORME DE ENSAYO

Equipo: 73 TEK 320 A - Siemens - SGT 200
Componente: TLO - Sistema De Lubricación Turbina

Muestra Nro 23050345 - Informe Nro 039875 v.1 Final

OBJETO DEL ESTUDIO

- Evaluar las propiedades del lubricante.
- Evaluar la condición de oxidación del lubricante.
- Evaluar la condición tribológica de la Turbina.

CÓDIGO DE ESTADO : BUENO



COMENTARIOS

1. El estado general de la carga lubricante es satisfactorio.
2. Las Propiedades Físicas del aceite son normales. Su viscosidad responde al grado ISO VG 46.
3. Los aditivos están activos y protegen a la Turbina.
4. La Estabilidad Química de la base lubricante es satisfactoria. El nivel de oxidación es aceptable. La acidez es normal.
5. La Condición de Oxidación del lubricante es satisfactoria
 - El aditivo antioxidante se halla presente en concentración aceptable, los resultados de RULER así lo confirman.
 - Su resistencia a la oxidación continúa muy buena, con un valor de RPVOT de 905 minutos.
 - El aceite no presenta lacas y barnices anormales. Su Potencial de Barniz MPC se mantiene bajo.

6. Las Propiedades Funcionales son variables:

- Rompe emulsiones con agua casi completamente.
- Inhibe la formación de espumas eficientemente.
- Libera el aire ocluido lentamente.
- Provee adecuada protección anticorrosiva.

7. No se detecta contaminación con agua.

8. El estado de limpieza del aceite es muy bueno. Los escasos contaminantes presentes son principalmente herrumbre, partículas carbonosas, cristales, material polimérico, materia resinosa e impurezas no identificadas.

- Nivel de limpieza según Código ISO 4406/99: 15/13/9

9. La Condición Tribológica de la Turbina es muy satisfactoria.

- No se detecta desgaste anormal. La presencia de metales de desgaste disueltos es mínima. El PQ Índice (densidad ferrosa gruesa) es muy bajo. No se observan partículas metálicas.

10. La carga lubricante es apta para continuar en servicio.

11. Recomiéndase purificar el aceite por recirculación permanente, a través de un elemento filtrante de poro 5 μm "absolutos" ($\beta_5 > 1000$, eficiencia 99,9 %).

12. Sugiere repeter un nuevo control en 6 meses.

Quedamos a disposición de TOTAL AUSTRAL S.A. para toda consulta.

Acción

Filtrar periódicamente el aceite

Tipo

Proactiva

Plazo

Permanente



Andrés Bodner
Consultor Técnico Sr.

INFORME DE ENSAYO
14/06/2023
SEÑORES: TOTAL AUSTRAL S.A. / Planta: CAÑADON ALFA

9420 - Río Grande - Tierra del Fuego

Equipo: 73 TEK 320 A - Siemens - SGT 200
Componente: TLO - Sistema De Lubricación Turbina
Información suministrada por el cliente:

Descripción		hs lub.	40000
Lubricante	Total PRESLIA 46	hs eq.	196466
Muestra Extraída	06/04/2023 (Realizado por el cliente)	L agregados	
Rótulo	TOTAL 1.3		

Muestra Nro 23050345
Informe Nro 039875 v.1 Final
Muestra Recibida 11/05/2023
Realización de Ensayos 12/05/2023 al 29/05/2023

			Análisis anterior	Análisis anterior	
			23050345	22090112	22010060
PROPIEDADES FÍSICAS					
Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	7,161	7,191	6,97
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	50,39	50,06	47,96
Índice de viscosidad	ASTM D2270		100	102	101
Grado ISO VG	ISO 3448		46	46	46
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,8704	0,8706	0,8691
Punto de Inflamación	ASTM D92-18	°C	236	232	230
Punto de Escurrimiento	ASTM D97	°C	-15	-15	-12
ESTABILIDAD QUÍMICA					
Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	0,07	0,07	0,07
pH inicial	ASTM D974		5,50	6,20	5,30
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-	-	-
Color	ASTM D1500		L 1,5	L 1,5	L1,5
Sustancias oxidadas	Blotter test		Ausencia	Ausencia	Ausencia
Sólidos insolubles	Blotter test		Ausencia	Ausencia	Ausencia



Envejecimiento artificial

			1b	1b	1b
Corrosión al Cobre	ASTM D130		Normal	Normal	normal
Aspecto Inicial	ASTM D130		Normal	Normal	normal
Aspecto final	ASTM D130		Normal	Normal	normal
Color Estabilizado	ASTM D1500		L 1,5	L 1,5	1,5

Análisis espectrométrico (aditivos)

			< 1	< 1	< 1
Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	6	5	7
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	1	< 1
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	4	< 1
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1

CONDICIÓN DE OXIDACIÓN

			<u>23050345</u>	<u>22090112</u>	<u>22010060</u>
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	4,50	1,30	1,60
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	2,60	1,70	1,90
RPVOT	ASTM D2272	min	905	916	1228
Antioxidante amínico remanente	ASTM D6971	%	48,30	48,50	49,30
Antioxidante fenólico remanente	ASTM D6971	%	63,60	54,50	45,50

MPC (72h)

ASTM D7843

ΔE




3,50

2,60

3,20



Equipment ID : 73 TEK 320 A

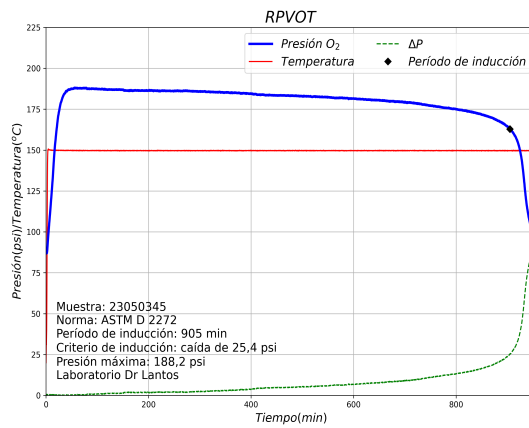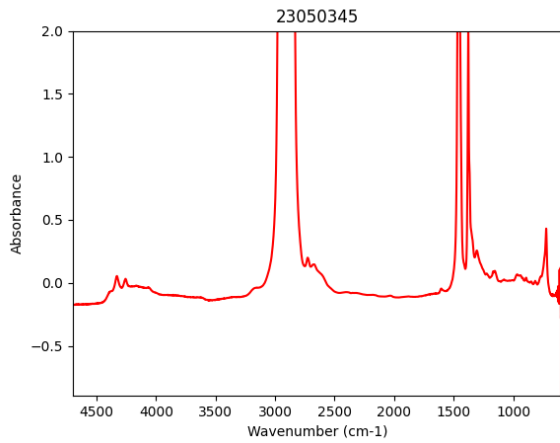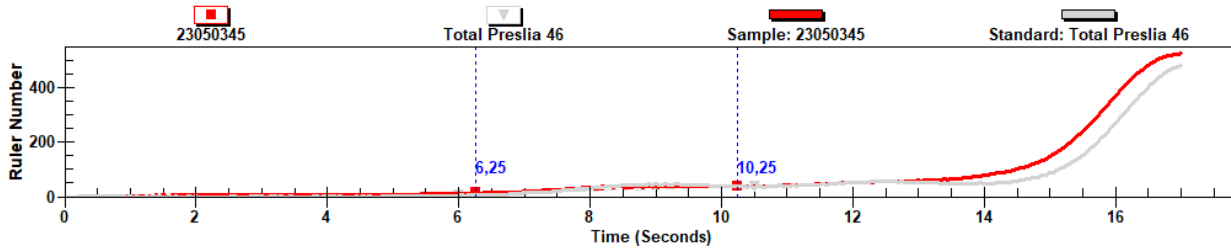

PROPIEDADES FUNCIONALES

Liberación de aire (Air release) a 50°C ASTM D3427

Demulsibilidad


[Aceite - Agua - Emulsión (min de estabilización)]

Resultado a 54°C

ASTM D1401

	<u>23050345</u>	<u>22090112</u>	<u>22010060</u>
min	8,20	8,80	7,30
	40-37-3 (15min)	40-40-0 (15min)	40-40-0 (10min)

Aspecto del aceite	ASTM D1401		Turbio	Turbio	Turbio
Aspecto del agua	ASTM D1401		Clara	Clara	Clara
Aspecto de emulsión	ASTM D1401		Fluida	Fluida	Fluida
Espuma					
[Tendencia / Estabilidad (min en desaparecer)]					
Secuencia 1 (24°C)	ASTM D892		210/0 (9min 14s)	30/0 (3min 38s)	400/0 (4min 56s)
Secuencia 2 (93,5°C)	ASTM D892		50/0 (47s)	110/0 (1min 05s)	50/0 (24s)
Secuencia 3 (24°C, post Sec. 2)	ASTM D892		180/0 (7min 45s)	50/0 (3min 51s)	330/0 (3min 40s)
Herrumbre					
Procedimiento A - Agua dulce	ASTM D665		pasa	pasa	pasa
			<u>23050345</u>	<u>22090112</u>	<u>22010060</u>
<u>CONTAMINANTES</u>					
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(a)	mg/kg (ppm)	29	12	26
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		2	0	0
Sedimentos (0,8µm)	ISO 4405	mg/100ml	10,80	10,40	2,40
Volumen Filtrado	ISO 4405	ml	25	25,00	25,00

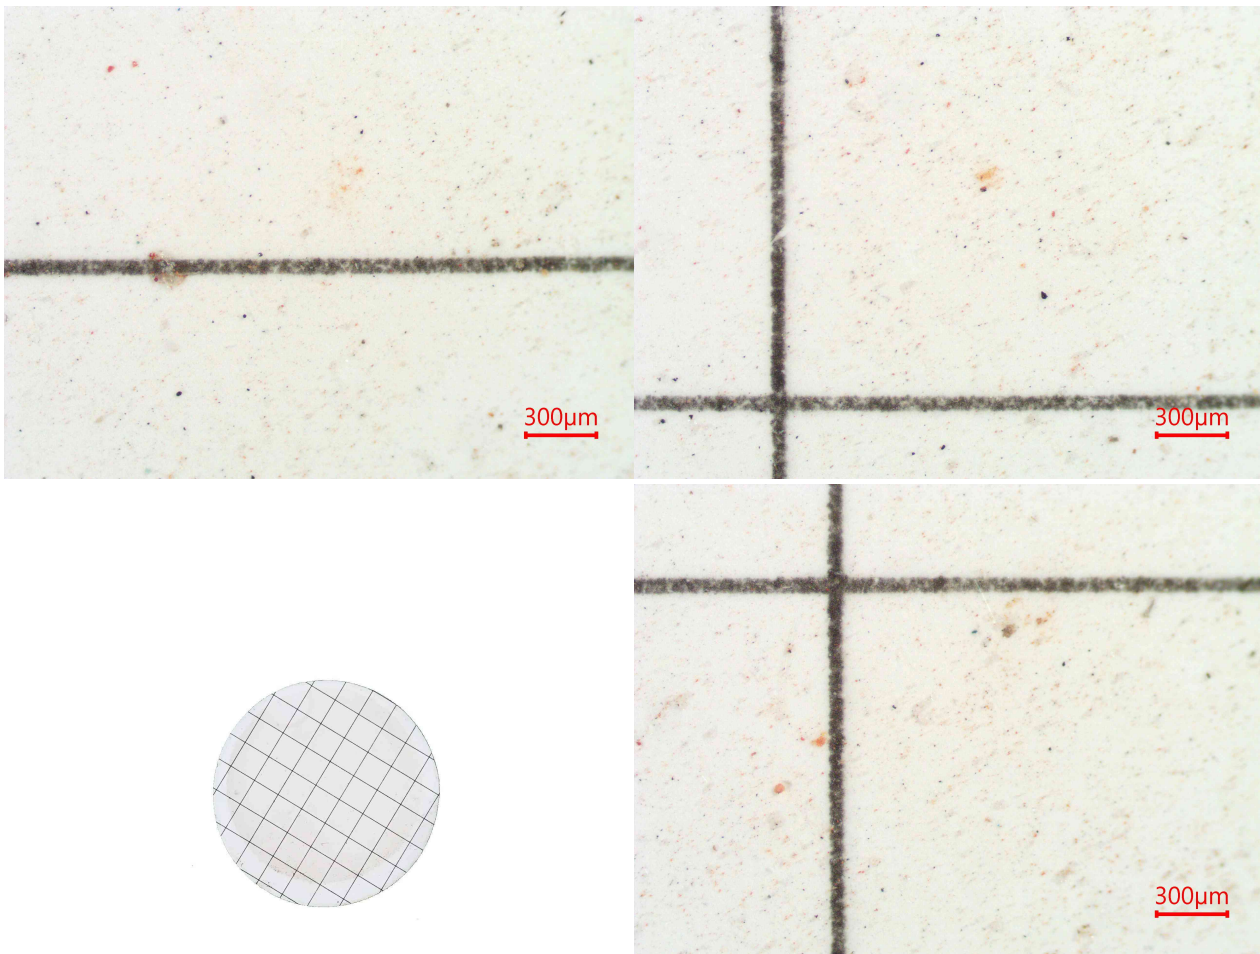

Presenta:

- Escasa herrumbre.
- Escasas partículas carbonosas de hasta 35µm.
- Escasas partículas cristalinas de hasta 40µm.
- Escasos fragmentos de material polimérico.
- Escasa materia resinosa en escamas de hasta 30µm.
- Escasa materia resinosa coloidal.
- Impurezas no identificadas.


Análisis espectrométrico (desgaste)

Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1

**Análisis espectrométrico
(contaminantes)**

Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2	3	3
--------------	------------	-------------	---	---	---

Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	< 1
Conteo de partículas por ml					
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	244	1427	323
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	59	590	123
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	13	196	45
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	5	83	18
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	1	27	4
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0	0
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0	0
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0	0
Código ISO de limpieza	ISO 4406		15/13/9	18/16/14	16/14/11

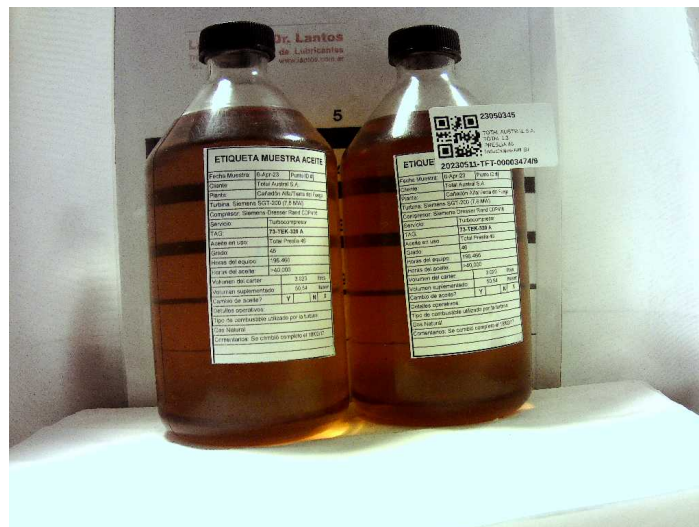


Andrés Bodner
Consultor Técnico Sr.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****