

17/08/2022

SEÑORES: AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. / Planta: CENTRAL TÉRMICA SAN NICOLÁS - Área:
TRANSFORMADORES

Román A. Subiza s/n
2900 - San Nicolás - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Análisis 22070649

Información suministrada por el cliente:

1-2 BLOQUE A - B1 - 500kVA - 6,6-0,4KV

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: BUENO



CO



PCB: no se detecta. El aceite está libre de PCB.

Claves: SA = Salud del aceite dieléctrico, CO = Contaminantes, TR = Transformador (estado eléctrico), AIS = Aislación sólida



Lic. Gabriel Lucchiari
Director Técnico

17/08/2022

**SEÑORES: AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. / Planta: CENTRAL TÉRMICA SAN NICOLÁS - Área:
TRANSFORMADORES**

Román A. Subiza s/n
2900 - San Nicolás - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Análisis 22070649

Información suministrada por el cliente:

Origen	1-2 BLOQUE A - B1 - 500kVA - 6,6-0,4KV Componente: Cuba
Lubricante	YPF TRANSFORMADOR 64 (T = 55 °C)
Muestra Extraída	Sin info (Realizado por el cliente)

Informe Nro	026304 v.1 Final
Muestra Recibida	19/07/2022
Realización de Ensayos	19/07/2022 al 09/08/2022


BIFENILOS POLICLORADOS

ESPECIFICACIÓN

PCB	ASTM D4059	mg/kg (ppm)	<0,2 no detectado	(**)
-----	------------	-------------	-------------------	------

(**) En provincia de Buenos Aires: máx 2 ppm (OPDS), máx 50 ppm (OPDS 376/18). De acuerdo a la Ley Nacional N° 25670/02 "Presupuestos mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB'S" los aceites reciben la siguiente denominación de acuerdo a su contenido de PCB: • menor que 50 ppm: "libres de PCB" • más de 50 ppm:

"PCB" Ciertas jurisdicciones pueden tener requisitos más exigentes.

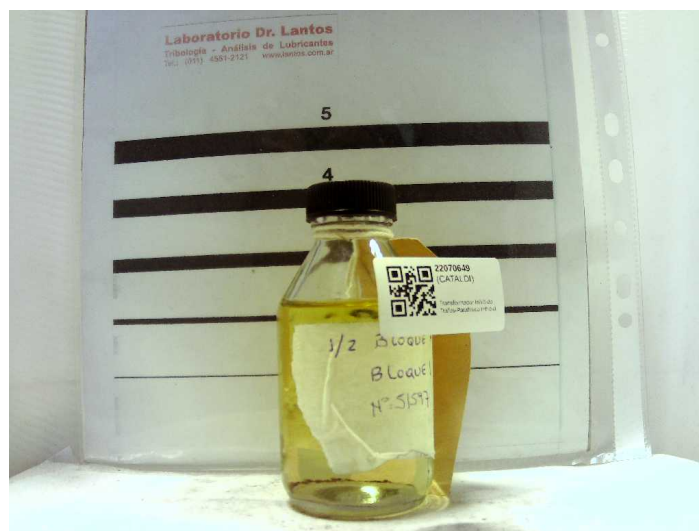



Lic. Gabriel Lucchiari
Director Técnico

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****