





31/10/2023

**SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Tres Picos**  
Ruta Nacional N°33, Km. 40, sobre Camino Vecinal  
- Tornquist - Buenos Aires

**INFORME DE ENSAYO**

Equipo: **WTG A03 - Nordex - Acciona - AW 132/3000**  
Componente: **Multiplicadora - WINERGY - PZAB 3500 - W-116563 - Vol. Disp. L440 Lts**

**Muestra Nro 23101374 - Informe Nro 047882 v.1 Final**

<b>CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: REGULAR</b> 		
<b>SA</b>		<p>Viscosidad: Normal, corresponde al grado ISO VG 320, mantiene su alto índice de viscosidad.</p> <p>Aditivos: parcialmente consumido, el contenido de fósforo es bajo (zona de vigilancia). La acidez también es mas baja.</p> <p>Envejecimiento: no se detecta. El valor de oxidación es normal. No se detectan sustancias oxidadas.</p>
<b>CO</b>		<p>Agua: no se detecta</p> <p>Sólidos: ausentes (el código ISO es satisfactorio)</p>
<b>DE</b>		<p>Ferroso: leve presencia de hierro diluido.</p> <p>No ferroso: incipiente cobre diluido</p> <p>PQI (Densidad ferrosa): nulo</p>
<b>ACCIÓN</b>		<p>Repetir control en 6 meses</p> <p>Prever posible renovación de la carga lubricante en corto plazo.</p>
Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste		

**31/10/2023**
**SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Tres Picos**

Ruta Nacional N°33, Km. 40, sobre Camino Vecinal

- Tornquist - Buenos Aires

**INFORME DE ENSAYO**

 Equipo: **WTG A03 - Nordex - Acciona - AW 132/3000**


 Componente: **Multiplicadora - WINERGY - PZAB 3500 - W-116563 - Vol. Disp. L440 Lts**
*Información suministrada por el cliente:*

Descripción		hs lub.	
Lubricante	Mobil Mobilgear SHC XMP 320	hs eq.	26976
Muestra Extraída	19/09/2023 (Realizado por el cliente)	L agregados	
Rótulo	308674		

**Muestra Nro** 23101374  
**Informe Nro** 047882 v.1 Final  
**Muestra Recibida** 26/10/2023  
**Realización de Ensayos** 26/10/2023 al 27/10/2023



Análisis anterior

<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>			<u>23101374</u>	<u>23031362</u>	<u>Valores normales</u>
Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	37,19	37,58	
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	331,5	329,1	288,00 - 352,00
Índice de viscosidad	ASTM D2270		161	163	
Análisis espectrométrico (aditivos)					
Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	17	16	
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	283	329	mín 300
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Azufre	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	5479	6385	
<b>ESTABILIDAD QUÍMICA</b>			<u>23101374</u>	<u>23031362</u>	<u>Valores normales</u>
Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	0,66	0,93	máx 1,30
pH inicial	ASTM D974		5,30	7,00	
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-	-	
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	50,20	36,58	
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	1,80	2,43	

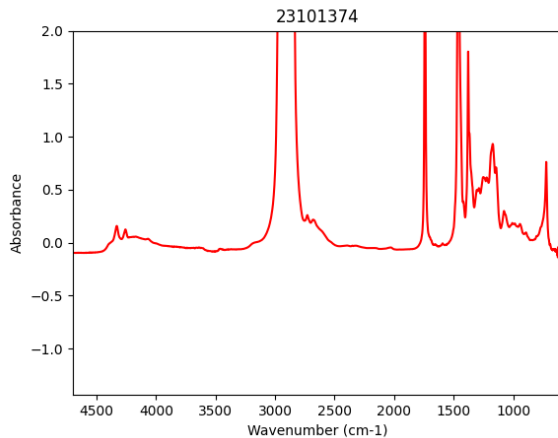

<b>CONTAMINANTES</b>			<u>23101374</u>	<u>23031362</u>	<u>Valores normales</u>
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(b)	mg/kg (ppm)	129,7	357,4	máx 500,0
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		0	0	máx 30
Análisis espectrométrico (desgaste)					
Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	15	11	máx 45
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	27	32	máx 100
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	máx 5
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	máx 3
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	1	
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	2	
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	máx 5
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	máx 5
Análisis espectrométrico (contaminantes)					
Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2	5	máx 40
Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	máx 20
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	< 1	
Cuento de partículas por ml					
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	4488	68842	
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	964	41028	
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	166	272	
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	49	43	
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	11	13	
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	1	
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0	
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0	

Código ISO de limpieza	ISO 4406	19/17/13	23/23/13	< --/17/14
Código AS 4059 (Diferencial)	AS 4059	9/7/8/00/1	>12/7/8/6/1	
Clase AS 4059 (Diferencial)	AS 4059	9	>12	

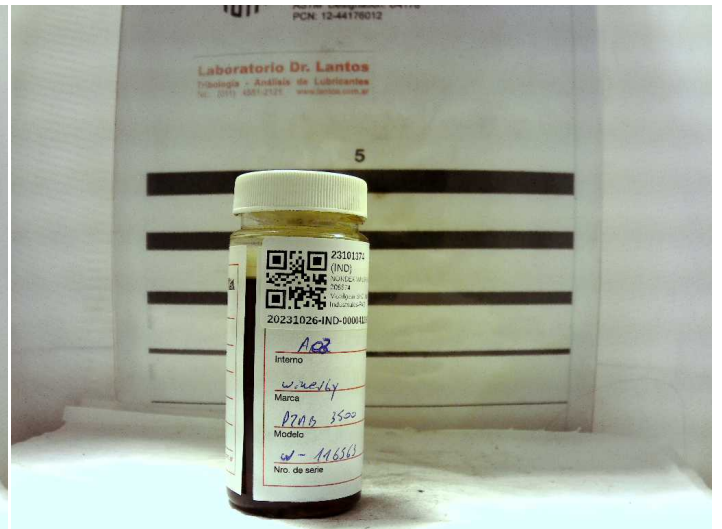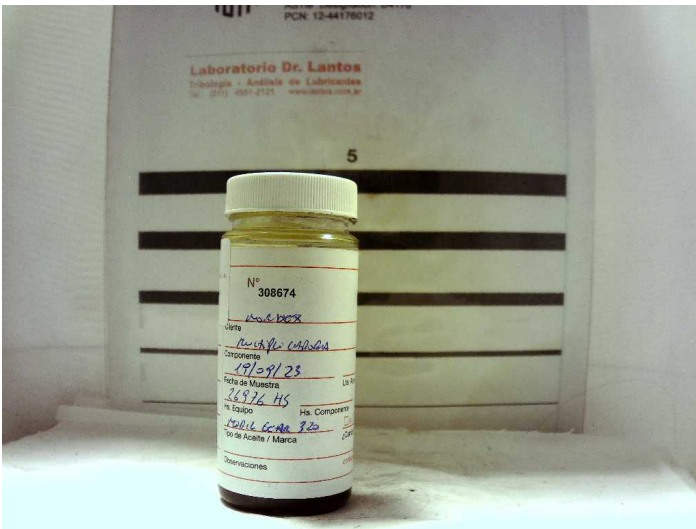


**Lic. Gabriel Lucchiari**  
 Director Técnico

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

**\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\***