

07/12/2023

SEÑORES: AES REPÚBLICA DOMINICANA / Planta: DPP - Los Mina

-- Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **PROLEC - GE No. R280083A - Prolec - Genérico - R280083A**
Componente: **Cuba - Vol. Disp. L10162 GL**

Muestra Nro 23111458 - Informe Nro 050328 v.1 Final

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: MALO 	
SA	 <p>Rigidez dieléctrica: Baja. Pérdidas por disipación: No se detectan. Inhibidor de oxidación: Ausente. Es un aceite no inhibido. Envejecimiento: No se observa. La acidez es muy baja. La tensión interfasial es normal. Se detectan vestigios de sustancia polares.</p>
CO	 <p>Agua: Se detecta. Sólidos: Ausentes. Lodos: Ausentes. Azufre corrosivo: Ausente.</p>
TR	 <p>Estado eléctrico: Normal. Calentamiento: No se observa. Arcos: No se observan. Otras fallas: No se observan.</p>
AIS	 <p>Estado general: Satisfactorio. Vida útil remanente estimada: >90%</p>

ACCIÓN	Verificar el nombre correcto del aceite en uso.
	Renovar a la brevedad el relleno del filtro de venteo con silica-gel seco.
	Repetir nuevo muestreo en 3 meses.
Claves: SA = Salud del aceite dieléctrico, CO = Contaminantes, TR = Transformador (estado eléctrico), AIS = Aislación sólida	

07/12/2023
SEÑORES: AES REPÚBLICA DOMINICANA / Planta: DPP - Los Mina

-- Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO
Información suministrada por el cliente:

Ubicación			
Origen	PROLEC - GE No. R280083A - 150 MVA - 13 kV - 138 kV - Año de fabricación: 1996 Componente: Cuba		
Descripción			
Lubricante	Mobil Univolt N 61B	hs lub.	
Muestra Extraída	Sin info (Realizado por el cliente)	hs eq.	
Rótulo	#1	L agregados	

Muestra Nro 23111458
Informe Nro 050328 v.1 Final
Muestra Recibida 27/11/2023
Realización de Ensayos 28/11/2023 al 06/12/2023

Análisis anterior

			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
<u>PROPIEDADES DIELECTRICAS</u>					
Tangente Delta a 90°C	IRAM 2340	x10 ⁻³	13,0	16,0	máx 100,0
Rigidez Dieléctrica a 20 ± 5 °C (sin agitación)	IRAM 2341	kV	35	35	mín 40
Secuencias sin agitación					
Secuencia 1	IRAM 2341	kV	31,0	27,9	
Secuencia 2	IRAM 2341	kV	35,9	32,2	
Secuencia 3	IRAM 2341	kV	34,4	38,6	
Secuencia 4	IRAM 2341	kV	36,8	35,3	
Secuencia 5	IRAM 2341	kV	30,8	37,9	
Secuencia 6	IRAM 2341	kV	39,6	35,4	

			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
<u>PROPIEDADES FÍSICAS</u>					
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,8721	0,8721	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,8690	0,8690	máx 0,8950
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm ² /s (cSt)	8,322	8,468	máx 16,50
Punto de Inflamación	ASTM D92-18	°C	155	156	mín 135
Tensión Interfasial	ASTM D971	dyn/cm	41,1	39,7	mín 28,0
Color	ASTM D1500		L 2,0	L 3,0	

			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
<u>ESTABILIDAD QUÍMICA</u>					

Número Ácido - TAN	ASTM D664	mgKOH/g	0,005	0,062	máx 0,150
pH inicial	ASTM D664		6,50	5,80	
TAN - Acidez mineral	ASTM D664		-	-	Negativo
Carbón Conradson	ASTM D189	g/100g (%)	< 0,001	< 0,001	
Lodos	IEC 60422	mg/100ml	0,00	0,00	
Inhibidor de Oxidación	IEC 60666	g/100mL (%)	0,09	0,04	máx 0,40
Sustancias polares	ASTM D1902		Vestigios	Vestigios	
Cenizas	ASTM D482	g/100g (%)	< 0,005	< 0,005	



Azufre corrosivo al Cobre				
Corrosión al cobre	ASTM D1275b (Cu)	no corrosivo	no corrosivo	No corrosivo
Graduación de ataque	ASTM D1275b (Cu)	3a	1b	



Envejecimiento artificial - ASTM D130

Corrosión al Cobre	ASTM D130	1b	1b	Max 1
Aspecto Inicial	ASTM D130	Normal	normal	
Aspecto final	ASTM D130	Normal	normal	
Color Estabilizado	ASTM D1500	L 2,0	L 3,0	

CONTAMINANTES			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Agua (Karl Fischer)	ASTM D1533-20(a)	mg/kg (ppm)	20,7	22,5	máx 30,0
Agua s/ Jeringa	ASTM D1533-20(a)	mg/kg (ppm)	20,20	21,40	máx 30,00
Humedad en aislante sólido	Oommen	g/100g (%)	2,30	2,40	
Ensayo de limpieza VDE	VDE 0370/10 7b)		Pasa	Pasa	PASA
Ensayo de limpieza VDE	VDE 0370/10 7c)		Pasa	Pasa	PASA
Cobre - Cu	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	< 0,01		
Plomo - Pb	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	< 0,01		
Hierro - Fe	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	< 0,01		
Zinc - Zn	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	0,48		
Aluminio - Al	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	< 0,01		
Plata - Ag	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	< 0,01		
Silicio - Si	ASTM D7151	mg/kg (ppm)	1,03		
Conteo de partículas por ml					
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	1149	442	
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	302	126	
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	69	35	
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	23	10	
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	7	2	

> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	1	0
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	0
Código ISO de limpieza	ISO 4406		17/15/12	16/14/10
RP - Código AS 4059 (Diferencial) (Recuento de Partículas)	AS 4059		7/6/7/6/1	6/5/5/00/7
Clase AS 4059 (Diferencial) (Recuento de Partículas)	AS 4059		7	7

**CROMATOGRAFÍA DE GASES
DISUELTOS EN EL AISLANTE**




			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
CG - Metano (CH ₄)	IEC 60567	µL/L (ppm)	47	116	máx 100
CG - Etileno (C ₂ H ₄)	IEC 60567	µL/L (ppm)	6	22	máx 100
CG - Etano (C ₂ H ₆)	IEC 60567	µL/L (ppm)	21	75	máx 100
CG - Acetileno (C ₂ H ₂)	IEC 60567	µL/L (ppm)	0	0	máx 8
CG - Hidrógeno (H ₂)	IEC 60567	µL/L (ppm)	16	27	máx 300
CG - Monóxido de Carbono (CO)	IEC 60567	µL/L (ppm)	120	315	máx 600
CG - Dióxido de Carbono (CO ₂)	IEC 60567	µL/L (ppm)	2339	4885	
CG - Oxígeno (O ₂)	IEC 60567	µL/L (ppm)	5400	6800	
CG - Nitrógeno (N ₂)	IEC 60567	µL/L (ppm)	60500	62400	
CG - Gases Combustibles	IEC 60567	µL/L (ppm)	211	555	
CG - Gases Totales	IEC 60567	ml/100ml %	6,8	7,5	máx 13,0





(*) Estos límites no corresponden a la especificación IEC 60296. Son límites orientativos a partir de los cuales se considera señal de falla.





ESTADO DEL AISLANTE SÓLIDO

			<u>23111458</u>	<u>23010176</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
HMF (5-Hidroximetil 2-Furfural)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
FAL (2-Furfural)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
ACF (Acetilfurano)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
MEF (5-Metil 2-furfural)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
FOL (furfuril-alcohol)	ASTM D5837	mg/kg (ppm)	< 0,04	< 0,04	
Grado de polimerización	M.I. - GPf	GPf	No aplica	No aplica	mín 250
Vida útil remanente estimada	M.I. - VUR	%	> 90	>90	

El laboratorio actualiza periódicamente las ecuaciones y cálculos en base a los trabajos publicados más recientes

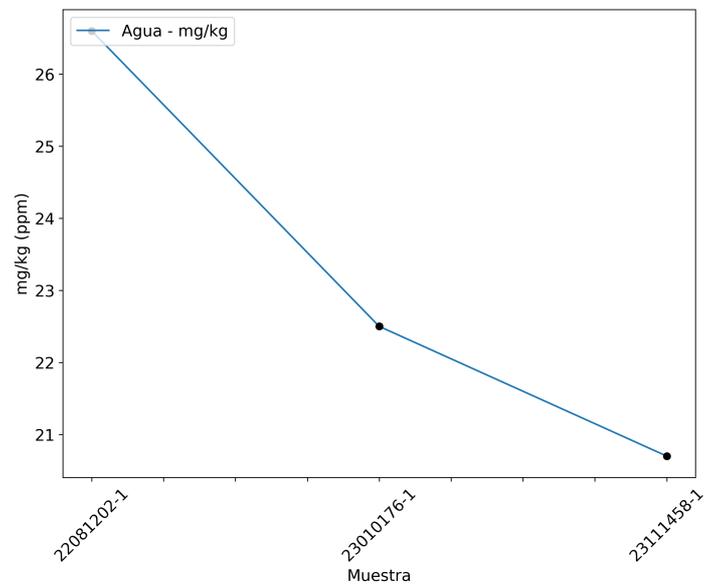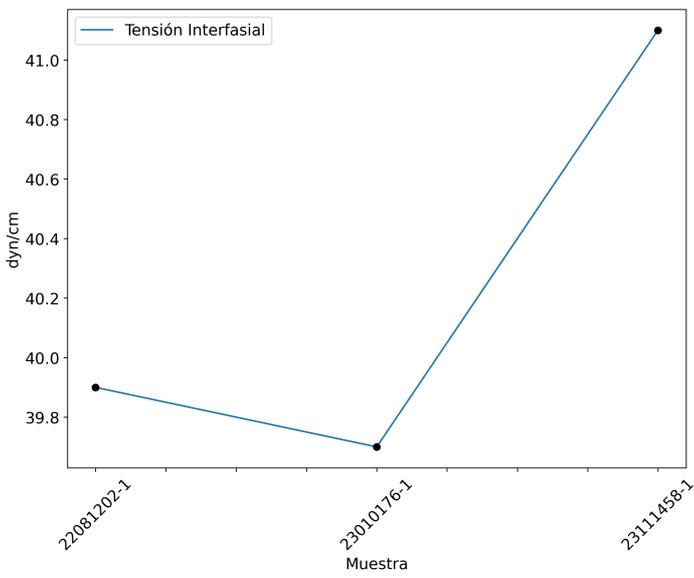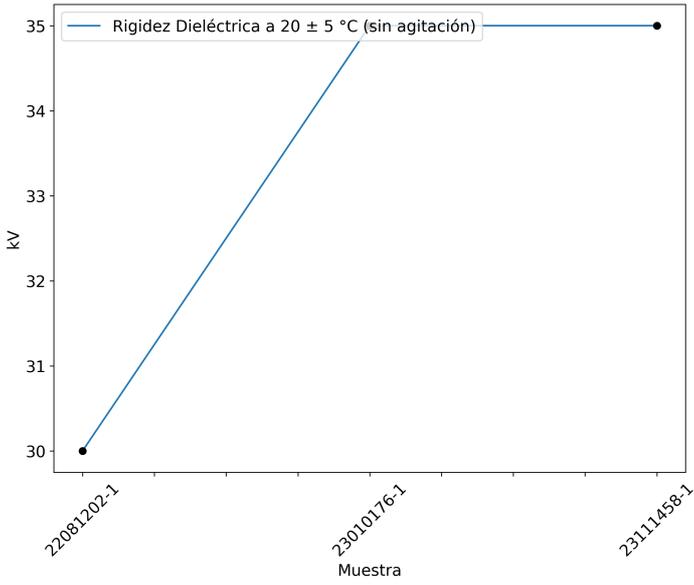

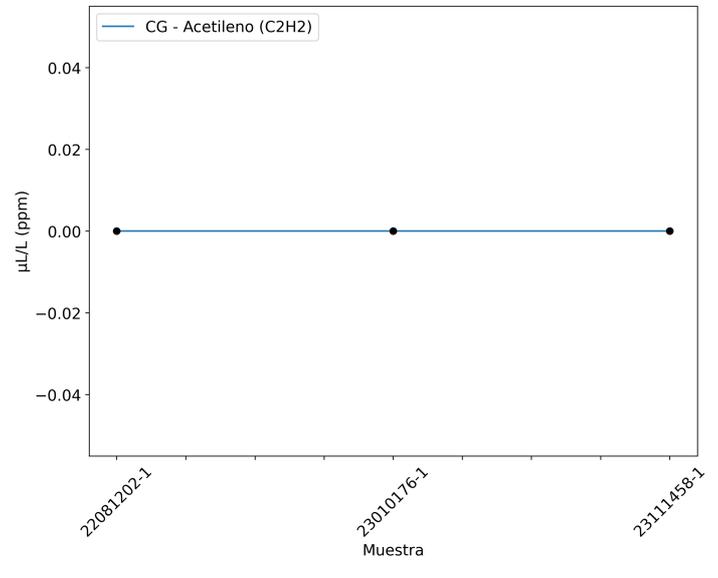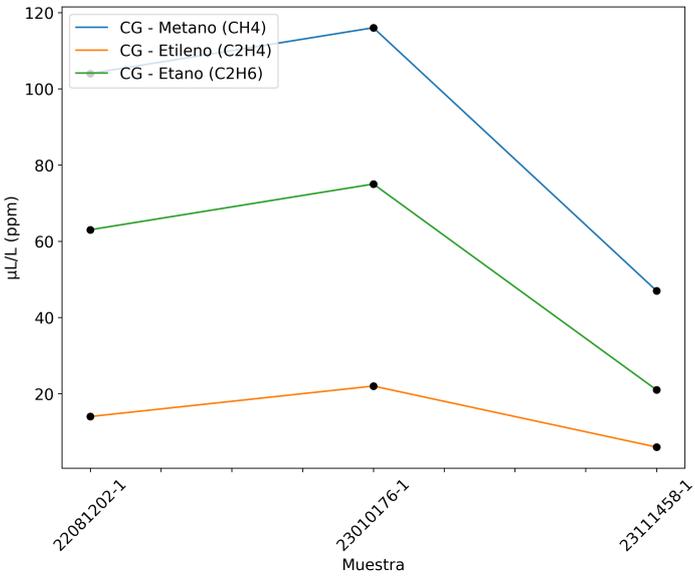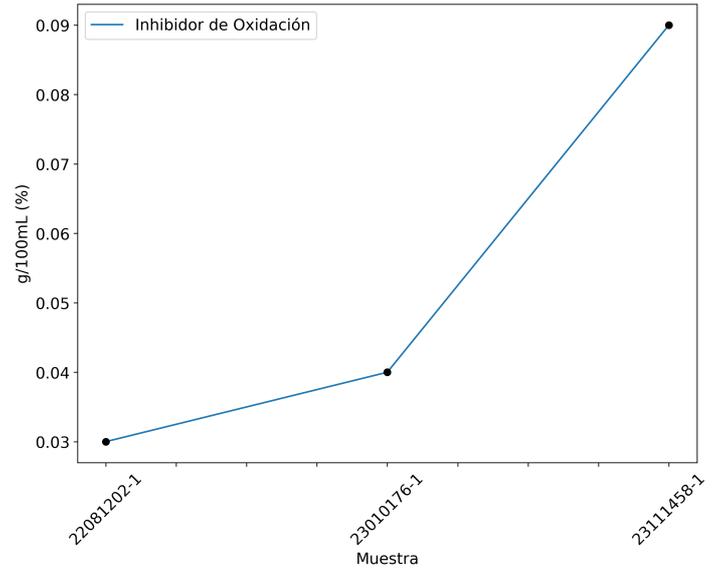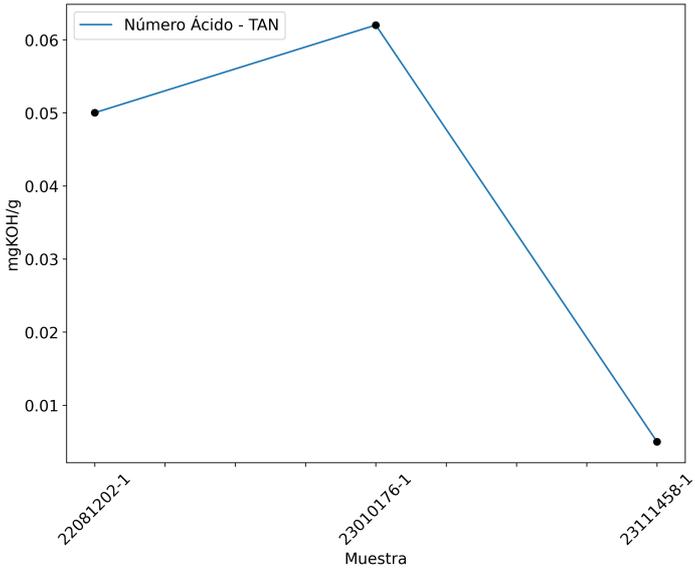

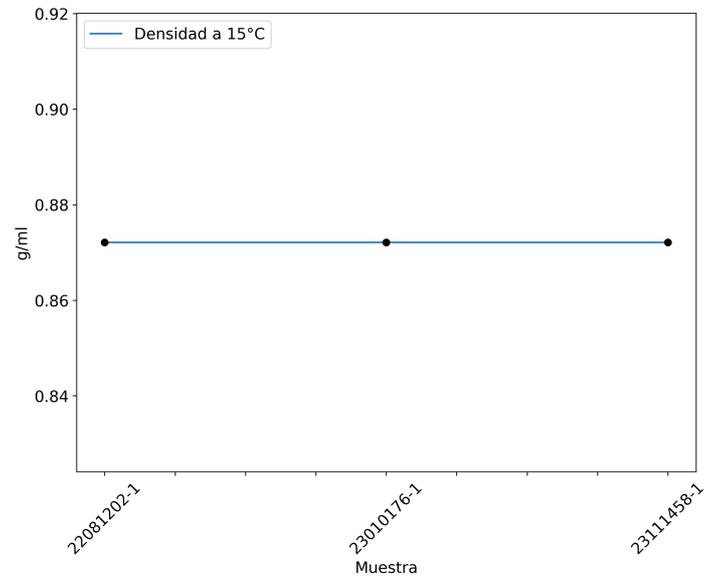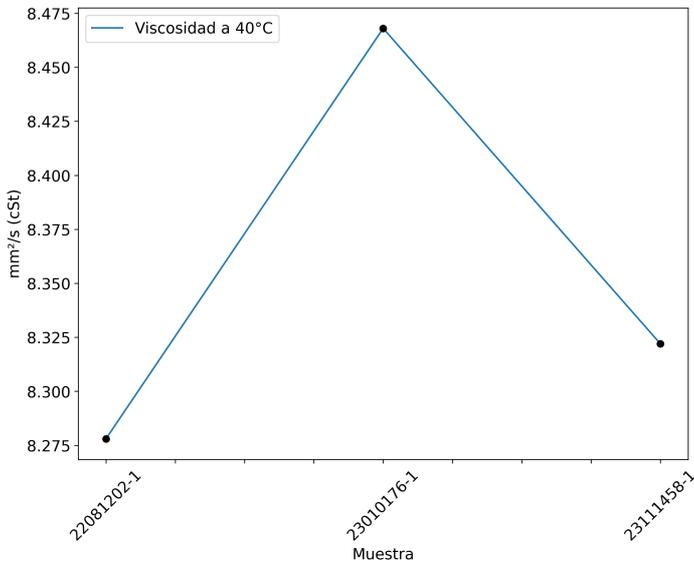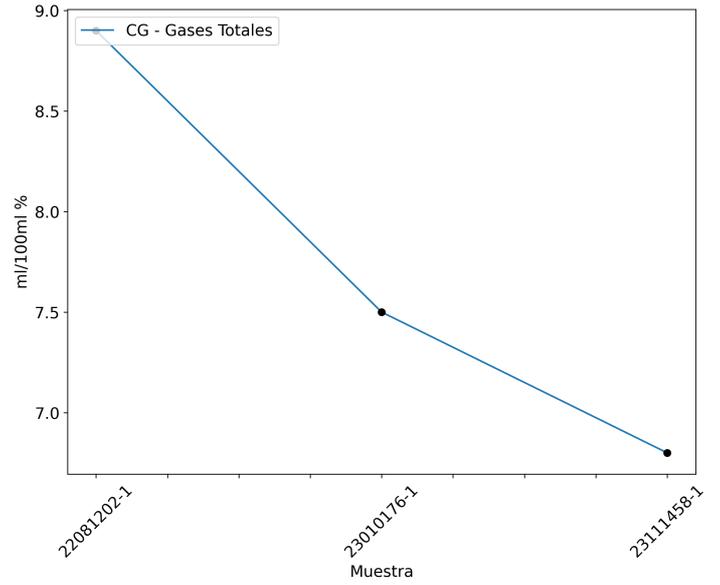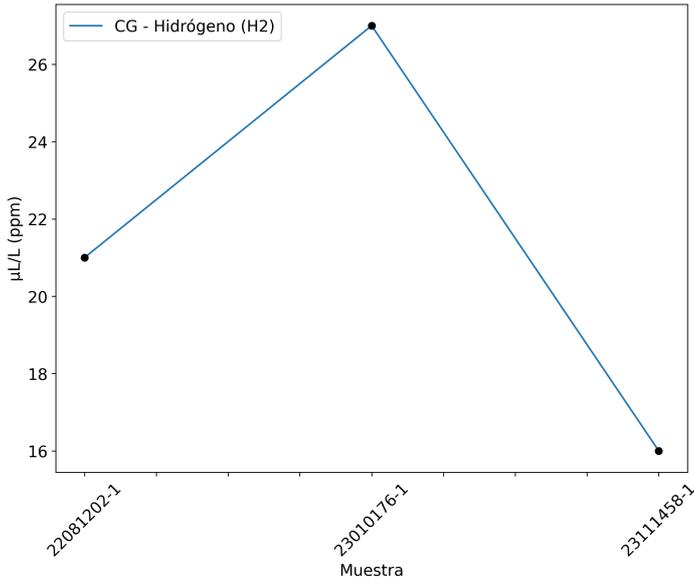



Andrés Bodner
Consultor Técnico Sr.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****