





<b>Cliente</b> <b>Planta</b> <b>Contacto</b> <b>Procedencia</b> <b>Fecha recepción</b> <b>Fecha informe</b> <b>Muestreo</b>	<b>BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA</b> NORTE III - BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA 20/05/2024 27/05/2024 - Realizado entre 20/05/2024 y 27/05/2024 Realizado por el cliente - Tomada el día (sin datos)		<b>INFORMACIÓN PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
	<b>Equipo</b> <b>Marca</b> <b>Modelo</b> <b>Nro. de serie</b> <b>Producto</b> <b>Rótulo</b>	SURTIDOR 4 No especifica - - Genérico Gasoil Automotriz DIESEL 500	<b>Componente</b> <b>Volumen (L)</b> <b>Agregado</b> <b>Cambio producto</b> <b>Cambio filtro</b> <b>Nro. informe</b>	Gas Oil - - - - 24050986		

### INFORME (061188 v.1 - Final)

Ensayo	Límites		Unidad	Método	Ensayo	Unidad	Método
Densidad (15°C)	0,80-0,87	0.8462	g/ml	ASTM D4052	Aluminio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Viscosidad (40°C)	2-4,5	3.282	mm2/s	ASTM D7279	Bario	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Punto de inflamación	45 Mín	64	°C	ASTM D93	Calcio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Sedimentos	-	-	%	ASTM D2709	Cobre	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Agua decantada	0,005 Máx	-	%	ASTM D2709	Hierro	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Agua KF	400 Máx	174	ppm	ASTM D6304	Potasio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
FAME	5 Mín	6.6	%	ASTM D7806	Litio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Color	-	L 1.5	-	ASTM D1500 / Visual	Magnesio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Índice de cetano	44 Mín	53.7	-	ASTM D976	Sodio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Azufre	-	720	ppm	ASTM D7111	Níquel	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Punto de enturbiamiento	-	0	°C	ASTM D2500	Plomo	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Punto de escurrimiento	-	-18	°C	ASTM D97	Silicio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
Microbiológico	Hongos	negativo	UFC/mL	SaniCheck	Vanadio	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
	Bacterias	negativo	UFC/mL	SaniCheck	Zinc	-	mg/l (ppm) ASTM D7111
POFF	-	-	°C	ASTM D6371			
Rancimat	20 Mín	-	horas	EN 15751			
Carbón Conradson	0,15 Máx	-	g/100g	ASTM D189			
Membrana	-	-	mg/L	ISO 4405			
Cenizas	-	-	g/100g	ASTM D482			
TAN	-	-	-	ASTM D974			
Poder calorífico (PC)	-	-	-	ASTM D4868			
PC Superior	-	-	-	ASTM D4868			
PC Inferior	-	-	-	ASTM D4868			

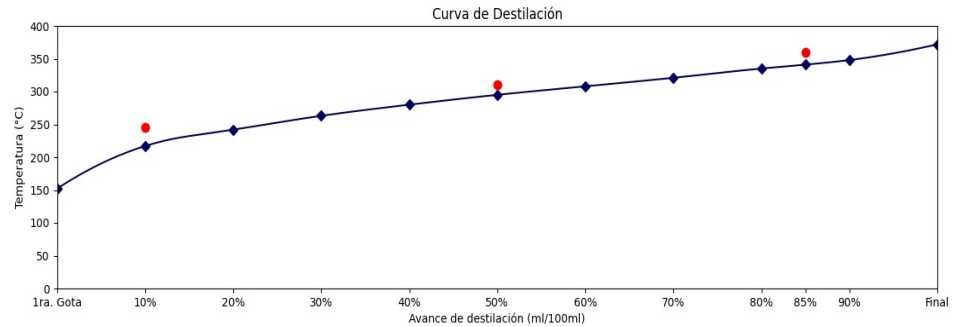

Destilación - ASTM D86													
1ra. Gota	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	Final	360°	Rec.Final
152	217	242	263	280	295	308	321	335	341	348	372	95	98

Conteo de partículas		Descripción de partículas
ISO 4406 (18/16/12 Máx)	21/18/14	
Canales		
>4μ	17833	
>6μ	2475	
>10μ	389	
>14μ	136	
>21μ	36	
>38μ	1.3	
>70μ	0.7	
>100μ	0.70	

### Conclusiones

La calidad de ignición es satisfactoria. Los valores fisicoquímicos se encuentran dentro del rango normal.  
 La concentración de biodiesel es acorde a leyes vigentes.  
 No se detecta contaminación con agua reportable.  
 El código ISO es elevado, se recomienda filtrar antes de ser utilizado bajo posible afectación a inyectores.  
 La concentración de azufre es elevada un combustible GRADO 2 de uso en centros urbanos.  
 NO se detectan colonias de hongos o bacterias.  
 Demás valores dentro del rango normal.

### Nota

Los resultados de los ensayos dependen exclusivamente de la forma en que se toma la muestra. Cuanto más representativa la muestra sea, así serán los resultados obtenidos en los ensayos.

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:



Pablo Martín  
Gerente WaterCheck