





25/09/2023

**SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Pomona - PEPOM**  
Ruta Provincial N°4, Km. 8  
- Pomona - Río Negro

### INFORME DE ENSAYO

Equipo: **WTG 24 - Nordex - N 131/3900**  
Componente: **Rodamiento (Grasa) - Principal**

**Muestra Nro 23090914 - Informe Nro 045893 v.1 Final**

<b>CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: REGULAR</b> 		
<b>SA</b>		Aspecto general (método visual): homogéneo. Aditivos EP: normal, presentes. Oxidación: normal
<b>CO</b>		Agua: leve contaminación, en vigilancia
<b>DE</b>		Ferroso: leve No ferroso: leve en cobre PQI (Densidad ferrosa): moderada
<b>ACCIÓN</b>		Continuar con el monitoreo de muestra de grasa, para seguimiento del estado del equipo. Enviar grasa sin uso de Mobil SHC grease 460 WT Verificar cantidad y frecuencia de reengrase.

Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste

25/09/2023

**SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Pomona - PEPOM**

Ruta Provincial N°4, Km. 8

- Pomona - Río Negro

**INFORME DE ENSAYO**

Equipo: **WTG 24 - Nordex - N 131/3900**

Componente: **Rodamiento (Grasa) - Principal**

*Información suministrada por el cliente:*


<b>Descripción</b>	<b>MEZCLA MOBIL SHC 460WT</b>		
<b>Lubricante</b>	<b>Klüber Klüberplex BEM 41-141</b>	<b>hs lub.</b>	<b>31400</b>
<b>Muestra Extraída</b>	<b>04/09/2023 (Realizado por el cliente)</b>	<b>hs eq.</b>	<b>31400</b>
<b>Rótulo</b>	<b>308434</b>	<b>L agregados</b>	

<b>Muestra Nro</b>	<b>23090914</b>
<b>Informe Nro</b>	<b>045893 v.1 Final</b>
<b>Muestra Recibida</b>	<b>19/09/2023</b>
<b>Realización de Ensayos</b>	<b>21/09/2023 al 21/09/2023</b>

Análisis espectrométrico (aditivos)

Magnesio - Mg	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Zinc - Zn	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	3	máx 500
Fósforo - P	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	476	mín 330
Calcio - Ca	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	5	
Boro - B	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Molibdeno - Mo	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	3537	mín 3000

<b>CONDICIÓN DE OXIDACIÓN</b>			<u>23090914</u>	<u>Valores normales</u>
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	2,70	máx 10,00

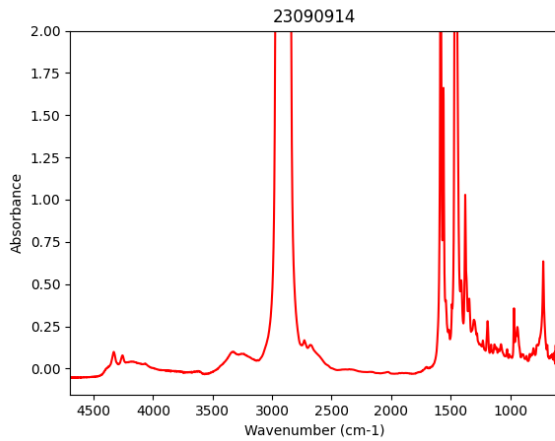

<b>CONTAMINANTES</b>			<u>23090914</u>	<u>Valores normales</u>
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(b)	mg/kg (ppm)	2644,0	
Agua	ASTM D6304(b)	g/100g (%)	0,2644	máx 0,1000
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		59	máx 1500
<b>Análisis espectrométrico (desgaste)</b>				
Cobre - Cu	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	8	máx 500
Hierro - Fe	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	62	máx 1000
Cromo - Cr	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Níquel - Ni	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Estaño - Sn	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	16	
Plomo - Pb	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Plata - Ag	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Aluminio - Al	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	1	máx 100
<b>Análisis espectrométrico (contaminantes)</b>				
Silicio - Si	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	2	máx 100
Sodio - Na	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	22	máx 100
Bario - Ba	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Titanio - Ti	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	
Vanadio - V	ASTM D6595	mg/kg (ppm)	< 1	



**Lic. Gabriel Lucchiari**  
Director Técnico

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

**\*\*\* FIN DEL INFORME \*\*\***