
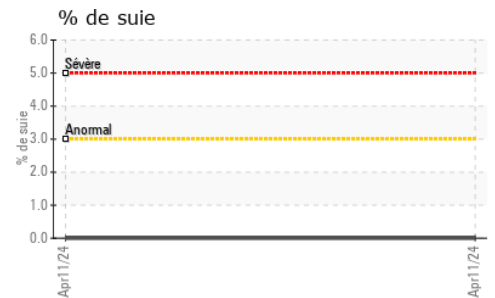
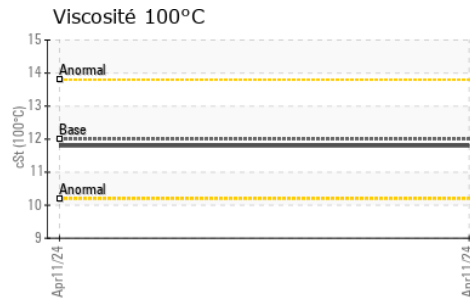
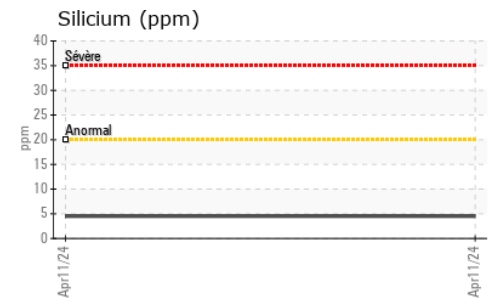
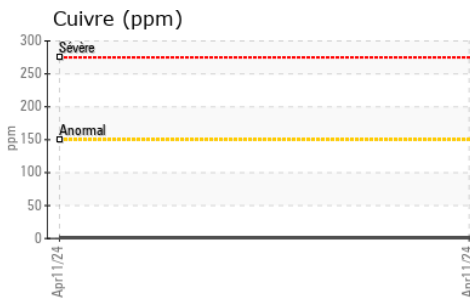
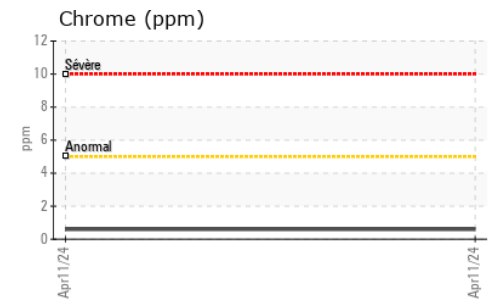
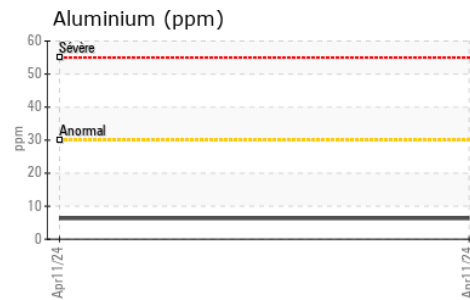
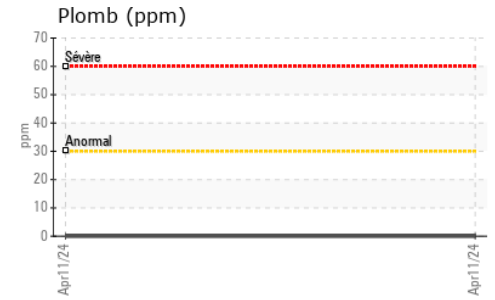


FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.0</b>	---	---

VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Eau libre	scalar	Visual*		<b>NEG</b>	---	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>11.8</b>	---	---

## GRAPHIQUES

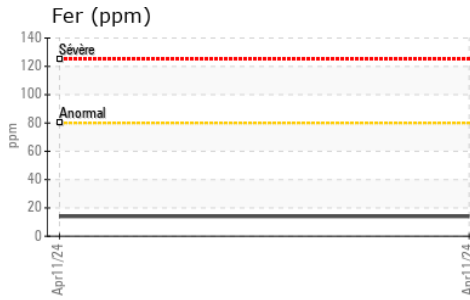

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : GFL0081642  
**N° de laboratoire** : 02628659  
**Numéro unique** : 5761791  
**Analyse** : MOB 1  
**Reçu** : 15 Apr 2024  
**Tested** : 15 Apr 2024  
**Diagnostiqué** : 15 Apr 2024 - Wes Davis

**GFL Environmental - 774**  
 169 Route 117  
 Mont-Tremblant, QC  
 CA J8E 1A1  
 Contact: Stephane Filteau  
 sfilteau@matrec.ca

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.