



# RAPPORT DU CARBURANT


Sample Rating Trend

ISO(LES NORMES)

Secteur  
**[324509]**  
Identité de la machine  
**45798890**

Composant  
**Carburant diesel**  
Fluide

**No.2 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR) (--- GAL)**

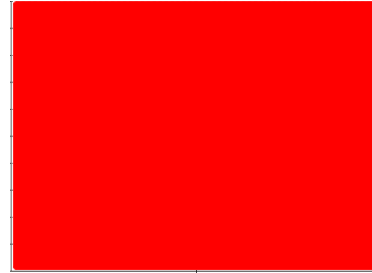

## DIAGNOSTIC

### Recommendation

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Les tests de laboratoire indiquent que ce carburant peut être utilisé et qu'il répond à toutes les exigences. Nous vous recommandons de remplacer le filtre et d'utiliser un système de filtrage hors-ligne afin d'améliorer la propreté du fluide. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Nous vous recommandons de filtrer ce fluide avant de l'utiliser. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation.

### Corrosion

(sans objet)

### Contaminants

Il y a une quantité élevée de matières particulaires (2 à 100 µm de taille) présente dans le carburant. La teneur en eau est négligeable.

### État Du Carburant

le carburant peut encore servir si la contamination peut être réduite à un niveau acceptable. Tous les essais en laboratoire indiquent que cet échantillon satisfait aux spécifications pour le carburant diesel à ultra-faible teneur de soufre No.2 (US EPA/CGSB-3.517-3 type B).

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Numéro d'échant.	Client Info			<b>CU0018076</b>	---	---
Date d'échant.	Client Info			<b>03 May 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>1137</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>SEVERE</b>	---	---

PHYSICAL PROPERTIES		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Densité		ASTM D1298*	0.839	<b>0.824</b>	---	---
Couleur du carburant	text	Visual Screen*	Yellow	<b>Red</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	3.0	<b>2.1</b>	---	---
Point d'éclair Pensky-Martens	°C	ASTM D7215*	52	<b>53.3</b>	---	---






SULFUR CONTENT		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>11</b>	---	---

DISTILLATION		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Point d'ébullition initial	°C	ASTM D2887*	165	<b>162</b>	---	---
Point de distillation de 5%	°C	ASTM D2887*		<b>180</b>	---	---
Point de distillation de 10%	°C	ASTM D2887*	201	<b>189</b>	---	---
Point de distillation de 15%	°C	ASTM D2887*		<b>196</b>	---	---
Point de distillation de 20%	°C	ASTM D2887*	216	<b>203</b>	---	---
Point de distillation de 30%	°C	ASTM D2887*	230	<b>217</b>	---	---
Point de distillation de 40%	°C	ASTM D2887*	243	<b>231</b>	---	---
Point de distillation de 50%	°C	ASTM D2887*	255	<b>246</b>	---	---
Point de distillation de 60%	°C	ASTM D2887*	267	<b>261</b>	---	---
Point de distillation de 70%	°C	ASTM D2887*	280	<b>276</b>	---	---
Point de distillation de 80%	°C	ASTM D2887*	295	<b>292</b>	---	---
Point de distillation de 85%	°C	ASTM D2887*		<b>304</b>	---	---
Point de distillation de 90%	°C	ASTM D2887*	310	<b>316</b>	---	---
Point de distillation de 95%	°C	ASTM D2887*		<b>336</b>	---	---
Point d'ébullition final	°C	ASTM D2887*	341	<b>359</b>	---	---

IGNITION QUALITY		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Densité API		ASTM D1298*	37.7	<b>40</b>	---	---
Indice de cétane		ASTM D4737*	<40.0	<b>50</b>	---	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	<1.0	<b>0</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<b>&lt;1</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<b>0</b>	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	<0.05	<b>0.002</b>	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	<500	<b>24.3</b>	---	---




PROPRETÉ DU FLUIDE		methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Particules >4µ		ASTM D7647	>2500	<b>62188</b>	---	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>640	<b>43497</b>	---	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>80	<b>12302</b>	---	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>20	<b>5412</b>	---	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>4	<b>619</b>	---	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>3	<b>77</b>	---	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/16/13	<b>23/23/21</b>	---	---

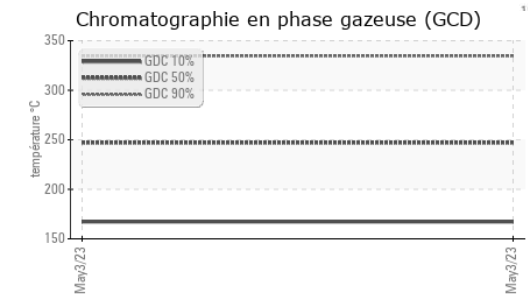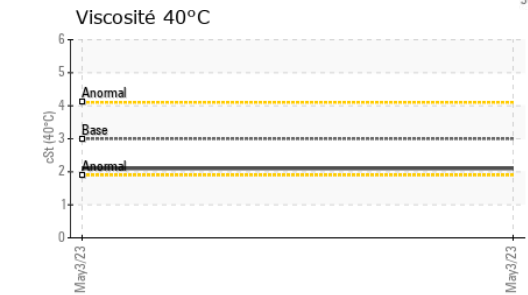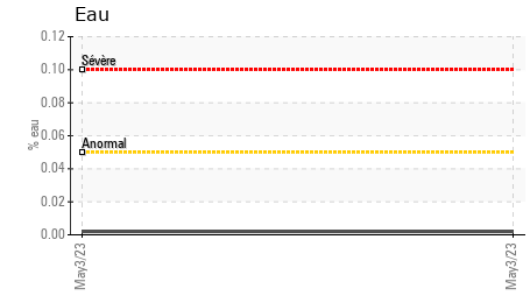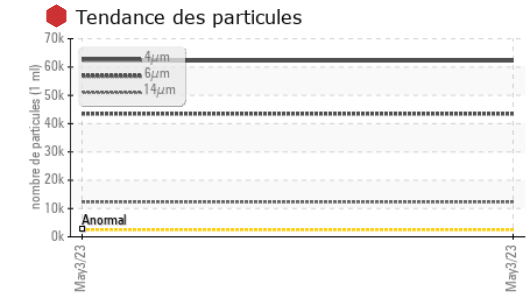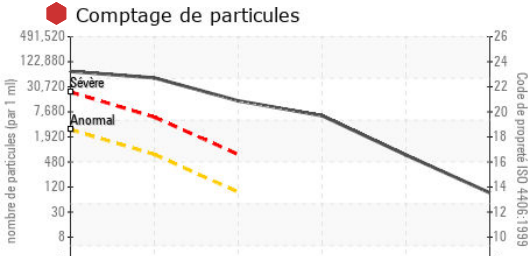

HEAVY METALS	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé 1	passé 2
Coluer				no image	no image
Fond				no image	no image

## GRAPHIQUES

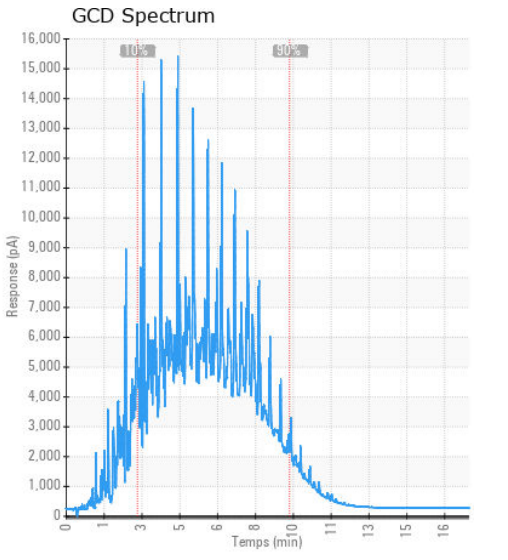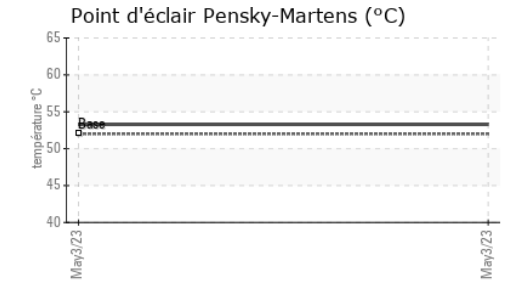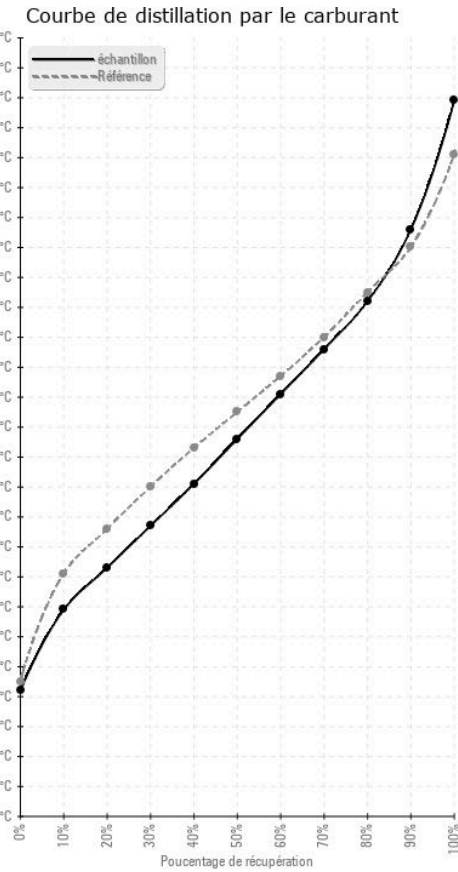

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : CU0018076 **Reçu** : 09 May 2023  
**N° de laboratoire** : 02556350 **Diagnostiqué** : 10 May 2023  
**Numéro unique** : 5577390 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : FUEL ( Additional Tests: CC Flash, GC-PercFuel, PrtCount )

**CUMMINS EASTERN CANADA LP**  
 315 AV LIBERTE  
 CANDIAC, QC  
 CA J5R 6Z7  
 Contact: Thomas Owens  
 is275@cummins.com  
 T: (450)638-6863  
 F: (450)638-1202

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.