




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

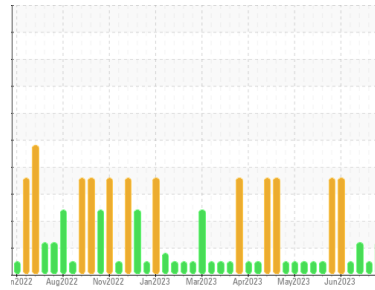

PH



Identité de la machine

LIDM03BE (S/N GZJ-00163)

Composant

Moteur biogaz

Fluide

CHEVRON HDAX 6500 LFG GAS ENGINE OIL (540 LTR)

DIAGNOSTIC

▲ Recommendation

Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

▲ État Du Fluide

Le niveau de i-pH est anormalement bas. Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'huile ne peut plus être utilisée.

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WC0817940	WC0817930	WC0817936
Date d'échant.	Client Info			07 Aug 2023	24 Jul 2023	17 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		38697	38359	38191
Âge de l'huile	hrs	Client Info		330	584	416
Huile changée	Client Info			Not Chngd	Changed	Not Chngd
Statut de l'échant.				ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL




CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method	>4.0		<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method			NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	2	4	5
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>6	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>9	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>6	<1	1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	1	2	2
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		7	6	5
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		4	3	3
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		15	15	14
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1772	1803	1878
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		273	274	283
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		308	316	328
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2605	2158	2161
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>181	71	95	110
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	1	2
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	1

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	5.7	6.4	6.8
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	22.1	22.1	23.5






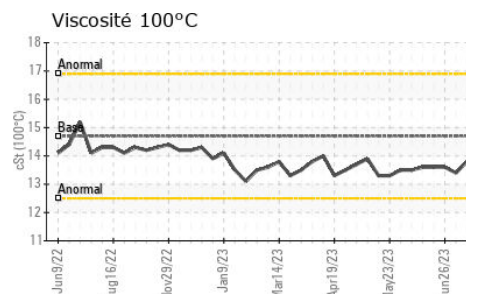
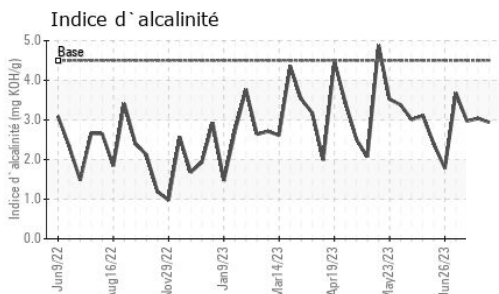
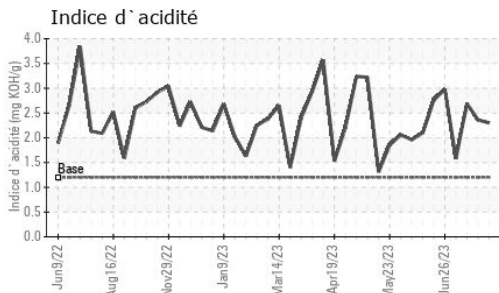


FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	13.1	15.4	17.8
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.2	2.30	2.36	2.69
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	4.5	2.94	3.04	2.97
i-pH	Scale 0-14	ASTM D7946*	<4.5	▲ 4.11	4.75	▲ 4.05

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.7	13.7	13.8	13.8

GRAPHIQUES

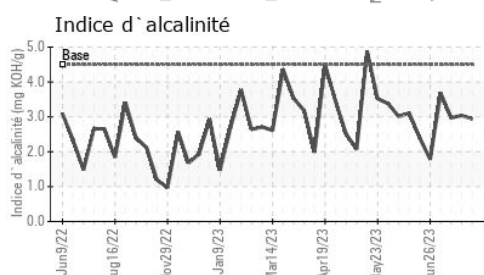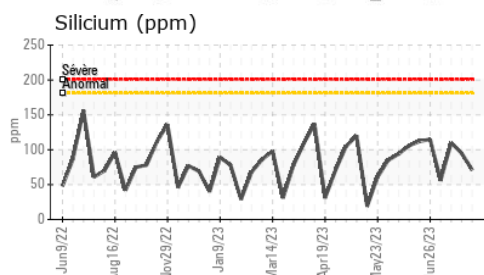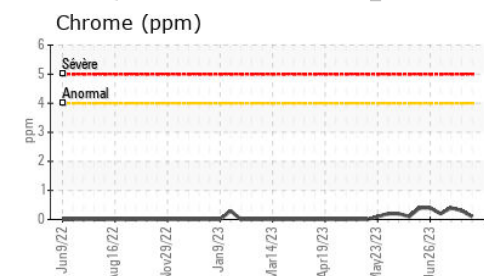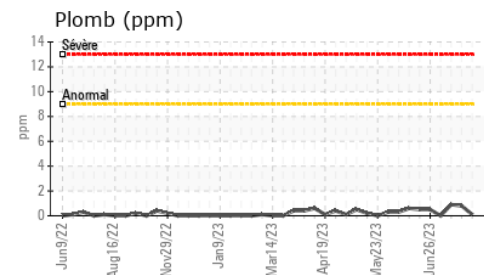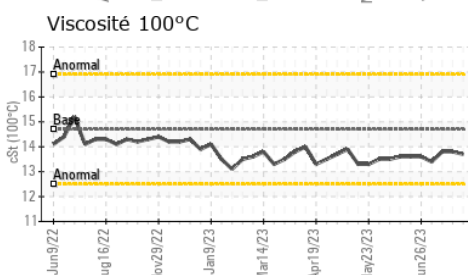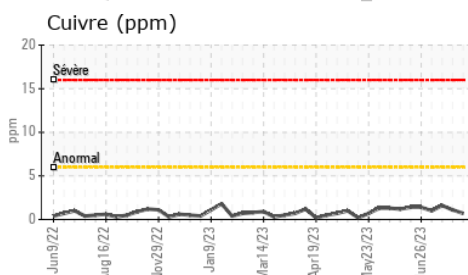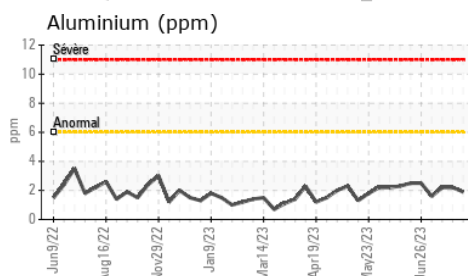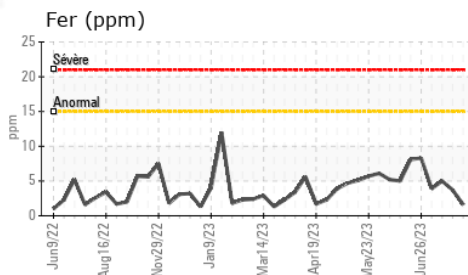

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0817940 **Reçu** : 09 Aug 2023
N° de laboratoire : 02574827 **Diagnostiqué** : 10 Aug 2023
Numéro unique : 5619878 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: i-pH, TAN Auto, TAN Man)

EDL NA Recips-Lydia
 6985 CHEMIN DES SOURCES
 LACHUTE, QC
 CA J8H 2C5
 Contact: Eloi Legault
 eloi.legault@energydi.com
 T: (450)526-4001
 F:

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.