




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE

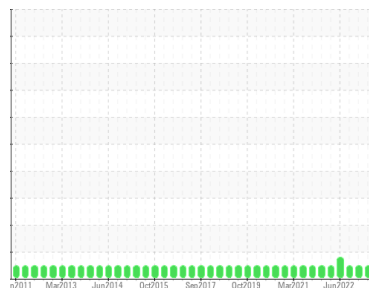

Secteur
COMPRESSEUR
Identité de la machine
1401-CPS-001

Composant
Compresseur d'air 1
Fluide
ESSO TERESSO ISO 68 (80 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.






INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC0865979	WC0803870	WC0792117
Date d'échant.	Client Info				15 Oct 2023	11 Jun 2023	26 Mar 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	0
Huile changée	Client Info				N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	NORMAL

MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>70	0	0	0	
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0	
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>6	0	0	0	
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0	
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	0	
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	<1	
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>80	<1	0	0	
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0	
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	4.5	<1	0	0	
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0.4	0	0	0	
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0	
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0	
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0	
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	0.7	0	0	0	
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1	
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1315	6505	6695	6715	
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1	

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>12	2	2	1	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	<1	
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	0.00	0.00	0.00	
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	0.00	0.00	0.00	

PROPRETÉ DU FLUIDE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647		362	178	722	
Particules >6µ		ASTM D7647	>640	94	55	195	
Particules >14µ		ASTM D7647	>80	7	5	11	
Particules >21µ		ASTM D7647	>20	2	2	3	
Particules >38µ		ASTM D7647	>4	1	0	0	
Particules >71µ		ASTM D7647	>3	0	0	0	
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>--/16/13	16/14/10	15/13/10	17/15/11	

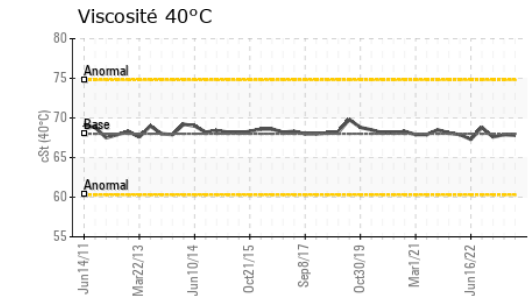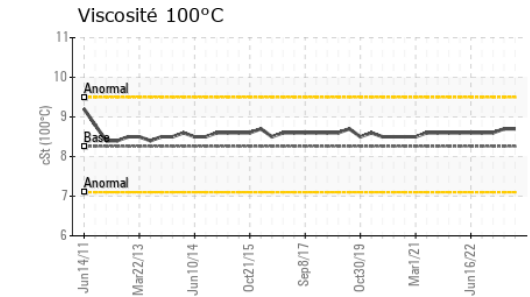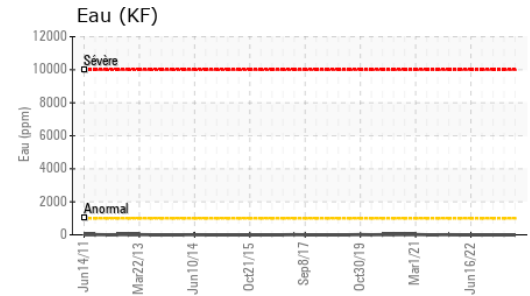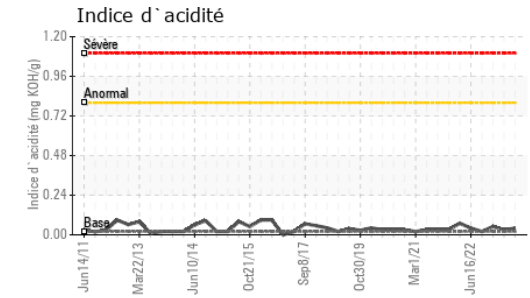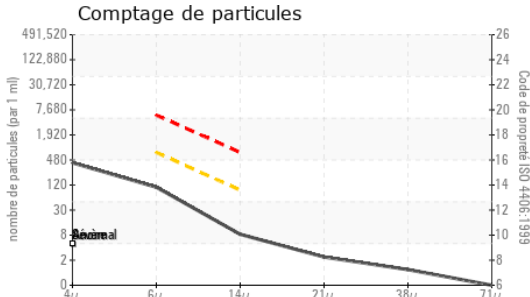


FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	0.02	0.04	0.03	0.05

VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	68	67.8	67.9	67.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	8.26	8.7	8.7	8.6
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		99	99	97

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	--	---------	-------------	--------	--------	--------

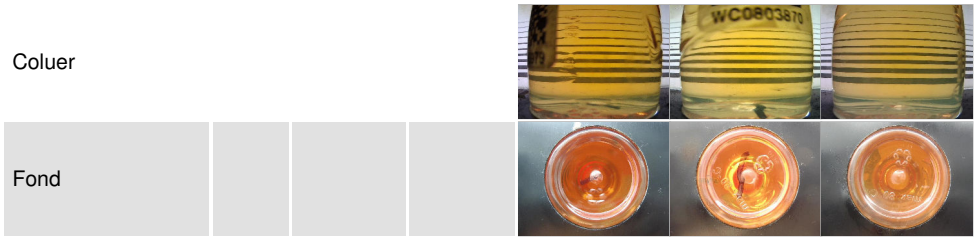

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0865979
N° de laboratoire : **02589314**
Numéro unique : 5658380
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF, KV100, PrtCount, TAN Man, VI)

Reçu : 16 Oct 2023
Diagnostiqué : 17 Oct 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis
RTA - ALMA
 3000 RUE DES PINS OUEST, BATISSE 7103 MEZZALINE
 ALMA, QC
 CA G8B 6T3
 Contact: Guy Dufour
 guy.dufour-almacou@riotinto.com
 T:
 F: (418)480-6004

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.