


Secteur
[6100210142]
Identité de la machine
GDM2199
Composant
Carburant diesel
Fluide
No.1 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR) (--- GAL)

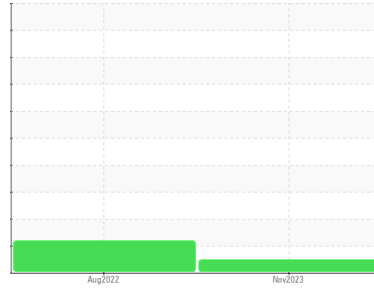

DIAGNOSTIC

Recommendation

Les tests de laboratoire indiquent que ce carburant peut être utilisé et qu'il répond à toutes les exigences. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Corrosionne

(sans objet)

Contaminants

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans le carburant diesel.

État Du Carburant

Tous les essais en laboratoire indiquent que cet échantillon satisfait aux spécifications pour le carburant diesel à ultra-faible teneur de soufre No.1 (US EPA/CGSB-3.517-3 type A).

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WA0020639	GD0005866	---
Date d'échant.	Client Info			18 Nov 2023	27 Aug 2022	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	---
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	---

PHYSICAL PROPERTIES		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Densité		ASTM D1298*	0.825	0.821	0.817	---
Couleur du carburant	text	Visual Screen*	Clear	Yellow	Yellow	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	1.8	1.5	▲ 1.4	---
Point d'éclair Pensky-Martens	°C	ASTM D7215*	38	61.8	59.2	---






SULFUR CONTENT		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	10	6	5	---

DISTILLATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Point d'ébullition initial	°C	ASTM D2887*	159	174	162	---
Point de distillation de 5%	°C	ASTM D2887*		186	184	---
Point de distillation de 10%	°C	ASTM D2887*	184	189	187	---
Point de distillation de 15%	°C	ASTM D2887*		193	190	---
Point de distillation de 20%	°C	ASTM D2887*	196	196	195	---
Point de distillation de 30%	°C	ASTM D2887*	205	202	204	---
Point de distillation de 40%	°C	ASTM D2887*	216	209	213	---
Point de distillation de 50%	°C	ASTM D2887*	227	215	▲ 225	---
Point de distillation de 60%	°C	ASTM D2887*	238	222	237	---
Point de distillation de 70%	°C	ASTM D2887*	251	230	246	---
Point de distillation de 80%	°C	ASTM D2887*	264	240	248	---
Point de distillation de 85%	°C	ASTM D2887*		248	249	---
Point de distillation de 90%	°C	ASTM D2887*	288	256	▲ 258	---
Point de distillation de 95%	°C	ASTM D2887*		269	293	---
Point d'ébullition final	°C	ASTM D2887*	309	313	328	---

IGNITION QUALITY		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Densité API		ASTM D1298*	40.1	40	41	---
Indice de cétane		ASTM D4737*	<40.0	43	47	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	<1.0	0	0	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	0	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	0	---
Eau	%	ASTM D6304*	<0.05	0.002	0.003	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	<500	23	37.6	---




PROPRETÉ DU FLUIDE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647	>2500	656	762	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>1300	204	253	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>160	16	41	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>40	3	14	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>10	0	1	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>3	0	0	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/17/14	17/15/11	17/15/13	---

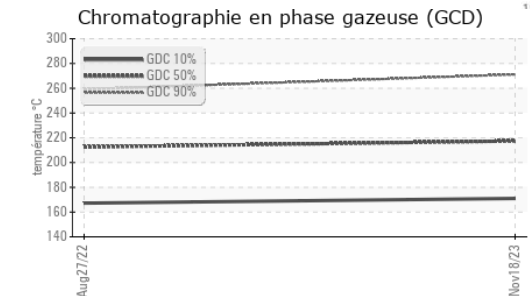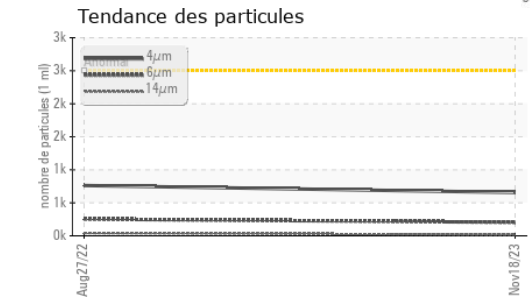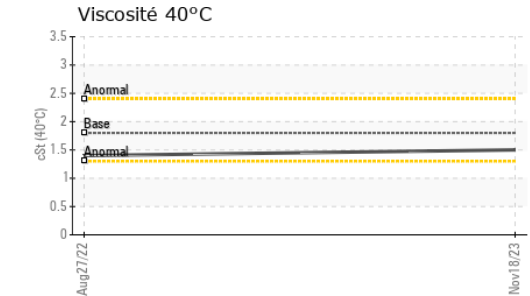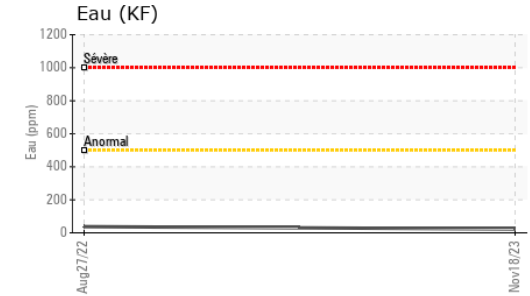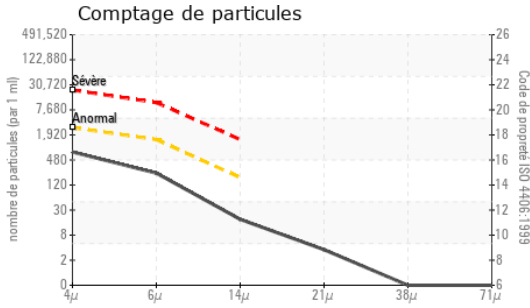

HEAVY METALS	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	1	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					no image
Fond					no image

GRAPHIQUES

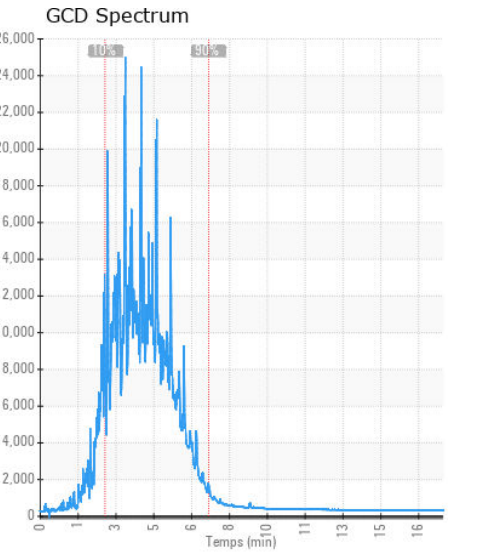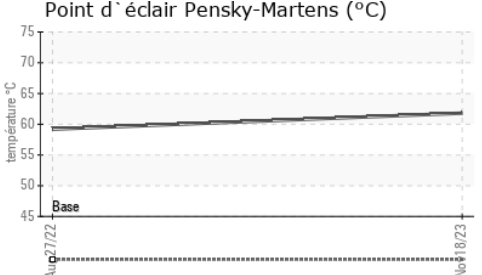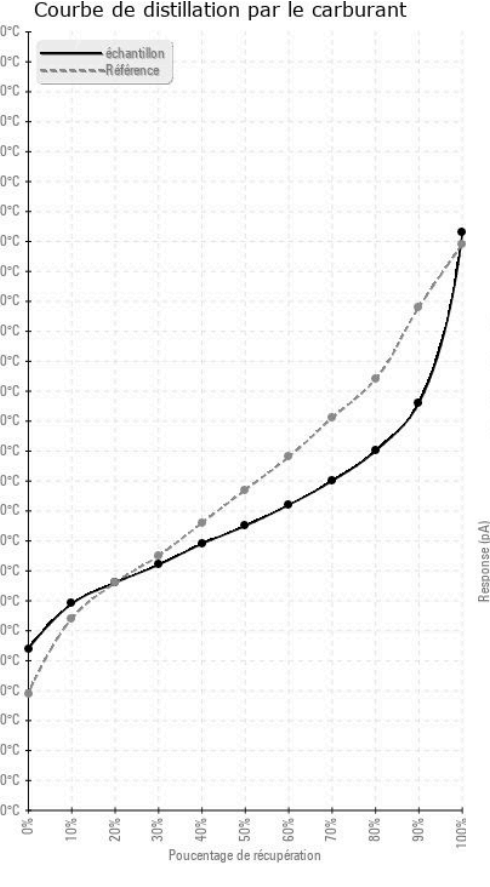

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0020639
N° de laboratoire : 02599987
Numéro unique : 5685067
Analyse : FUEL (Additional Tests: CC Flash, GC-PercFuel, PrtCount)

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0

Reçu : 30 Nov 2023
 Diagnostiqué : 04 Dec 2023
 Diagnostiqueur : Kevin Marson
 Contact: Valerie Poirier
 poiervalerie@generatricedrummond.com
 T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022