




RAPPORT DU CARBURANT

Sample Rating Trend

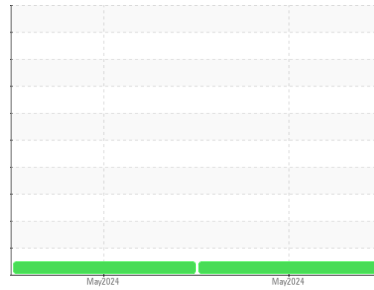

NORMALE



Secteur
[103565]

Identité de la machine
180 C

Composant
Carburant diesel C

Fluid
No.2 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR) (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Les tests de laboratoire indiquent que ce carburant peut être utilisé et qu'il répond à toutes les exigences. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Contaminants

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans le carburant diesel.

État Du Carburant

Tous les essais en laboratoire indiquent que cet échantillon satisfait aux spécifications pour le carburant diesel à ultra-faible teneur de soufre No.2 (US EPA/CGSB-3.517-3 type B).

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			CU0022922	CU0022923	---
Date d'échant.	Client Info			11 May 2024	11 May 2024	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

PHYSICAL PROPERTIES		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Densité		ASTM D1298*	0.839	0.844	0.845	---
Couleur du carburant	text	Visual Screen*	Yllow	Pink	Pink	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	3.0	2	2	---
Point d'éclair Pensky-Martens	°C	ASTM D7215*	52	69.7	73.2	---






SULFUR CONTENT		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	10	10	9	---

DISTILLATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Point d'ébullition initial	°C	ASTM D2887*	165	182	186	---
Point de distillation de 5%	°C	ASTM D2887*		198	202	---
Point de distillation de 10%	°C	ASTM D2887*	201	204	208	---
Point de distillation de 15%	°C	ASTM D2887*		210	213	---
Point de distillation de 20%	°C	ASTM D2887*	216	215	218	---
Point de distillation de 30%	°C	ASTM D2887*	230	225	228	---
Point de distillation de 40%	°C	ASTM D2887*	243	234	236	---
Point de distillation de 50%	°C	ASTM D2887*	255	243	245	---
Point de distillation de 60%	°C	ASTM D2887*	267	253	254	---
Point de distillation de 70%	°C	ASTM D2887*	280	262	263	---
Point de distillation de 80%	°C	ASTM D2887*	295	273	273	---
Point de distillation de 85%	°C	ASTM D2887*		280	279	---
Point de distillation de 90%	°C	ASTM D2887*	310	287	286	---
Point de distillation de 95%	°C	ASTM D2887*		299	297	---
Point d'ébullition final	°C	ASTM D2887*	341	317	310	---

IGNITION QUALITY		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Densité API		ASTM D1298*	37.7	36	35	---
Indice de cétane		ASTM D4737*	<40.0	42	42	---


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	<1.0	0	0	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	<1	<1	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	0	---
Eau	%	ASTM D6304*	<0.05	0.002	0.001	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	<500	20	6	---

PROPRETÉ DU FLUIDE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647	>2500	229	535	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>640	43	102	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>80	4	6	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>20	2	2	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>4	0	0	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>3	0	0	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/16/13	15/13/9	16/14/10	---

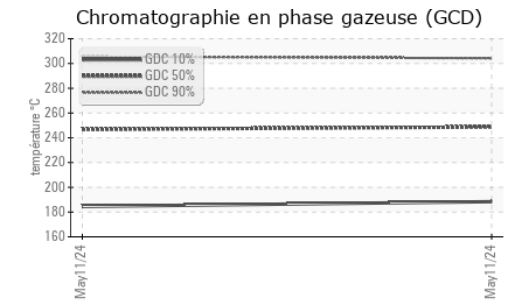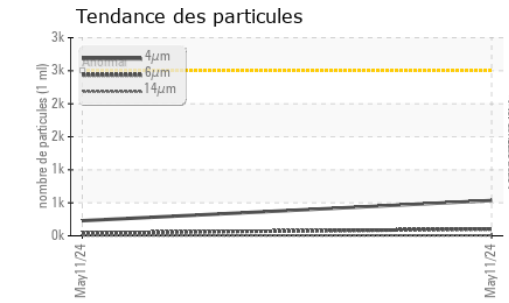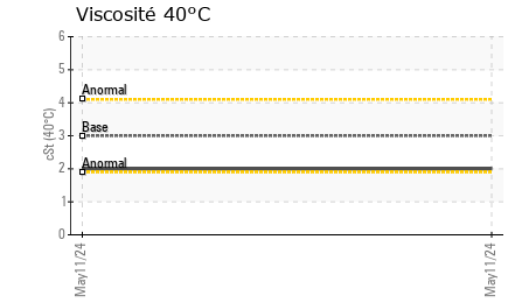
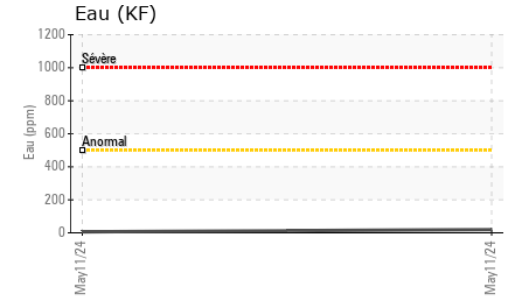
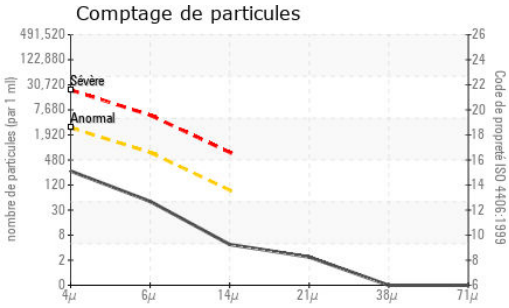


HEAVY METALS	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	<1	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<0.1	0	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					
Fond					

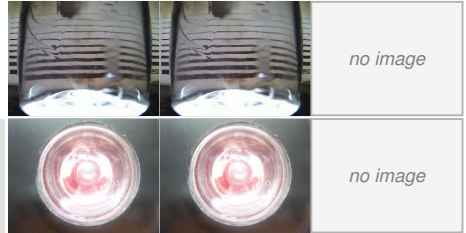

GRAPHIQUES

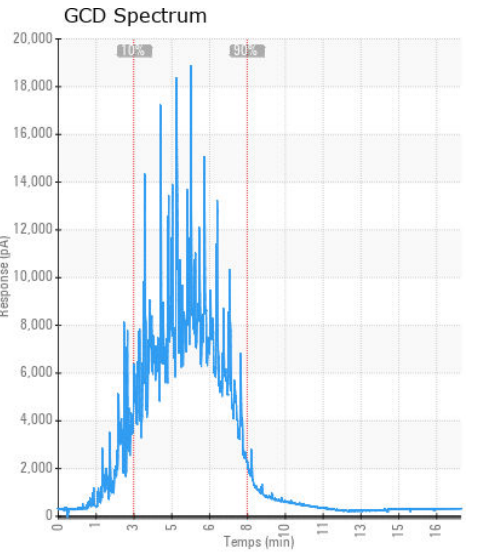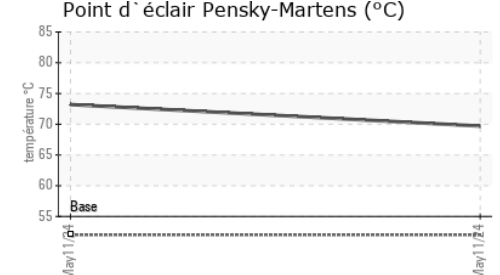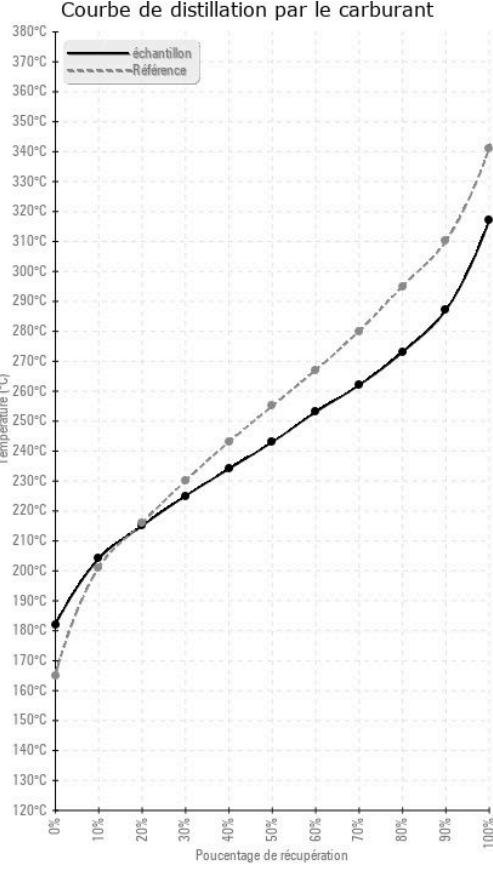

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0022922
N° de laboratoire : 02636448
Reçu : 17 May 2024
Tested : 23 May 2024
Numéro unique : 5785610
Diagnostiqué : 23 May 2024 - Kevin Marson
Analyse : FUEL (Additional Tests: CC Flash, PrtCount)

CUMMINS EASTERN CANADA LP
 315 AV LIBERTE
 CANDIAC, QC
 CA J5R 6Z7
 Contact: Thomas Owens
 is275@cummins.com
 T: (450)638-6863
 F: (450)638-1202

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.