




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

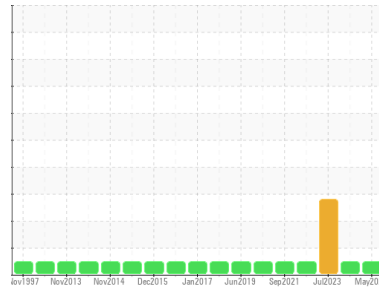

NORMALE



Secteur

T.A.P
Identité de la machine

52-20136-01

Composant

Réducteur

Fluid

MOBIL MOBILGEAR 600 XP 220 (2 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC0928314	WC0855431	WC0818531
Date d'échant.	Client Info				30 May 2024	29 Nov 2023	20 Jul 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	0
Huile changée	Client Info				N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

CONTAMINATION			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method			>0.1	NEG	NEG	NEG


MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	42	36	▲ 209	
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	3	
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0	
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1	
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	0	<1	
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100	0	0	0	
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	<1	<1	
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0	
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0	
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)			18	20	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)			0	<1	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)			<1	0	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	8
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)			2	<1	8
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)			318	324	297
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)			2	1	11
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)			13828	14534	8946
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	<1

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	3	17	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	3	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	0	

INFRA-RED			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*			0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*			3.3	3.4	3.6
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*			13.0	13.1	14.2

FLUID DEGRADATION			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*			4.0	4.1	4.2

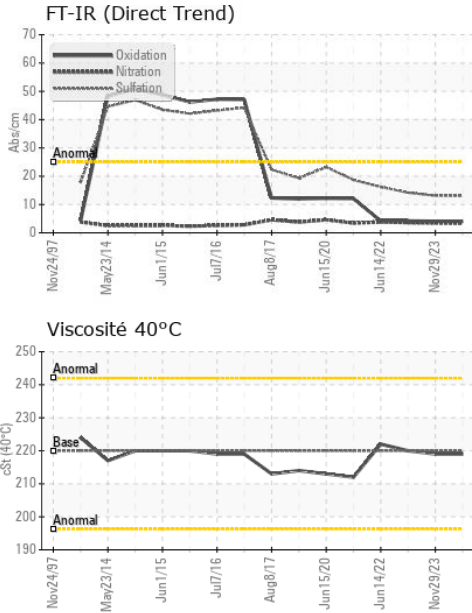


PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	220	219	220

IMAGES DE L'éCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					
Fond					

GRAPHIQUES

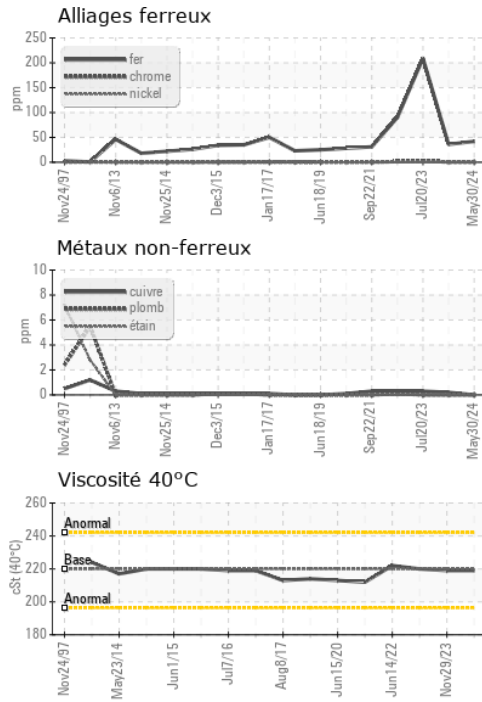

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0928314
N° de laboratoire : 02639454
Numéro unique : 5788616
Analyse : IND 1 (Additional Tests: FT-IR)
Reçu : 03 Jun 2024
Tested : 03 Jun 2024
Diagnostic : 03 Jun 2024 - Wes Davis

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

RTA - UGB
 C.P. 900
 Ville de la Baie, QC
 CA G7B 4G9
 Contact: Alcan Epc
 mathieu.tremblay2@riotinto.com
 T: (418)697-9568
 F: (418)697-9550