



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Secteur

centre énergétique

Identité de la machine

14-1801-04


Composant

Compresseur à vis 4

Fluid

SULLAIR SULLUBE (500 LTR)

Sample Rating Trend

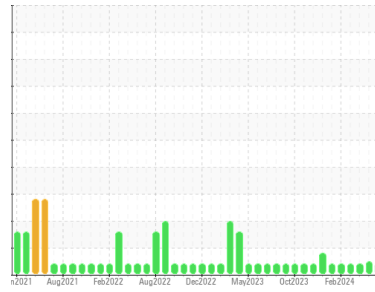

PH



DIAGNOSTIC

▲ Recommendation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

▲ État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.






INFORMATION SUR L'éCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				WC0908992	WC0934035	WC0915599
Date d'échant.	Client Info				26 Jun 2024	06 May 2024	05 Apr 2024
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	43515	42952
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	190	5386
Huile changée	Client Info				N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.					ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL

MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>60	2	<1	3	
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0	
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0	
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0	
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0	
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	0	<1	
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0	
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	12	2	2	<1	
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	500	606	676	357	
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0.0	0	0	0	
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0	
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0.0	0	<1	<1	
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	8.2	4	<1	2	
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	4.0	<1	0	<1	
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0.1	4	2	4	
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	240	359	303	404	
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1	

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	0	0	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		55	21	33	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	12	11	
Eau	%	ASTM D6304*	>0.5	0.339	0.328	0.172	
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>5000	3396	3284	1725	

PROPRETÉ DU FLUIDE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647	>10000	982	345	299	
Particules >6µ		ASTM D7647	>2500	178	95	82	
Particules >14µ		ASTM D7647	>320	21	10	10	
Particules >21µ		ASTM D7647	>80	4	4	3	
Particules >38µ		ASTM D7647	>20	0	1	0	
Particules >71µ		ASTM D7647	>4	0	0	0	
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>20/18/15	17/15/12	16/14/10	15/14/10	

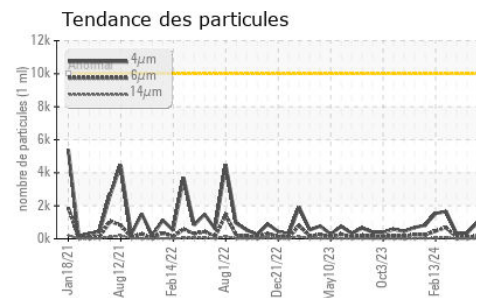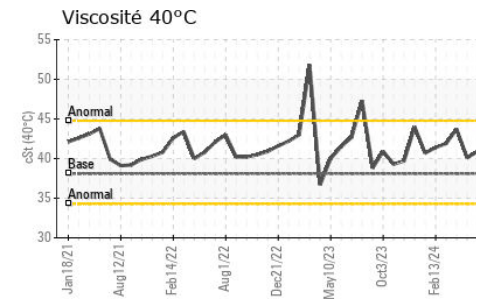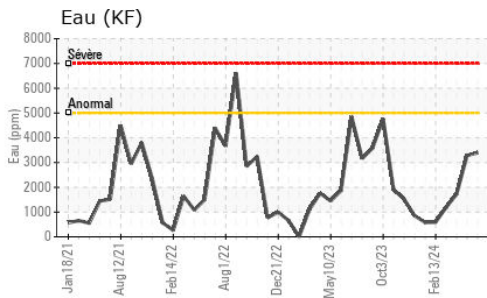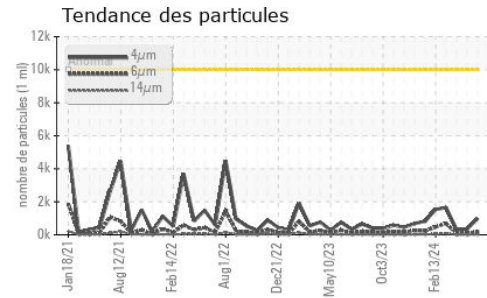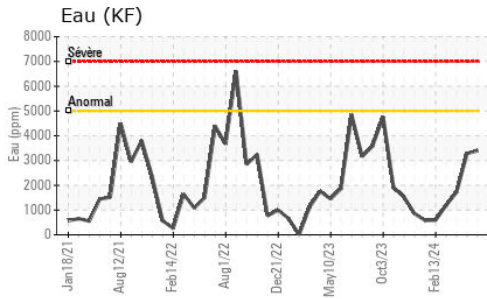

FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	0.06	0.22	0.13	0.94

VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.5	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		▲ 4.25	6.79	▲ 3.46
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.1	40.9	40.1	43.7

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	--	---------	-------------	--------	--------	--------





Coluer



Fond



GRAPHIQUES

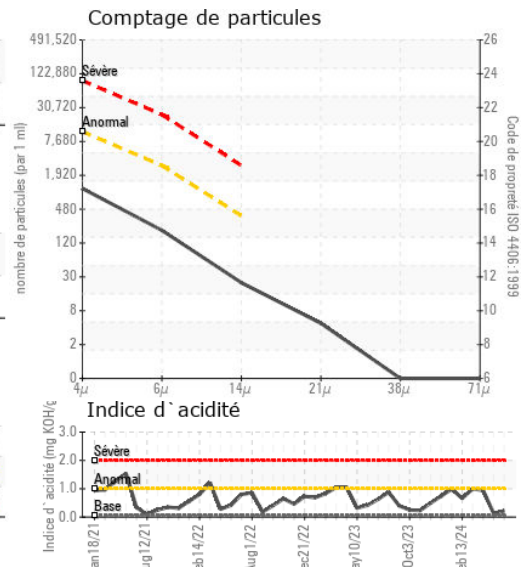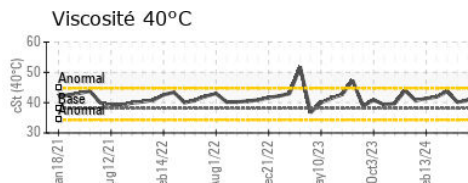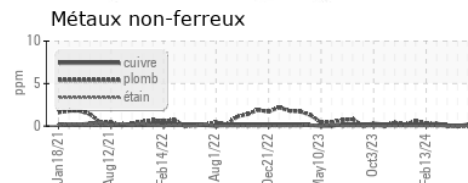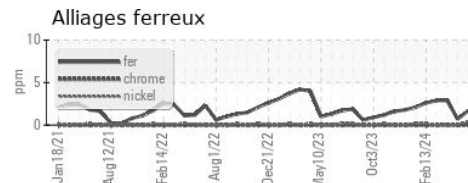

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0908992
N° de laboratoire : 02644600
Reçu : 28 Jun 2024
Tested : 04 Jul 2024
Numéro unique : 5802139
Diagnostic : 04 Jul 2024 - Kevin Marson
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF, pH, TAN Man)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

RTA - UGB

C.P. 900
Ville de la Baie, QC
CA G7B 4G9

Contact: Alcan Epc
mathieu.tremblay2@riotinto.com

T: (418)697-9568

F: (418)697-9550