



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE



Identité de la machine

LIDM02BE (S/N GZJ00681)


Composant

Moteur biogaz

Fluid

CHEVRON HDAX 9500 GAS ENGINE OIL 40 (540 LTR)

Sample Rating Trend

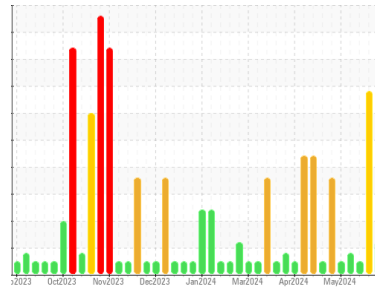

GLYCOL



DIAGNOSTIC

● Recommendation

Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Le test de glycol est négatif. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

● État Du Fluide

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WC0904260	WC0954719	WC0904322
Date d'échant.	Client Info			02 Jul 2024	26 Jun 2024	03 Jun 2024
Âge d la Machine	hrs	Client Info		20269	20099	19812
Âge de l'huile	hrs	Client Info		393	223	69
Huile changée	Client Info			Changed	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				ATTENTION	ABNORMAL	NORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method		>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau	WC Method			NEG	NEG	NEG


MÉTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>14	9	▲ 12	4
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	2	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>8	6	▲ 10	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>5	8	▲ 10	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>3	2	▲ 2	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		13	20	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		13	18	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		10	9	10
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1688	1586	1647
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		233	229	242
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		297	289	279
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1958	2035	2074
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>180	81	61	28
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	● 61	● 94	<1
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	4	1
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	▲ 0.017	NEG

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		5.4	5.1	4.7
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*		18.3	17.8	18.0


Contamination par le glycol

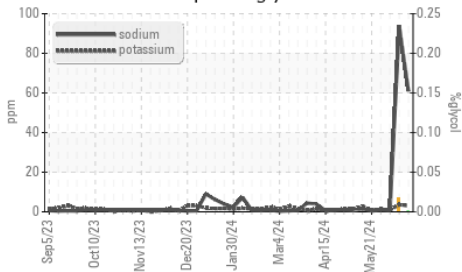


FT-IR (Direct Trend)

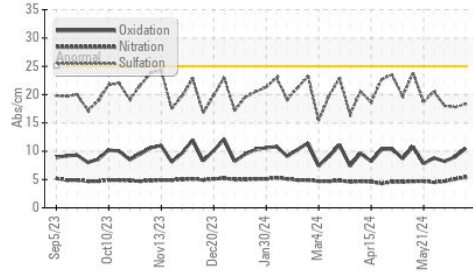


Indice d'acidité

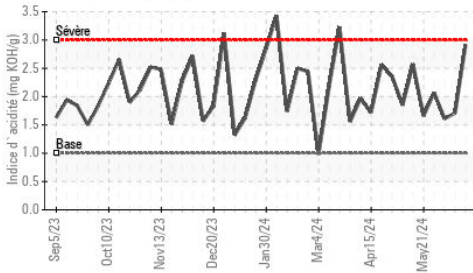

Indice d'alcalinité

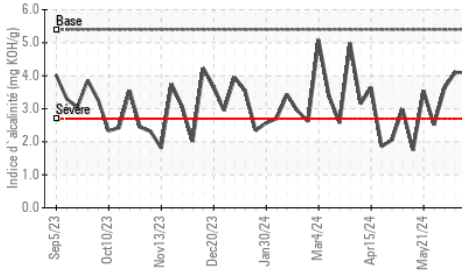

Viscosité 100°C

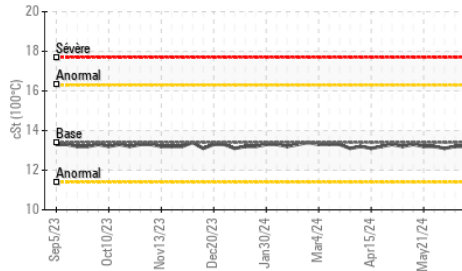


FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	10.5	9.0	8.2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	2.91	1.71	1.61
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	4.09	4.10	3.63
i-pH	Scale 0-14	ASTM D7946*	5.09	5.43	5.00

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*	NEG	NEG	NEG


PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	13.2	13.2	13.1

GRAPHIQUES


Fer (ppm)

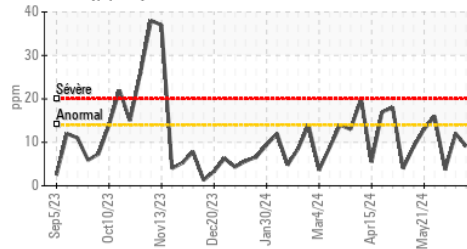


Aluminium (ppm)

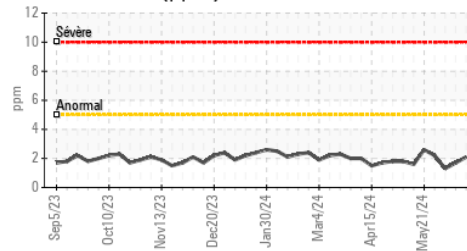


Cuivre (ppm)

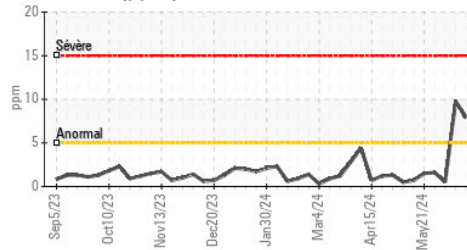


Viscosité 100°C

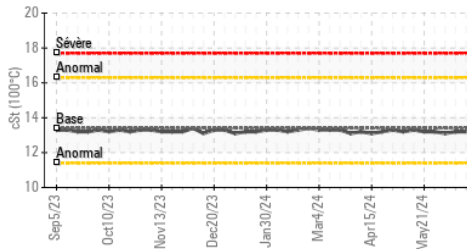


Plomb (ppm)

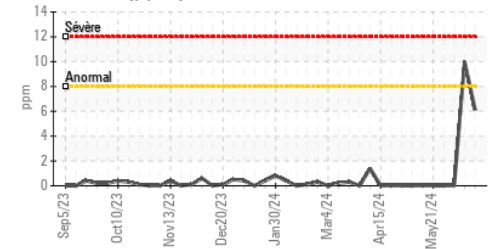


Chrome (ppm)

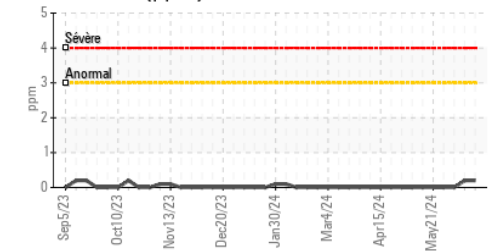

Silicium (ppm)

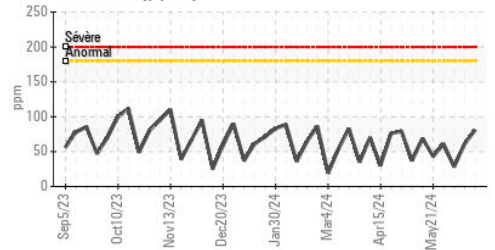

Indice d'alcalinité

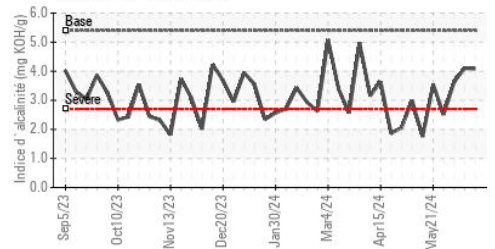

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0904260
N° de laboratoire : 02645245
Numéro unique : 5802784
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: GLYCOL, i-pH, TAN Auto, TAN Man)

Reçu : 03 Jul 2024
Tested : 09 Jul 2024
Diagnostiqué : 09 Jul 2024 - Kevin Marson

EDL NA Recips-Lydia
 6985 CHEMIN DES SOURCES
 LACHUTE, QC
 CA J8H 2C5
 Contact: Eloi Legault
 eloi.legault@energydi.com
 T: (450)526-4001
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.